


Belastungstabellen

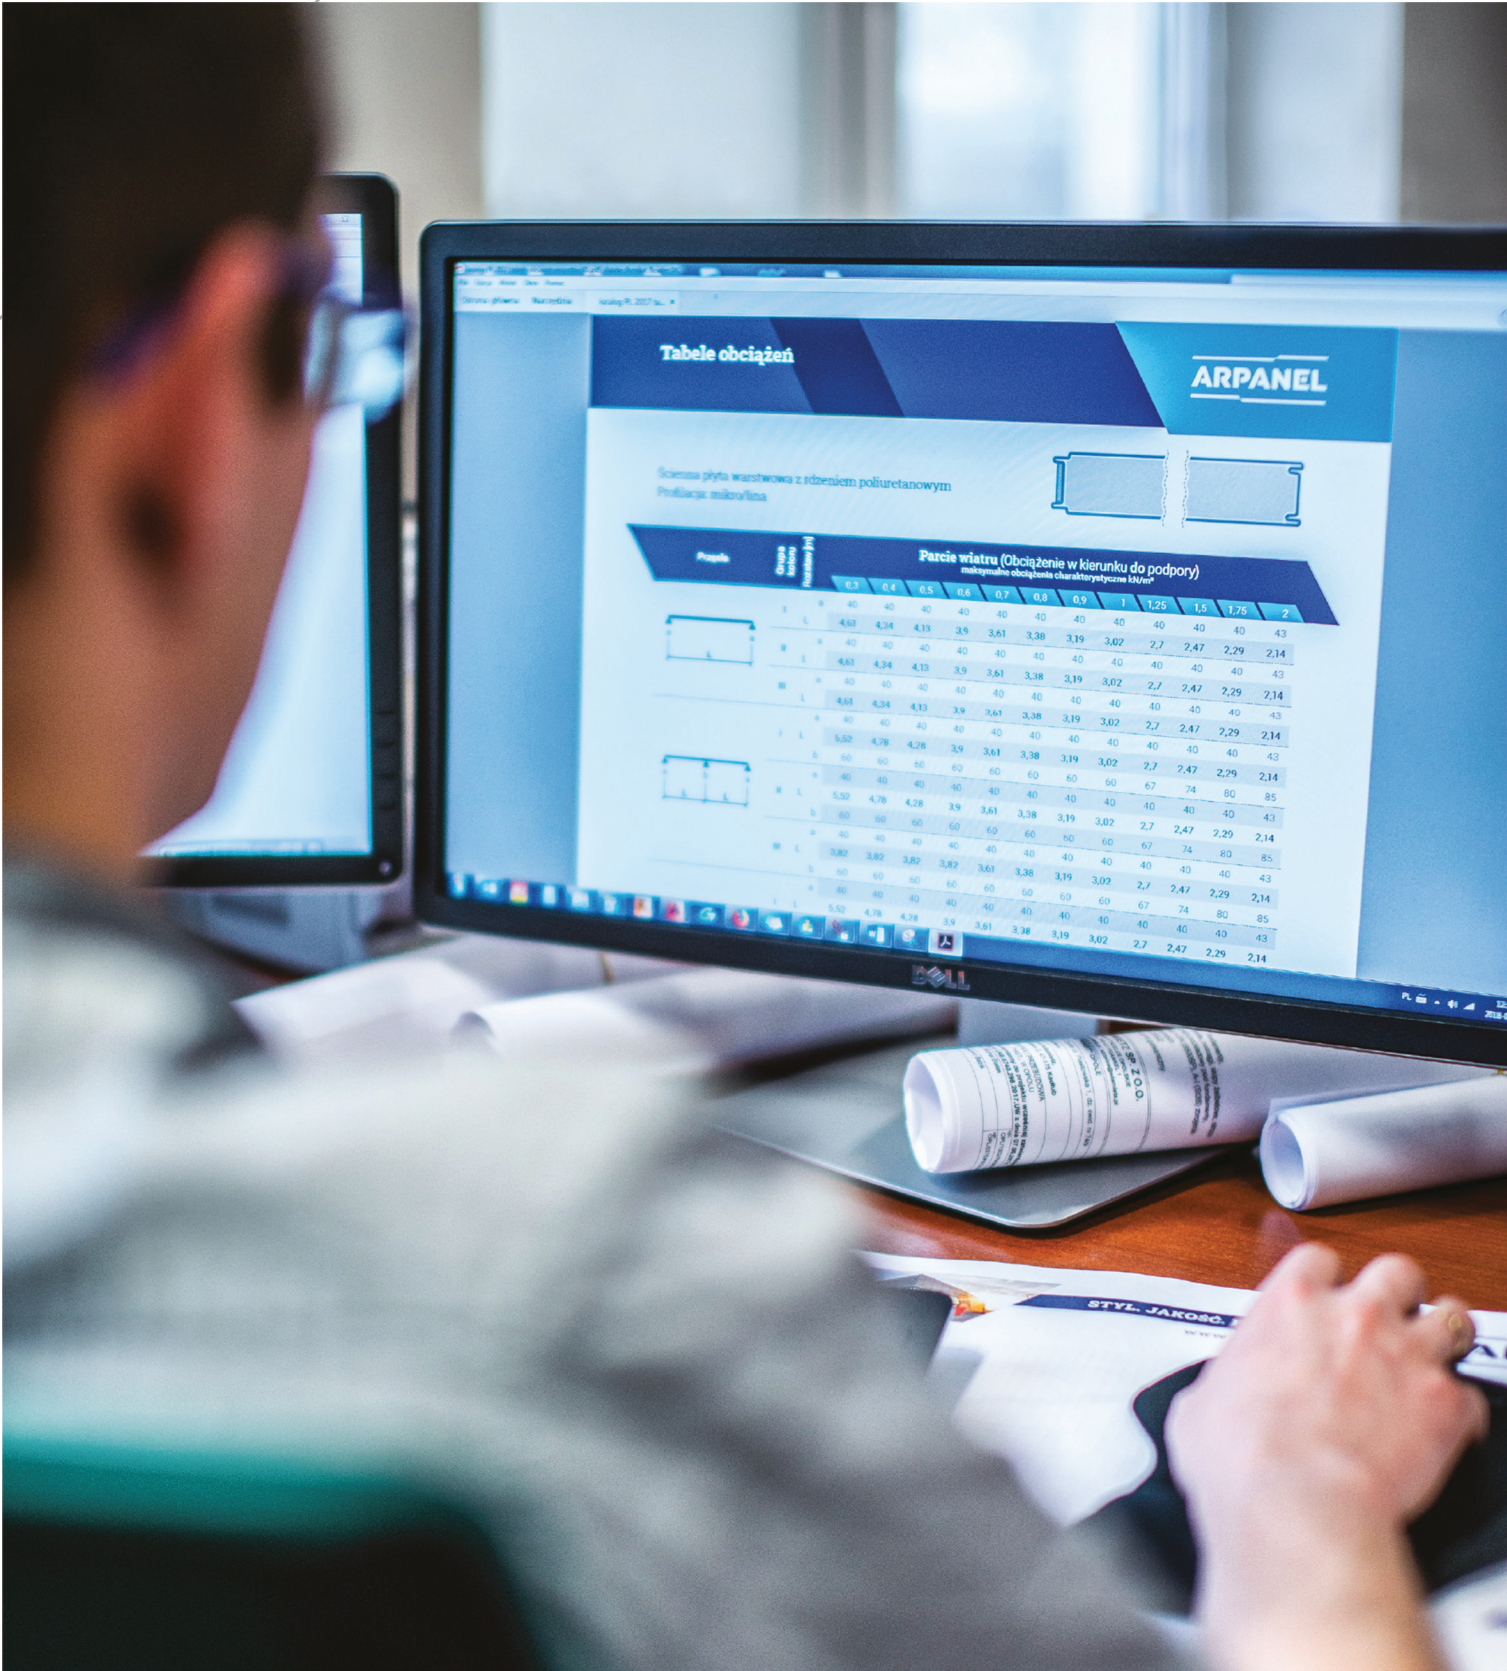

Tabele obciążeń

ARPANEL

Scienska płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym

Profilacja: mikrofalna



Profil	Grubość rdzenia [mm]	Parcie wiatru (Obciążenie w kierunku do podpy) - maksymalne obciążenie charakterystyczne kN/m²											
		6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7	1,25	1,5	1,75	2
	L	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	43
	R	4,61	4,34	4,13	3,9	3,61	3,38	3,19	3,02	2,7	2,47	2,29	2,14
	L	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	43
	R	4,61	4,34	4,13	3,9	3,61	3,38	3,19	3,02	2,7	2,47	2,29	2,14
	L	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	43
	R	4,61	4,34	4,13	3,9	3,61	3,38	3,19	3,02	2,7	2,47	2,29	2,14
	L	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	43
	R	4,61	4,34	4,13	3,9	3,61	3,38	3,19	3,02	2,7	2,47	2,29	2,14
	L	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	43
	R	5,52	4,78	4,28	3,9	3,61	3,38	3,19	3,02	2,7	2,47	2,29	2,14
	L	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	43
	R	5,52	4,78	4,28	3,9	3,61	3,38	3,19	3,02	2,7	2,47	2,29	2,14
	L	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	43
	R	5,52	4,78	4,28	3,9	3,61	3,38	3,19	3,02	2,7	2,47	2,29	2,14
	L	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	43
	R	5,52	4,78	4,28	3,9	3,61	3,38	3,19	3,02	2,7	2,47	2,29	2,14
	L	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	43
	R	3,82	3,82	3,82	3,82	3,61	3,38	3,19	3,02	2,7	2,47	2,29	2,14
	L	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	43
	R	3,82	3,82	3,82	3,82	3,61	3,38	3,19	3,02	2,7	2,47	2,29	2,14

STYL JAKOŚĆ

Belastungstabellen für Wandsandwichpaneele ARPANEL S PIR - Standardbefestigungssystem	6
Belastungstabellen für Wandsandwichpaneele ARPANEL SU PIR - verdecktes Befestigungssystem	12
Belastungstabellen für Dachsandwichpaneele ARPANEL D PIR	28
Belastungstabellen für Sandwichpaneele für Kühlräume ARPANEL CH PIR	43
Belastungstabellen für Wandsandwichpaneele ARPANEL S MiWo - Standardbefestigungssystem	55
Belastungstabellen für Wandsandwichpaneele ARPANEL S MiWo MXL - Standardbefestigungssystem	63
Belastungstabellen für Wandsandwichpaneele ARPANEL SU MiWo - verdecktes Befestigungssystem	69
Belastungstabellen für Dachsandwichpaneele ARPANEL D MiWo	79

Sandwichpaneele ARPANEL wurden in Übereinstimmung mit der Norm DIN-EN 14509 geprüft und getestet. Die in Folge der Prüfung ermittelten Eigenschaften der Paneele erlaubten entsprechende Belastungstabellen zu erstellen.

In den Belastungstabellen der Sandwichpaneele ARPANEL wurde folgendes dargestellt:

- Maximale zulässige Stützweiten der Paneele, die aus der gesamten Analyse des Grenztragzustandes (GTZ) und des zulässigen Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit (GZG) resultieren;
- minimale Auflagerbreite für Endauflager und Zwischenaufleger im Mehrfeldsystemen;
- die Stützweite der Paneele wurde für Einfeld- und Mehrfeldträgersysteme berechnet sowie für verschieden Farbgruppen der Schale, abhängig von der charakteristischen Belastung der Paneele.

In der Berechnung wurden Kombinationskoeffizienten aus der Tabelle E6 sowie Lastfaktoren aus der Tabelle E8, die in der Norm DIN-EN 14509 angegeben wurden, verwendet.

Die Tabellen wurden für die ausgewählten, typischsten Ausführungsvarianten von Sandwichpaneelen aus dem umfangreichen Produktionsprogramm von ARPANEL erstellt. Für Fälle, die in den Tabellen nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von ARPANEL.

Auswahl der ARPANEL Sandwichpaneele nach Belastungstabellen.

Bei der Auswahl der Paneele gemäß den Tabellen, sind die zulässigen Spannweiten in den folgenden Fällen zu prüfen:

1. Wandsandwichpaneele ARPANEL S/CH und Dachsandwichpaneele ARPANEL D:

- Winddruck (Belastung zur Stütze),
- Windsog (Belastung weg von der Stütze).

2. Wandsandwichpaneel ARPANEL SU mit verdeckter Befestigung:

- Fälle wie in Punkt 1,
- Windsog - für ein verdeckte Befestigung (Lastverteiler mit einer Länge von 120 mm gemäß der DIBt-Zulassung (Deutsches Institut für Bautechnik) Z -10.49-682).

Darüber hinaus wurden die Berechnungen unter folgenden Annahmen erstellt:

1. Äußere Belastungen, die auf die Sandwichpaneele ARPANEL wirken, werden von Wind und Temperaturunterschieden der Schale verursacht, und bei Dachsandwichpaneelen ARPANEL ebenso durch Schneelast, Eigen- und Nutzlast. Die Last ist auf der Paneeloberfläche gleichmäßig verteilt.
2. Zulässige Belastung der Dachsandwichpaneele ARPANEL bestehen aus der Summe der Kombination der äußeren Einwirkungen (aus Schnee, Wind, Temperatur, Nutzbelastung) sowie deren Eigengewicht.
3. Bei einer ungleichmäßigen Länge der Felder im Mehrfeldsystem beträgt die maximale zulässige Differenz zwischen den Feldern -10%.
4. Für die Montage von Sandwichpaneelen ARPANEL ausschließlich die dazu vorgesehenen Verbindungsmittel verwenden. Der Projektant ist verpflichtet deren Art und Anzahl zu berechnen. Befestigungsmittellanzahl auf dem Zwischenaufleger darf nicht größer sein als 5. Wenn eine höhere Anzahl notwendig ist, muss die Minderung der Tragfähigkeit der Paneele berücksichtigt werden (Richtlinien befinden sich in der Technischen Abteilung ARPANEL). Die Beschränkung der Anzahl der Befestigungsmittel gilt nicht für die Montage auf Endauflagern.
5. Bei Sandwichpaneelen ARPANEL SU mit verdecktem Befestigungssystem muss die Auswahl der Befestigungsmittel die spezielle Stahlunterlage, und zwar die sogenannte Lastverteilerplatte, berücksichtigen.
6. In den Tabellen sind die minimalen Auflagerbreiten für End- und Zwischenaufleger in Mehrfeldsystemen angegeben. Die Norm DIN-EN 14509 gibt eine minimale Auflagerbreite von 40 mm für Endauflager und 60 mm für Zwischenaufleger an. Oft sind diese Breiten zu schmal, um die volle Tragfähigkeit der Platte auszunutzen. Die in den Tabellen angegebene maximale zulässige Spannweite der Platte wird unter der Annahme berechnet, dass die Auflagerbreiten nicht kleiner sind als die in den Tabellen angegebenen Mindestwerte.

7. Angenommene Temperaturen für die Außen- und Innenschale der Sandwichpaneel ARPANEL:

Raumtemperatur Winter	20°C
Raumtemperatur Sommer	25°C
Außentemperatur Winter	-20°C
Außentemperatur Sommer:	
Sehr helle Farben – Gruppe I	55°C
Helle Farben – Gruppe II	65°C
Dunkle Farben – Gruppe III	80°C

Zusätzlich wurden für die Sandwichpaneel für Kühlräume ARPANEL CH Tabellen für entsprechende Raumtemperaturen unabhängig von der Jahreszeit erstellt. Raumtemperatur:

Für Paneelstärke 120	0°C
Für Paneelstärke 160	-5°C
Für Paneelstärke 200	-20°C

8. Kriterien des Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit von Sandwichpaneelen ARPANEL – zulässige Durchbiegung:


Wandsandwichpaneel ARPANEL S und SU PIR	L/100
Sandwichpaneel für Kühlräume ARPANEL CH PIR	L/100
Wandsandwichpaneel ARPANEL S MiWo und S MiWo MXL	L/100
Dachsandwichpaneel ARPANEL D PIR (kurzzeitige Belastung)	L/200
Dachsandwichpaneel ARPANEL D PIR (dauernde Belastung)	L/100
Dachsandwichpaneel ARPANEL D MiWo (kurzzeitige Belastung)	L/200
Dachsandwichpaneel ARPANEL D MiWo (dauernde Belastung)	L/100





ARPANEL S PIR 60 0,50/0,50 M*/L

Wandsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

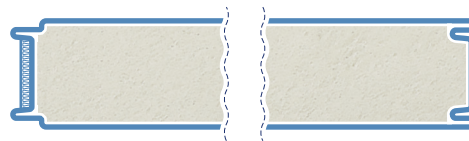

Felder			Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²										
					0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	II	b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
	II	L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	4,74	4,74	4,74	4,74	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
	III	b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		I	L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
			b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
II		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
II		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
III		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	
III		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
III		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52	

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m³												
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I		6,8	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69	
	II	L	6,38	5,93	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69	
	III		5,46	5,18	4,96	4,77	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69	
	I		6,66	5,84	5,29	4,88	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69	
	II	L	5,43	4,88	4,5	4,22	4,01	3,83	3,68	3,56	3,31	3,11	2,88	2,69	
	III		3,41	3,24	3,12	3,02	2,93	2,86	2,79	2,74	2,61	2,52	2,44	2,37	
	I		6,94	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69	
	II	L	6,94	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69	
	III		4,57	4,11	3,79	3,55	3,37	3,22	3,1	2,99	2,78	2,63	2,5	2,4	


Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]

*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.



ARPANEL S PIR 60 0,50/0,40 M*/L

Wandsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

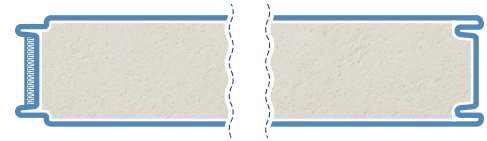

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,22	5,74	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,22	5,74	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,22	5,73	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52
		L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,79	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65
	II	b	60	60	60	60	60	60	65	69	80	90	98	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52
	III	L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,79	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65
		b	60	60	60	60	60	60	65	69	80	90	98	105
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	II	b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
	III	L	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,09	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		5,37	5,08	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		4,14	3,83	3,61	3,44	3,3	3,18	3,09	3	2,83	2,7	2,52	2,36
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		5,77	5,08	4,61	4,26	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36


Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
— L — Stützweite [m]
— b — Zwischenaflagerbreite [mm]

*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL S PIR 80 0,50/0,50 M*/L

Wandsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

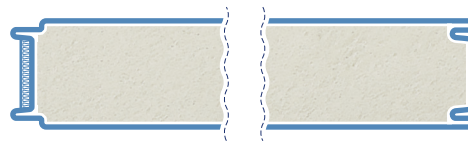

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,86	6,94	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
	II	L	7,86	6,95	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	6,76	6,76	6,33	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
	II	L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
		b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
		L	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
		III	7,02	6,64	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	I	a	7,91	6,93	6,22	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
		L	6,63	5,93	5,45	5,1	4,83	4,61	4,42	4,27	3,94	3,6	3,33	3,11
		III	4,22	3,99	3,82	3,68	3,56	3,46	3,38	3,3	3,14	3,02	2,92	2,83
	I	a	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
		L	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
		III	5,78	5,16	4,73	4,42	4,17	3,97	3,81	3,67	3,4	3,2	3,04	2,91


Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]

*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL S PIR **80** 0,50/0,40 M*/L

Wandsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

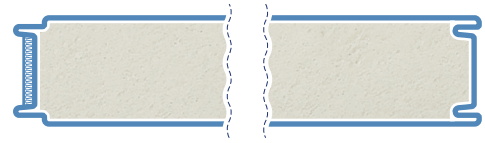

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,78	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,78	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,79	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,14	4	3,71	3,49	3,29	3,14
	II	b	60	60	60	60	63	68	74	79	92	104	114	124
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62
	III	L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,14	4	3,71	3,49	3,29	3,14
		b	60	60	60	60	63	68	74	79	92	104	114	124
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17
	II	b	60	60	61	67	73	79	84	89	99	109	118	126
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
	III	L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17
		b	60	60	61	67	73	79	84	89	99	109	118	126

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II	L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	III		6,88	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II	L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	III		5,14	4,72	4,42	4,19	4,01	3,86	3,73	3,63	3,41	3,16	2,92	2,73
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II	L	7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,15	2,92	2,73
	III		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73


Stützweite [m] → $\overbrace{\text{a} \text{ — Endauflagerbreite [mm]}}$
 $\overbrace{\text{b} \text{ — Zwischenaflagerbreite [mm]}}$

*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.



ARPANEL S PIR **100** 0,50/0,50 M*/L

Wandsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

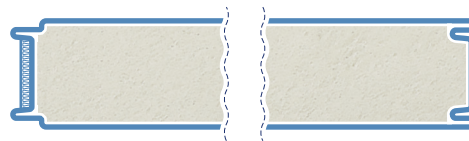

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	III	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
	I	a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73	
		L	8,64	7,65	6,98	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
		b	60	61	69	77	85	91	97	103	115	126	136	145	
		a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73	
	II	L	8,64	7,65	6,98	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
		b	60	61	69	77	85	91	97	103	115	126	136	145	
	III	a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73	
		L	8,64	7,64	6,97	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
		b	60	61	69	77	85	91	98	103	115	126	136	145	
		a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		I	L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67
			b	60	65	73	80	86	92	98	103	115	126	136	145
II		a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
		b	60	65	73	80	86	92	98	103	115	126	136	145	
		a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
III		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67	
		b	60	65	73	80	86	92	98	103	115	126	136	145	

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²												
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I		9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49	
	II	L	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49	
	III		8,5	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49	
	I		9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49	
	II	L	7,81	6,96	6,38	5,96	5,62	5,36	5,14	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49	
	III		5,06	4,75	4,52	4,34	4,19	4,06	3,95	3,86	3,66	3,5	3,38	3,27	
	I		9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49	
	II	L	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49	
	III		7,02	6,22	5,69	5,28	4,98	4,73	4,53	4,35	4,01	3,76	3,56	3,41	


Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]

*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.



ARPANEL S PIR **100** 0,50/0,40 M*/L

Wandsandwichpanel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

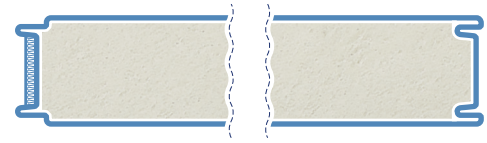

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67
	III	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67
	I	a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69
		L	6,83	6,11	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,42	4,1	3,86	3,66	3,48
	II	b	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138
		a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69
	III	L	6,83	6,11	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,42	4,1	3,86	3,66	3,48
		b	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138
	I	a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72
		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64
	II	b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144
		a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72
	III	L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64
		b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		6,16	5,61	5,23	4,94	4,71	4,53	4,37	4,23	3,87	3,54	3,27	3,06
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06

Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]


*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.



ARPANEL SU PIR 60 0,50/0,50 M*/L

Wandsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern



Profilierung: Micro/Linie

Druckverteiler: 120 mm mit mindestens 2 Verbindungselementen

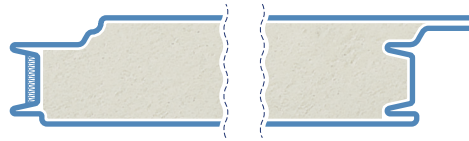

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,38	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	II	b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
	L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64	
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	4,74	4,74	4,74	4,74	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
	I	L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
	b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
	III	L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,34	3,05	2,83	2,64
		b	60	60	60	60	62	66	70	74	83	91	98	105

Verdeckte Befestigung

Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog für verdecktes Befestigung (Belastung aus der Richtung des Auflagers)											
				maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
				-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
		I		6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
		II	L	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
		III		6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
		I		6,3	4,6	3,28	2,46	1,96	1,62	1,43	1,3	1,06	0,9	0,79	0,7
		II	L	6,03	4,35	3,28	2,46	1,96	1,62	1,43	1,3	1,06	0,9	0,79	0,7
		III		4,74	3,89	2,94	2,38	1,96	1,62	1,43	1,3	1,06	0,9	0,79	0,7
		I		6,66	4,62	3,36	1,17	0,95	0,86	0,81	0,76	0,68	0,62	0,58	0,54
		II	L	6,66	4,62	3,36	1,17	0,95	0,86	0,81	0,76	0,68	0,62	0,58	0,54
		III		6,66	4,62	3,36	1,17	0,95	0,86	0,81	0,76	0,68	0,62	0,58	0,54

Stützweite [m] → a — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]


*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL SU PIR 60 0,50/0,50 M*/L

Wandsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

Druckverteiler: 120 mm mit mindestens 2 Verbindungselementen

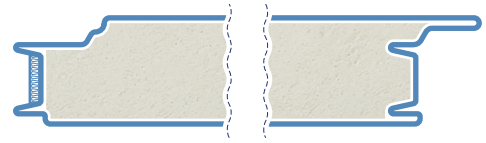

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		6,8	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II	L	6,38	5,93	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	III		5,46	5,18	4,96	4,77	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	I		6,66	5,84	5,29	4,88	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II	L	5,43	4,88	4,5	4,22	4,01	3,83	3,68	3,56	3,31	3,11	2,88	2,69
	III		3,41	3,24	3,12	3,02	2,93	2,86	2,79	2,74	2,61	2,52	2,44	2,37
	I		6,94	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	II	L	6,94	6,01	5,38	4,91	4,55	4,25	4,01	3,8	3,4	3,11	2,88	2,69
	III		4,57	4,11	3,79	3,55	3,37	3,22	3,1	2,99	2,78	2,63	2,5	2,4

Stützweite [m] → **L**
 a ← Endauflagerbreite [mm]
 b ← Zwischenaflagerbreite [mm]


*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL SU PIR **60** 0,50/0,40 M*/L

Wandsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

Druckverteiler: 120 mm mit mindestens 2 Verbindungselementen

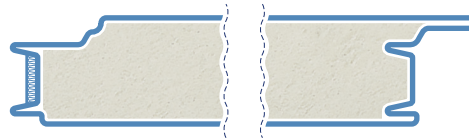

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,22	5,74	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,22	5,74	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,22	5,73	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52
		L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,79	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52
		L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,79	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	49	52
		L	5,5	4,91	4,5	4,21	3,98	3,8	3,64	3,51	3,25	3,04	2,83	2,65
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	II	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,92	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	45	49	52
		L	6,83	5,91	5,29	4,83	4,47	4,18	3,94	3,74	3,35	3,06	2,83	2,65

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog für verdecktes Befestigung (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
	II	L	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
	III	a	6,28	4,71	3,76	3,14	2,69	2,35	2,09	1,88	1,51	1,25	1,08	0,94
	I	a	6,38	4,68	3,54	2,69	2,14	1,78	1,54	1,37	1,09	0,92	0,8	0,71
	II	L	6,15	4,46	3,47	2,69	2,14	1,78	1,54	1,37	1,09	0,92	0,8	0,71
	III	a	5,78	4,08	3,1	2,5	2,1	1,78	1,54	1,37	1,09	0,92	0,8	0,71
	I	a	6,83	4,82	3,59	2,75	2,14	1,14	0,95	0,86	0,73	0,66	0,6	0,56
	II	L	6,83	4,82	3,59	2,75	2,14	1,14	0,95	0,86	0,73	0,66	0,6	0,56
	III	a	6,84	4,82	3,59	2,75	2,14	1,14	0,95	0,86	0,73	0,66	0,6	0,56

Stützweite [m] → **a** — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]


*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL SU PIR 60 0,50/0,40 M*/L

Wandsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

Druckverteiler: 120 mm mit mindestens 2 Verbindungselementen

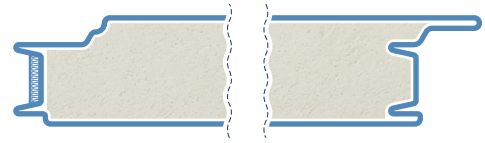

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,09	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		5,37	5,08	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		4,14	3,83	3,61	3,44	3,3	3,18	3,09	3	2,83	2,7	2,52	2,36
	I		6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	II	L	6,1	5,28	4,72	4,31	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36
	III		5,77	5,08	4,61	4,26	3,99	3,73	3,52	3,34	2,99	2,73	2,52	2,36

Stützweite [m] → **L**
 a ← Endauflagerbreite [mm]
 b ← Zwischenaflagerbreite [mm]


*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL SU PIR **80** 0,50/0,50 M*/L

Wandsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

Druckverteiler: 120 mm mit mindestens 2 Verbindungselementen

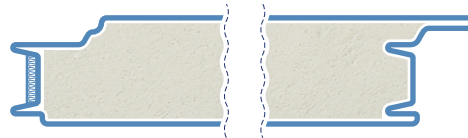

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,06	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,86	6,94	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	7,86	6,95	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	6,76	6,76	6,33	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	I	b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
	II	b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
	III	b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
		L	8,19	7,09	6,34	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17
	I	b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
	II	b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63
	III	b	60	60	63	69	74	79	84	89	99	109	117	126
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog für verdecktes Befestigung (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
		L	8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
	III	a	8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
	I	a	7,18	5,25	4,13	3,4	2,9	2,46	2,11	1,86	1,46	1,22	1,06	0,94
		L	6,86	4,94	3,83	3,14	2,66	2,33	2,08	1,86	1,46	1,22	1,06	0,94
	II	a	6,34	4,4	3,33	2,69	2,24	1,93	1,74	1,61	1,37	1,19	1,06	0,94
		L	6,34	4,4	3,33	2,69	2,24	1,93	1,74	1,61	1,37	1,19	1,06	0,94
	III	a	8,67	6,44	4,88	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76
		L	8,56	6,32	4,88	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76
	I	a	8,38	6,14	4,8	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76
		L	8,38	6,14	4,8	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76
	III	a	8,38	6,14	4,8	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76
		L	8,38	6,14	4,8	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76
		a	8,38	6,14	4,8	3,79	3,01	2,43	1,92	1,34	1,04	0,91	0,82	0,76

Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]


*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL SU PIR **80** 0,50/0,50 M*/L

Wandsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

Druckverteiler: 120 mm mit mindestens 2 Verbindungselementen

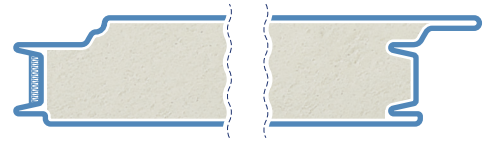

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	II	L	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	III		7,02	6,64	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	I		7,91	6,93	6,22	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	II	L	6,63	5,93	5,45	5,1	4,83	4,61	4,42	4,27	3,94	3,6	3,33	3,11
	III		4,22	3,99	3,82	3,68	3,56	3,46	3,38	3,3	3,14	3,02	2,92	2,83
	I		8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	II	L	8,04	6,96	6,23	5,69	5,26	4,92	4,64	4,4	3,94	3,6	3,33	3,11
	III		5,78	5,16	4,73	4,42	4,17	3,97	3,81	3,67	3,4	3,2	3,04	2,91

Stützweite [m] → **L**
 a ← Endauflagerbreite [mm]
 b ← Zwischenaflagerbreite [mm]


*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.



ARPANEL SU PIR **80** 0,50/0,40 M*/L

Wandsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern



Profilierung: Micro/Linie

Druckverteiler: 120 mm mit mindestens 2 Verbindungselementen

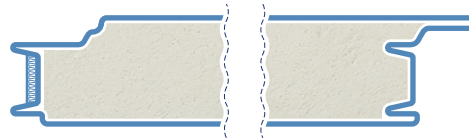

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,78	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	II	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,78	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,79	7,1	6,35	5,79	5,36	5,02	4,73	4,49	4,01	3,66	3,39	3,17	
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62	
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,14	4	3,71	3,49	3,29	3,14	
		b	60	60	60	60	63	68	74	79	92	104	114	124	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62	
	II	L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,14	4	3,71	3,49	3,29	3,14	
		b	60	60	60	60	63	68	74	79	92	104	114	124	
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	46	52	57	62	
		L	6,23	5,57	5,12	4,79	4,53	4,32	4,15	4	3,71	3,49	3,3	3,14	
		b	60	60	60	60	63	68	74	79	92	104	114	124	
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		I	L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17
			b	60	60	61	67	73	79	84	89	99	109	118	126
II		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17	
		b	60	60	61	67	73	79	84	89	99	109	118	126	
		a	40	40	40	40	40	40	42	44	50	54	59	63	
III		L	7,92	6,89	6,19	5,68	5,28	4,96	4,7	4,48	4,01	3,66	3,39	3,17	
		b	60	60	61	67	73	79	84	89	99	109	118	126	

Verdeckte Befestigung

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog für verdecktes Befestigung (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²												
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I		8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23	
	II	L	8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23	
	III		8,21	6,16	4,93	4,11	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23	
	I		7,27	5,34	4,2	3,46	2,95	2,58	2,25	1,96	1,52	1,26	1,08	0,96	
	II	L	7,01	5,08	3,94	3,23	2,74	2,39	2,12	1,92	1,52	1,26	1,08	0,96	
	III		6,57	4,62	3,51	2,83	2,38	2,08	1,86	1,69	1,4	1,21	1,07	0,96	
	I		8,71	6,47	5,07	4,01	3,24	2,66	2,22	1,88	1,25	1,01	0,89	0,8	
	II	L	8,61	6,37	5,03	4,01	3,24	2,66	2,22	1,88	1,25	1,01	0,89	0,8	
	III		8,46	6,22	4,88	3,99	3,24	2,66	2,22	1,88	1,25	1,01	0,89	0,8	

Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]


*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL SU PIR **80** 0,50/0,40 M*/L

Wandsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

Druckverteiler: 120 mm mit mindestens 2 Verbindungselementen

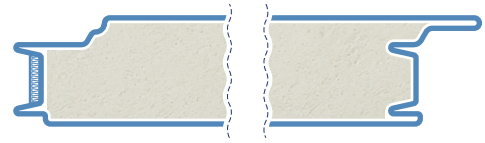

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II L		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	III		6,88	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II L		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	III		5,14	4,72	4,42	4,19	4,01	3,86	3,73	3,63	3,41	3,16	2,92	2,73
	I		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73
	II L		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,15	2,92	2,73
	III		7,06	6,11	5,47	4,99	4,62	4,32	4,08	3,87	3,46	3,16	2,92	2,73

Stützweite [m] → **L**
 a ← Endauflagerbreite [mm]
 b ← Zwischenaflagerbreite [mm]


*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.



ARPANEL SU PIR **100** 0,50/0,50 M*/L



Wandsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

Druckverteiler: 120 mm mit mindestens 2 Verbindungselementen

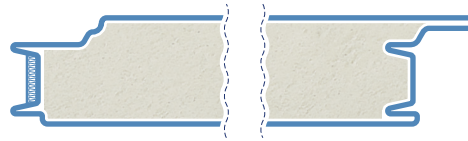

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67
	III	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67
	I	a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73
		L	8,64	7,65	6,98	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67
	II	b	60	61	69	77	85	91	97	103	115	126	136	145
		a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73
	L	a	8,64	7,65	6,98	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67
		b	60	61	69	77	85	91	97	103	115	126	136	145
	III	a	40	40	40	40	42	46	49	51	57	63	68	73
		L	8,64	7,64	6,97	6,48	6,1	5,77	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67
	b	60	61	69	77	85	91	98	103	115	126	136	145	
		a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
	I	L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67
		b	60	65	73	80	86	92	98	103	115	126	136	145
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
		L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67
	b	60	65	73	80	86	92	98	103	115	126	136	145	
		a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73
	III	L	9,48	8,21	7,34	6,7	6,21	5,8	5,47	5,19	4,64	4,24	3,92	3,67
		b	60	65	73	80	86	92	98	103	115	126	136	145

Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog für verdecktes Befestigung (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											Verdeckte Befestigung
				-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I			10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
	II	L		10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
	III			10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
	I			8,08	5,91	4,65	3,83	3,27	2,86	2,56	2,32	1,9	1,57	1,35	1,19
	II	L		7,74	5,57	4,32	3,53	3	2,62	2,34	2,13	1,75	1,5	1,33	1,19
	III			7,15	4,97	3,76	3,03	2,54	2,19	1,98	1,82	1,55	1,34	1,2	1,08
	I			9,76	7,24	5,73	4,73	4,02	3,39	2,84	2,42	1,74	1,32	1,14	1,02
	II	L		9,63	7,11	5,61	4,6	3,9	3,37	2,84	2,42	1,74	1,32	1,14	1,02
	III			9,44	6,91	5,4	4,4	3,7	3,17	2,78	2,42	1,74	1,32	1,14	1,02

Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]


*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.



ARPANEL SU PIR **100** 0,50/0,50 M*/L

Wandsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

Druckverteiler: 120 mm mit mindestens 2 Verbindungselementen

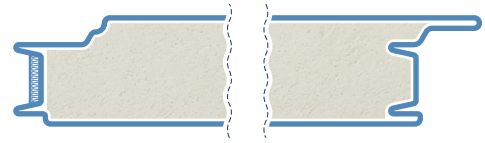

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²												
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I		9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49	
	II	L	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49	
	III		8,5	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49	
	I		9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49	
	II	L	7,81	6,96	6,38	5,96	5,62	5,36	5,14	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49	
	III		5,06	4,75	4,52	4,34	4,19	4,06	3,95	3,86	3,66	3,5	3,38	3,27	
	I		9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49	
	II	L	9	7,8	6,98	6,37	5,9	5,51	5,2	4,93	4,41	4,03	3,73	3,49	
	III		7,02	6,22	5,69	5,28	4,98	4,73	4,53	4,35	4,01	3,76	3,56	3,41	

Stützweite [m] → **L** — Endauflagerbreite [mm]
 — **b** — Zwischenaflagerbreite [mm]


*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL SU PIR **100** 0,50/0,40 M*/L

Wandsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

Druckverteiler: 120 mm mit mindestens 2 Verbindungselementen

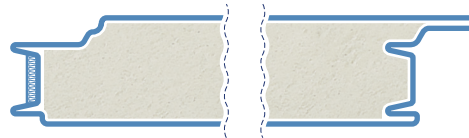

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67	
	II	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67	
	III	a	40	40	40	40	43	46	49	51	57	63	68	73	
		L	9,18	8,21	7,34	6,7	6,21	5,81	5,48	5,19	4,64	4,24	3,93	3,67	
	I	a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69	
		L	6,83	6,11	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,42	4,1	3,86	3,66	3,48	
		b	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138	
		a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69	
	II	L	6,83	6,11	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,42	4,1	3,86	3,66	3,48	
		b	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138	
	III	a	40	40	40	40	40	40	41	44	51	57	63	69	
		L	6,83	6,12	5,63	5,27	4,99	4,76	4,58	4,41	4,1	3,86	3,66	3,48	
		b	60	60	60	63	69	75	82	87	101	115	127	138	
		a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72	
		I	L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64
			b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144
		a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72	
		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,2	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64	
		b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144	
		a	40	40	40	40	41	44	46	49	55	61	67	72	
III		L	8,77	7,63	6,86	6,29	5,85	5,5	5,21	4,96	4,48	4,13	3,86	3,64	
		b	60	60	68	75	81	87	93	98	111	123	134	144	

Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog für verdecktes Befestigung (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
				-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I			10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
	II	L		10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
	III			10,14	7,61	6,09	5,07	4,35	3,8	3,38	3,04	2,44	2,03	1,74	1,52
	I			8,19	6,01	4,73	3,9	3,33	2,91	2,59	2,34	1,91	1,62	1,38	1,22
	II	L		7,9	5,72	4,45	3,63	3,08	2,69	2,39	2,16	1,77	1,52	1,33	1,2
	III			7,4	5,22	3,96	3,19	2,69	2,34	2,09	1,9	1,57	1,36	1,21	1,09
	I			9,8	7,28	5,78	4,78	4,06	3,53	3,05	2,62	1,89	1,48	1,23	1,07
	II	L		9,7	7,17	5,66	4,66	3,95	3,42	3,02	2,62	1,89	1,48	1,23	1,07
	III			9,53	7,01	5,49	4,49	3,78	3,25	2,85	2,53	1,89	1,48	1,23	1,07

Stützweite [m] → **a** — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]


*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL SU PIR **100** 0,50/0,40 M*/L

Wandsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

Druckverteiler: 120 mm mit mindestens 2 Verbindungselementen

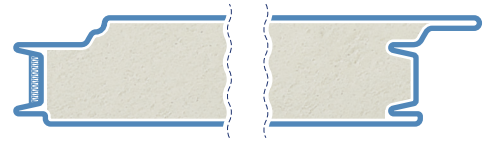

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		6,16	5,61	5,23	4,94	4,71	4,53	4,37	4,23	3,87	3,54	3,27	3,06
	I		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	II	L	7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06
	III		7,9	6,84	6,12	5,59	5,17	4,84	4,56	4,33	3,87	3,54	3,27	3,06

Stützweite [m] → **L**
 a ← Endauflagerbreite [mm]
 b ← Zwischenaflagerbreite [mm]


*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL SU PIR **120** 0,50/0,50 M*/L

Wandsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

Druckverteiler: 120 mm mit mindestens 2 Verbindungselementen

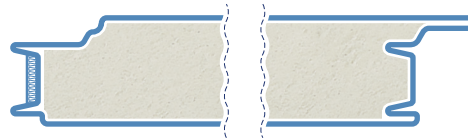

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,18	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	I	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82
		L	9,28	8,23	7,52	6,99	6,58	6,26	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15
	II	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82
		L	9,28	8,23	7,52	6,99	6,58	6,26	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15
	III	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82
		L	9,28	8,23	7,51	6,99	6,58	6,25	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog für verdecktes Befestigung (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81
	II	L	12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81
	III		12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81
	I		9	6,6	5,18	4,27	3,65	3,19	2,85	2,58	2,11	1,8	1,58	1,41
	II	L	8,63	6,22	4,83	3,95	3,35	2,93	2,62	2,37	1,95	1,67	1,48	1,32
	III		8	5,58	4,22	3,41	2,88	2,49	2,23	2,05	1,72	1,5	1,33	1,2
	I		10,86	8,06	6,38	5,27	4,48	3,89	3,44	3,08	2,28	1,78	1,48	1,28
	II	L	10,72	7,92	6,24	5,13	4,34	3,76	3,31	2,95	2,28	1,78	1,48	1,28
	III		10,51	7,7	6,02	4,91	4,12	3,54	3,1	2,75	2,15	1,78	1,48	1,28

Stützweite [m] → **a** — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]


*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL SU PIR **120** 0,50/0,50 M*/L

Wandsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

Druckverteiler: 120 mm mit mindestens 2 Verbindungselementen

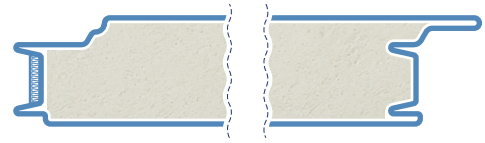

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	II	L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	III		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	I		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	II	L	8,96	7,97	7,29	6,79	6,4	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	III		5,93	5,52	5,22	4,99	4,8	4,65	4,52	4,4	4,16	3,98	3,83	3,7
	I		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	II	L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	III		8,26	7,29	6,63	6,15	5,78	5,48	5,23	5,02	4,61	4,31	4,08	3,82

Stützweite [m] → **L**
 a ← Endauflagerbreite [mm]
 b ← Zwischenaflagerbreite [mm]


*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.



ARPANEL SU PIR **120** 0,50/0,40 M*/L

Wandsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

Druckverteiler: 120 mm mit mindestens 2 Verbindungselementen

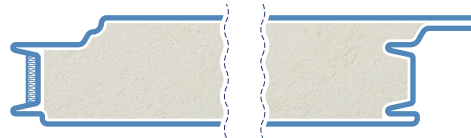

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,5	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,88	5,25	4,8	4,44	4,15	
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,5	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,88	5,25	4,8	4,44	4,15	
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
		L	10,5	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,88	5,25	4,8	4,44	4,15	
	I	a	40	40	40	40	40	41	44	47	55	62	69	75	
		L	7,32	6,57	6,05	5,67	5,38	5,14	4,93	4,77	4,43	4,18	3,97	3,78	
	II	b	60	60	60	67	75	81	88	94	110	124	138	150	
		a	40	40	40	40	40	41	44	47	55	62	69	75	
	III	L	7,32	6,57	6,05	5,67	5,38	5,14	4,93	4,77	4,43	4,18	3,97	3,78	
		b	60	60	60	67	75	81	88	94	110	124	138	150	
	I	a	40	40	40	40	40	41	44	47	55	62	69	75	
		L	7,31	6,57	6,06	5,68	5,38	5,14	4,93	4,76	4,43	4,18	3,97	3,78	
	II	b	60	60	60	67	75	81	88	94	110	124	138	150	
		a	40	40	40	40	44	47	50	53	60	67	73	78	
		I	a	40	40	40	40	44	47	50	53	60	67	73	78
			L	9,46	8,26	7,43	6,82	6,34	5,96	5,64	5,38	4,86	4,48	4,19	3,95
II		b	60	65	74	81	88	94	101	106	120	133	145	157	
		a	40	40	40	40	44	47	50	53	60	67	73	78	
III		L	9,46	8,26	7,43	6,82	6,34	5,96	5,64	5,38	4,86	4,48	4,19	3,95	
		b	60	65	74	81	88	94	101	106	120	133	145	157	

Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog für verdecktes Befestigung (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											Verdeckte Befestigung
				-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I			12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81
	II	L		12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81
	III			12,08	9,06	7,25	6,04	5,18	4,53	4,03	3,62	2,9	2,42	2,07	1,81
	I			9,12	6,7	5,27	4,35	3,71	3,24	2,88	2,61	2,13	1,81	1,58	1,41
	II	L		8,8	6,38	4,97	4,06	3,44	3	2,67	2,42	1,97	1,69	1,48	1,33
	III			8,27	5,84	4,45	3,58	3,01	2,62	2,34	2,12	1,75	1,52	1,34	1,21
	I			10,9	8,1	6,42	5,31	4,52	3,93	3,47	3,11	2,45	1,9	1,56	1,34
	II	L		10,78	7,98	6,31	5,19	4,4	3,81	3,36	3	2,37	1,9	1,56	1,34
	III			10,6	7,8	6,12	5,01	4,22	3,63	3,18	2,82	2,21	1,82	1,56	1,34

Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]


*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL SU PIR **120** 0,50/0,40 M*/L

Wandsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

Druckverteiler: 120 mm mit mindestens 2 Verbindungselementen

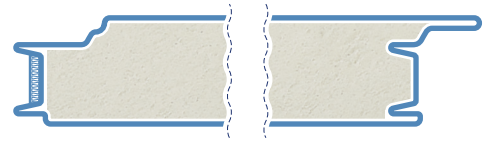

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	II	L	8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	III		8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	I		8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	II	L	8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	III		7,19	6,5	6,03	5,68	5,4	5,18	4,99	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	I		8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	II	L	8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36
	III		8,67	7,51	6,71	6,13	5,67	5,31	5	4,75	4,25	3,88	3,59	3,36


Stützweite [m] → **L**
 a ← Endauflagerbreite [mm]
 b ← Zwischenaflagerbreite [mm]

*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL D PIR **60** 0,50/0,50 T/L

Dachsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Trapez/Linie

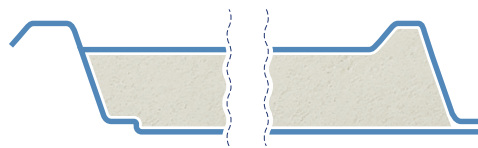

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44
		L	5,02	4,22	3,24	2,64	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44
		L	5,49	3,93	3,17	2,64	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44
		L	6,06	4,22	3,24	2,64	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96
		b	60	60	60	60	61	63	65	67	69	72	74	76	78	80	82	84	87	88


Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I		5,02	5,02	4,65	4,11	3,7	3,31	2,97	2,7	2,47	2,28	2,11	1,97	1,84	1,73	1,64	1,55	1,48	1,41
	II	L	5,02	5,02	4,4	3,92	3,58	3,31	2,97	2,7	2,47	2,28	2,11	1,97	1,84	1,73	1,64	1,55	1,48	1,41
	III		4,66	4,11	3,76	3,51	3,32	3,12	2,94	2,7	2,47	2,28	2,11	1,97	1,84	1,73	1,64	1,55	1,48	1,41
	I		9,44	6,03	4,36	3,52	3	2,64	2,38	2,18	2,02	1,88	1,77	1,68	1,6	1,53	1,46	1,41	1,36	1,31
	II	L	9,44	5,69	4,11	3,32	2,84	2,51	2,26	2,08	1,93	1,81	1,71	1,62	1,54	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28
	III		9,44	5,15	3,72	3,03	2,6	2,31	2,1	1,94	1,81	1,7	1,61	1,53	1,46	1,41	1,35	1,31	1,26	1,22
	I		8,18	6,67	5,06	4,05	3,42	3	2,68	2,44	2,25	2,1	1,97	1,86	1,77	1,69	1,62	1,55	1,48	1,41
	II	L	8,18	6,67	4,88	3,9	3,3	2,89	2,59	2,36	2,18	2,03	1,91	1,8	1,72	1,64	1,57	1,51	1,46	1,41
	III		8,18	6,42	4,59	3,67	3,11	2,72	2,45	2,24	2,07	1,93	1,82	1,72	1,64	1,57	1,51	1,45	1,4	1,36



Stützweite [m] → **a** — Endauflagerbreite [mm]
L —
b — Zwischenaflagerbreite [mm]




ARPANEL D PIR **60** 0,50/0,40 T/L

Dachsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Trapez/Linie

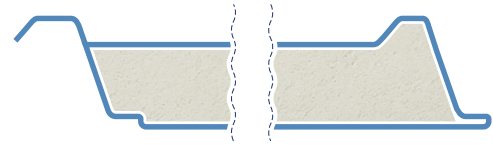

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m ²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44	45	46
	L	5,05	4,18	3,22	2,63	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	0,91	
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44	45	46	
	L	5,63	4,01	3,22	2,63	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	0,91	
		b	60	60	60	60	60	62	65	67	69	71	74	76	78	80	82	84	87	88	90	92
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	44	45	46	
	L	6	4,18	3,22	2,63	2,24	1,96	1,76	1,6	1,48	1,38	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	0,91	
	b	60	60	60	60	60	62	65	67	69	71	74	76	78	80	82	84	87	88	90	92	


Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																			
				-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I			5,05	5,05	4,5	3,97	3,57	3,22	2,9	2,63	2,42	2,23	2,07	1,94	1,82	1,71	1,62	1,54	1,46	1,4	1,34	1,28
	II	L		5,05	4,97	4,27	3,81	3,48	3,22	2,9	2,63	2,42	2,23	2,07	1,94	1,82	1,71	1,62	1,54	1,46	1,4	1,34	1,28
	III			4,66	4,08	3,73	3,48	3,28	3,06	2,88	2,63	2,42	2,23	2,07	1,94	1,82	1,71	1,62	1,54	1,46	1,4	1,34	1,28
	I			8,98	5,83	4,34	3,51	3	2,64	2,38	2,18	2,02	1,88	1,78	1,68	1,6	1,53	1,46	1,41	1,36	1,31	1,27	1,23
	II	L		8,98	5,68	4,13	3,34	2,86	2,52	2,28	2,09	1,94	1,82	1,71	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28	1,24	1,2
	III			8,97	5,22	3,8	3,08	2,64	2,35	2,13	1,96	1,83	1,72	1,62	1,54	1,48	1,41	1,36	1,31	1,27	1,23	1,19	1,16
	I			8,16	5,83	4,67	4,02	3,43	3	2,69	2,45	2,26	2,11	1,98	1,87	1,78	1,69	1,62	1,54	1,46	1,4	1,34	1,28
	II	L		8,16	5,83	4,67	3,91	3,32	2,91	2,61	2,38	2,2	2,05	1,92	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,46	1,4	1,34	1,28
	III			8,16	5,83	4,64	3,72	3,15	2,77	2,48	2,27	2,1	1,96	1,84	1,74	1,66	1,59	1,52	1,46	1,41	1,37	1,32	1,28

Stützweite [m] — **L** — Endauflagerbreite [mm]
 — **b** — Zwischenaflagerbreite [mm]

ARPANEL D PIR **60** 0,60/0,50 T/L

Dachsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Trapez/Linie

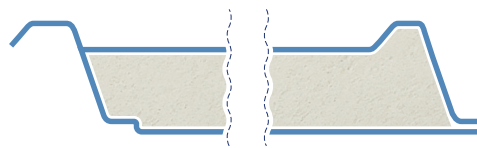

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	45	46	47	48	49
		L	5,08	4,53	3,52	2,88	2,46	2,16	1,94	1,77	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	45	46	47	48	49
		L	6,03	4,35	3,52	2,88	2,46	2,16	1,94	1,77	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	44	45	46	47	48	49
		L	6,49	4,55	3,52	2,88	2,46	2,16	1,94	1,77	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06
		b	60	60	61	64	67	69	72	75	77	80	82	84	87	89	91	93	95	97


Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I		5,08	5,08	4,82	4,26	3,83	3,5	3,24	2,94	2,7	2,49	2,31	2,16	2,02	1,9	1,8	1,71	1,63	1,55
	II	L	5,08	5,08	4,55	4,05	3,7	3,43	3,21	2,94	2,7	2,49	2,31	2,16	2,02	1,9	1,8	1,71	1,63	1,55
	III		4,8	4,23	3,88	3,62	3,42	3,23	3,04	2,88	2,7	2,49	2,31	2,16	2,02	1,9	1,8	1,71	1,63	1,55
	I		9,49	6,72	4,9	3,94	3,35	2,95	2,66	2,43	2,25	2,1	1,98	1,87	1,78	1,7	1,63	1,56	1,51	1,46
	II	L	9,49	6,46	4,65	3,74	3,19	2,81	2,54	2,33	2,16	2,02	1,9	1,8	1,72	1,64	1,58	1,52	1,47	1,42
	III		9,5	5,93	4,26	3,44	2,95	2,61	2,37	2,18	2,03	1,91	1,8	1,71	1,64	1,57	1,51	1,46	1,41	1,36
	I		8,23	6,72	5,35	4,54	3,83	3,35	3	2,73	2,52	2,34	2,2	2,08	1,97	1,88	1,8	1,71	1,63	1,55
	II	L	8,23	6,72	5,35	4,39	3,71	3,24	2,91	2,65	2,44	2,28	2,14	2,02	1,92	1,83	1,76	1,69	1,63	1,55
	III		8,23	6,72	5,21	4,16	3,52	3,08	2,76	2,52	2,33	2,17	2,04	1,94	1,84	1,76	1,69	1,62	1,57	1,52

Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
 — L —
 — b — Zwischenaflagerbreite [mm]

ARPANEL D PIR 80 0,50/0,50 T/L

Dachsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Trapez/Linie

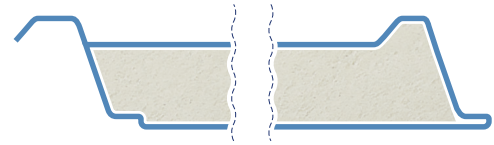

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																				
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5	
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	41	42	43	44	45	46	47	48
		L	6	5,09	3,91	3,14	2,61	2,24	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	41	42	43	44	45	46	47	48	
		L	5,89	4,18	3,35	2,85	2,51	2,24	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	
	I-III	b	60	60	60	63	68	72	73	75	76	78	79	81	82	84	86	88	89	92	93	95	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	41	42	43	44	45	46	47	48
	I-III	L	6,73	4,74	3,78	3,14	2,61	2,24	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93	
		b	60	60	65	70	71	72	73	75	76	78	79	81	82	84	86	88	89	92	93	95	


Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																		
				-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75
	I		6	6	5,54	4,87	4,36	3,98	3,68	3,39	3,12	2,88	2,67	2,49	2,33	2,19	2,06	1,94	1,84	1,74	1,65	1,57
	II	L	6	6	5,26	4,66	4,25	3,93	3,67	3,39	3,12	2,88	2,67	2,49	2,33	2,19	2,06	1,94	1,84	1,74	1,65	1,57
	III		5,83	5,03	4,56	4,23	3,98	3,7	3,47	3,28	3,12	2,88	2,67	2,49	2,33	2,19	2,06	1,94	1,84	1,74	1,65	1,57
	I		10,08	6,74	4,78	3,81	3,22	2,82	2,53	2,3	2,13	1,98	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,46	1,4	1,36	1,31	1,27
	II	L	10,08	6,33	4,48	3,58	3,03	2,66	2,4	2,19	2,03	1,9	1,78	1,69	1,6	1,53	1,47	1,41	1,36	1,32	1,27	1,24
	III		10,08	5,67	4,02	3,23	2,76	2,44	2,21	2,03	1,89	1,78	1,68	1,59	1,52	1,46	1,4	1,35	1,3	1,26	1,22	1,19
	I		9,6	7,56	5,56	4,39	3,68	3,19	2,84	2,57	2,36	2,19	2,05	1,93	1,83	1,74	1,66	1,6	1,54	1,48	1,43	1,38
	II	L	9,6	7,56	5,34	4,21	3,53	3,06	2,73	2,48	2,28	2,12	1,98	1,87	1,77	1,69	1,62	1,55	1,49	1,44	1,39	1,35
	III		9,6	7,15	5	3,94	3,3	2,87	2,56	2,33	2,15	2	1,88	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48	1,43	1,38	1,34	1,3

Stützweite [m] — L — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]

ARPANEL D PIR **80** 0,50/0,40 T/L

Dachsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Trapez/Linie

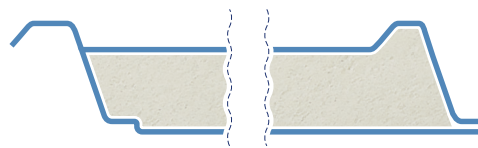

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	47
		L	5,96	5,03	3,87	3,12	2,6	2,23	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	47
		L	6,04	4,27	3,4	2,89	2,54	2,23	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93
	I-III	b	60	60	60	64	69	71	73	74	76	77	79	80	82	84	86	87	89	92	93	94
		L	6,88	4,83	3,84	3,12	2,6	2,23	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	47
		L	6,88	4,83	3,84	3,12	2,6	2,23	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93
	I-III	b	60	60	65	69	70	71	73	74	76	77	79	80	82	84	86	87	89	92	93	94
		L	6,88	4,83	3,84	3,12	2,6	2,23	1,97	1,77	1,61	1,49	1,39	1,3	1,23	1,17	1,12	1,07	1,03	1	0,96	0,93


Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																			
				-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I			6	6	5,26	4,51	4,01	3,66	3,39	3,17	3	2,81	2,61	2,44	2,28	2,14	2,02	1,91	1,8	1,71	1,63	1,55
	II	L		6	6	5,08	4,51	4,01	3,66	3,39	3,17	3	2,81	2,61	2,44	2,28	2,14	2,02	1,91	1,8	1,71	1,63	1,55
	III			5,8	4,97	4,5	4,16	3,88	3,61	3,39	3,17	3	2,81	2,61	2,44	2,28	2,14	2,02	1,91	1,8	1,71	1,63	1,55
	I			9,41	6,6	4,77	3,81	3,22	2,82	2,53	2,31	2,13	1,98	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,46	1,4	1,35	1,31	1,27
	II	L		9,41	6,33	4,51	3,6	3,06	2,68	2,41	2,2	2,04	1,9	1,79	1,69	1,61	1,54	1,47	1,42	1,36	1,32	1,28	1,24
	III			9,41	5,78	4,11	3,3	2,81	2,48	2,24	2,06	1,91	1,79	1,69	1,6	1,53	1,46	1,4	1,35	1,31	1,26	1,22	1,19
	I			9,52	6,6	5,26	4,38	3,68	3,2	2,85	2,58	2,37	2,2	2,06	1,94	1,84	1,75	1,67	1,6	1,54	1,48	1,44	1,39
	II	L		9,52	6,6	5,26	4,23	3,55	3,09	2,76	2,5	2,3	2,13	2	1,88	1,78	1,7	1,62	1,56	1,5	1,45	1,4	1,36
	III			9,52	6,6	5,06	4	3,36	2,92	2,61	2,37	2,18	2,03	1,9	1,8	1,71	1,63	1,56	1,5	1,44	1,4	1,35	1,31

Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
 — L —
 — b — Zwischenaflagerbreite [mm]

ARPANEL D PIR **80** 0,60/0,50 T/L

Dachsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Trapez/Linie

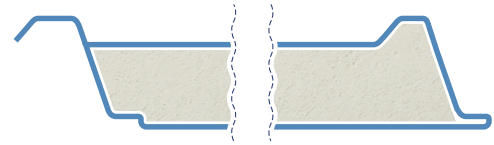

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		L	6,04	5,32	4,23	3,41	2,85	2,46	2,16	1,95	1,78	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,18	1,14	1,1	1,06	1,03
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
		L	6,47	4,63	3,71	3,16	2,79	2,46	2,16	1,95	1,78	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,18	1,14	1,1	1,06	1,03
	I-III	b	60	60	64	71	76	79	80	82	84	86	87	89	91	94	96	97	99	101	103	105
		a	40	40	40	40	40	40	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
	I-III	L	7,36	5,24	4,19	3,41	2,85	2,46	2,16	1,95	1,78	1,64	1,53	1,44	1,36	1,3	1,24	1,18	1,14	1,1	1,06	1,03
		b	60	65	73	76	78	79	80	82	84	86	87	89	91	94	96	97	99	101	103	105


Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																			
				-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I			6,04	6,04	5,74	5,04	4,51	4,11	3,8	3,55	3,33	3,14	2,92	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,01	1,91	1,81	1,73
	II	L		6,04	6,04	5,43	4,81	4,38	4,05	3,78	3,55	3,33	3,14	2,92	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,01	1,91	1,81	1,73
	III			5,96	5,15	4,68	4,34	4,08	3,81	3,57	3,38	3,21	3,07	2,92	2,72	2,55	2,39	2,25	2,12	2,01	1,91	1,81	1,73
	I			10,31	7,61	5,38	4,27	3,6	3,15	2,82	2,57	2,37	2,21	2,07	1,95	1,85	1,77	1,69	1,62	1,56	1,5	1,46	1,41
	II	L		10,31	7,21	5,08	4,04	3,42	2,99	2,69	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,64	1,57	1,52	1,46	1,42	1,37
	III			10,31	6,56	4,61	3,68	3,13	2,76	2,49	2,28	2,12	1,99	1,88	1,78	1,7	1,62	1,56	1,5	1,45	1,4	1,36	1,32
	I			9,64	7,62	6,03	4,92	4,12	3,58	3,18	2,88	2,64	2,45	2,29	2,16	2,04	1,94	1,86	1,78	1,71	1,65	1,59	1,54
	II	L		9,64	7,62	6,03	4,75	3,97	3,45	3,07	2,78	2,55	2,37	2,22	2,09	1,98	1,89	1,8	1,73	1,67	1,61	1,56	1,51
	III			9,64	7,61	5,69	4,48	3,74	3,25	2,9	2,63	2,42	2,25	2,11	2	1,89	1,81	1,73	1,66	1,6	1,55	1,5	1,45

Stützweite [m] — **L** — Endauflagerbreite [mm]
 — **b** — Zwischenaflagerbreite [mm]

ARPANEL D PIR **100** 0,50/0,50 T/L

Dachsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Trapez/Linie

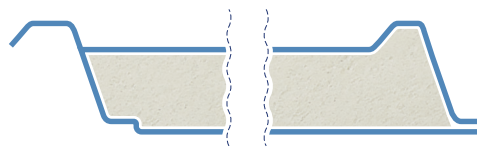

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	40	41	41	41	41	41	41	41	42	42	43	44	45	45	46	47	48	49
		L	6,96	5,84	4,52	3,63	2,99	2,53	2,18	1,93	1,74	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	40	41	41	41	42	42	43	44	45	45	46	47	48	49
		L	6,26	4,42	3,52	2,98	2,62	2,36	2,16	1,93	1,74	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95
	I-III	b	60	60	61	67	72	76	80	81	82	82	83	84	86	87	89	90	91	93	95	97
		L	7,12	5	3,96	3,34	2,92	2,53	2,18	1,93	1,74	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95
	I-III	a	40	40	40	40	40	41	41	41	41	41	42	42	43	44	45	45	46	47	48	49
		L	7,12	5	3,96	3,34	2,92	2,53	2,18	1,93	1,74	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95
	I-III	b	60	62	69	74	80	82	81	81	82	82	83	84	86	87	89	90	91	93	95	97
		L	7,12	5	3,96	3,34	2,92	2,53	2,18	1,93	1,74	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95


Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																			
				-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I			6,96	6,96	6,43	5,59	5,01	4,57	4,22	3,94	3,7	3,48	3,24	3,04	2,85	2,68	2,53	2,39	2,26	2,15	2,04	1,94
	II	L		6,96	6,96	6,11	5,4	4,91	4,54	4,22	3,94	3,7	3,48	3,24	3,04	2,85	2,68	2,53	2,39	2,26	2,15	2,04	1,94
	III			6,96	5,99	5,39	4,97	4,61	4,28	4,01	3,79	3,6	3,43	3,24	3,04	2,85	2,68	2,53	2,39	2,26	2,15	2,04	1,94
	I			10,56	7,26	5,06	4	3,36	2,94	2,62	2,38	2,2	2,04	1,91	1,8	1,71	1,62	1,55	1,49	1,43	1,38	1,33	1,29
	II	L		10,56	6,77	4,72	3,74	3,15	2,76	2,48	2,26	2,09	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,5	1,44	1,38	1,34	1,29	1,25
	III			10,56	6	4,18	3,34	2,85	2,52	2,27	2,09	1,94	1,82	1,71	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28	1,24	1,2
	I			10,93	8,39	5,91	4,62	3,84	3,32	2,94	2,65	2,43	2,24	2,1	1,97	1,86	1,77	1,69	1,62	1,55	1,5	1,44	1,4
	II	L		10,93	8,19	5,65	4,41	3,67	3,17	2,81	2,54	2,33	2,16	2,02	1,9	1,8	1,71	1,63	1,57	1,51	1,45	1,4	1,36
	III			10,93	7,66	5,26	4,1	3,41	2,95	2,62	2,38	2,18	2,03	1,9	1,8	1,7	1,62	1,56	1,5	1,44	1,39	1,35	1,3




Stützweite [m] → L — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]




ARPANEL D PIR **100** 0,50/0,40 T/L

Dachsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Trapez/Linie

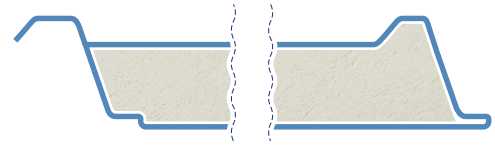

Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m ²																		
				0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75
	I-III	a	40	40	40	40	41	41	41	41	41	41	42	42	43	44	44	45	46	47	48	49
	L	6,8	5,76	4,46	3,6	2,97	2,51	2,18	1,92	1,73	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95	
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	41	41	41	41	42	42	43	44	44	45	46	47	48	49
	L	6,43	4,52	3,58	3,02	2,65	2,38	2,18	1,92	1,73	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95	
	I-III	b	60	60	62	67	72	76	81	81	81	82	83	84	86	87	88	90	91	93	95	97
		a	40	40	40	40	40	41	41	41	41	41	42	42	43	44	44	45	46	47	48	49
		L	7,29	5,09	4,02	3,39	2,96	2,51	2,18	1,92	1,73	1,58	1,46	1,36	1,28	1,21	1,15	1,1	1,05	1,01	0,98	0,95
		b	60	62	69	75	80	81	81	81	81	82	83	84	86	87	88	90	91	93	95	97

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		6,93	6,93	5,8	4,96	4,41	4,02	3,72	3,47	3,28	3,11	2,97	2,85	2,74	2,62	2,48	2,34	2,22	2,1	2	1,9
	II	L	6,93	6,93	5,8	4,96	4,41	4,02	3,72	3,47	3,28	3,11	2,97	2,85	2,74	2,62	2,48	2,34	2,22	2,1	2	1,9
	III		6,93	5,9	5,29	4,88	4,41	4,02	3,72	3,47	3,28	3,11	2,97	2,85	2,74	2,62	2,48	2,34	2,22	2,1	2	1,9
	I		9,66	7,21	5,06	4,01	3,37	2,94	2,63	2,39	2,2	2,04	1,91	1,8	1,71	1,62	1,55	1,49	1,43	1,38	1,33	1,28
	II	L	9,66	6,8	4,76	3,78	3,18	2,78	2,49	2,27	2,1	1,95	1,83	1,73	1,64	1,57	1,5	1,44	1,38	1,34	1,29	1,25
	III		9,66	6,15	4,3	3,42	2,9	2,55	2,3	2,11	1,96	1,83	1,72	1,63	1,56	1,49	1,43	1,37	1,32	1,28	1,24	1,2
	I		10,81	7,32	5,8	4,62	3,85	3,33	2,95	2,66	2,44	2,26	2,1	1,98	1,87	1,78	1,69	1,62	1,56	1,5	1,45	1,4
	II	L	10,81	7,32	5,67	4,44	3,7	3,2	2,84	2,56	2,35	2,18	2,03	1,91	1,81	1,72	1,64	1,58	1,52	1,46	1,41	1,36
	III		10,81	7,32	5,34	4,17	3,48	3,01	2,67	2,42	2,22	2,06	1,93	1,82	1,72	1,64	1,57	1,51	1,45	1,4	1,36	1,32

Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
 — L —
 — b — Zwischenaflagerbreite [mm]

S

SU

D


CH

MTWo

ARPANEL D PIR **100** 0,60/0,50 T/L

Dachsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Trapez/Linie

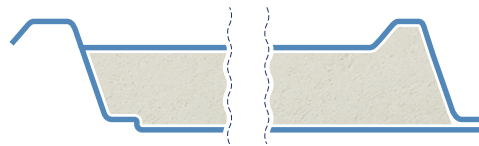

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	40	42	44	44	44	45	45	45	45	46	47	47	48	49	50	51	51
		L	6,99	6,08	4,88	3,94	3,26	2,76	2,4	2,12	1,91	1,75	1,62	1,51	1,42	1,34	1,28	1,22	1,17	1,12
	I-III	a	40	40	40	40	40	42	45	45	45	45	46	47	47	48	49	50	51	51
		L	6,87	4,89	3,9	3,31	2,91	2,62	2,4	2,12	1,91	1,75	1,62	1,51	1,42	1,34	1,28	1,22	1,17	1,12
	I-III	a	40	40	40	41	44	44	45	45	45	45	46	47	47	48	49	50	51	51
		L	7,8	5,51	4,39	3,71	3,25	2,76	2,4	2,12	1,91	1,75	1,62	1,51	1,42	1,34	1,28	1,22	1,17	1,12
	I-III	b	60	61	68	74	79	84	89	89	90	91	92	93	95	96	98	100	101	103
		L	60	68	76	83	89	89	89	89	90	91	92	93	95	96	98	100	101	103


Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I		6,99	6,99	6,44	5,49	4,88	4,44	4,1	3,84	3,61	3,43	3,28	3,14	3,02	2,91	2,76	2,61	2,48	2,35
	II	L	6,99	6,99	6,29	5,5	4,88	4,44	4,1	3,84	3,61	3,43	3,28	3,14	3,02	2,91	2,76	2,61	2,48	2,35
	III		6,99	6,13	5,51	5,08	4,73	4,39	4,1	3,83	3,61	3,43	3,28	3,14	3,02	2,91	2,76	2,61	2,48	2,35
	I		9,73	8,16	5,71	4,5	3,77	3,28	2,93	2,66	2,45	2,27	2,13	2,01	1,9	1,81	1,73	1,65	1,59	1,53
	II	L	9,73	7,76	5,37	4,23	3,56	3,11	2,78	2,53	2,33	2,17	2,04	1,93	1,83	1,74	1,67	1,6	1,54	1,49
	III		9,73	6,99	4,82	3,82	3,24	2,85	2,56	2,35	2,18	2,03	1,92	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,47	1,42
	I		10,97	8,16	6,44	5,19	4,31	3,72	3,29	2,97	2,72	2,51	2,34	2,2	2,08	1,98	1,88	1,8	1,73	1,67
	II	L	10,97	8,16	6,4	4,99	4,14	3,57	3,17	2,86	2,62	2,42	2,26	2,13	2,01	1,91	1,83	1,75	1,68	1,62
	III		10,98	8,16	6,01	4,67	3,88	3,35	2,97	2,69	2,47	2,29	2,14	2,02	1,92	1,83	1,75	1,68	1,61	1,56

Stützweite [m] → **a** — Endauflagerbreite [mm]
L —
b — Zwischenaflagerbreite [mm]

ARPANEL D PIR **120** 0,50/0,50 T/L

Dachsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Trapez/Linie

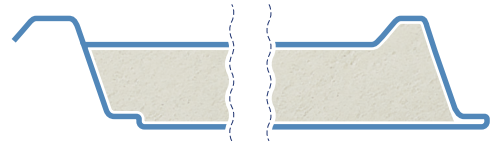

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25
	I-III	a	40	40	44	46	46	46	45	44	44	44	44	44	44	45	45	46	47
		L	7,8	6,46	5,06	4,1	3,38	2,83	2,42	2,1	1,87	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	41	43	44	44	44	44	44	45	45	46	47
		L	6,59	4,65	3,69	3,11	2,72	2,44	2,23	2,06	1,87	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08
	I-III	a	40	40	40	40	41	44	45	44	44	44	44	44	44	45	45	46	47
		L	7,48	5,22	4,13	3,46	3,02	2,71	2,42	2,1	1,87	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08
	I-III	b	60	60	64	69	74	79	83	87	88	88	88	88	89	90	91	92	93
		L	60	65	72	77	82	87	90	89	88	88	88	88	89	90	91	92	93


Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25
	I-III	I	7,88	7,88	6,98	5,95	5,28	4,79	4,43	4,14	3,89	3,69	3,52	3,37	3,24	3,12	3	2,85	2,7
		II	7,88	7,88	6,93	5,95	5,28	4,79	4,43	4,14	3,89	3,69	3,52	3,37	3,24	3,12	3	2,85	2,7
		III	7,88	6,98	6,22	5,72	5,24	4,79	4,43	4,14	3,89	3,69	3,52	3,37	3,24	3,12	3	2,85	2,7
	I-III	I	10,94	7,67	5,28	4,14	3,47	3,02	2,69	2,44	2,24	2,08	1,95	1,84	1,74	1,65	1,57	1,51	1,45
		II	10,95	7,12	4,89	3,85	3,24	2,83	2,53	2,31	2,13	1,98	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,45	1,4
		III	10,94	6,24	4,25	3,39	2,9	2,56	2,31	2,12	1,97	1,84	1,74	1,65	1,57	1,5	1,44	1,38	1,33
	I-III	I	12,17	8,86	6,18	4,79	3,95	3,4	3	2,7	2,47	2,28	2,12	1,99	1,88	1,79	1,7	1,63	1,56
		II	12,17	8,68	5,89	4,55	3,76	3,24	2,86	2,58	2,36	2,18	2,04	1,92	1,81	1,72	1,64	1,57	1,51
		III	12,17	8,06	5,44	4,2	3,47	2,99	2,66	2,4	2,21	2,05	1,92	1,81	1,71	1,63	1,56	1,5	1,44





Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]

ARPANEL D PIR **120** 0,50/0,40 T/L

Dachsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Trapez/Linie

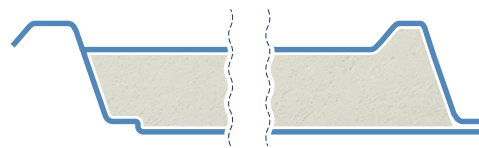

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	40	43	45	45	45	44	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47	48	48	
		L	7,6	6,38	4,99	4,05	3,35	2,81	2,4	2,1	1,86	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,96
	I-III	a	40	40	40	40	40	40	42	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47	48	48	
		L	6,77	4,74	3,75	3,15	2,76	2,47	2,25	2,08	1,86	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,96
	I-III	b	60	60	65	70	75	79	83	87	87	87	87	88	89	90	91	92	93	94	96	97
		L	7,66	5,33	4,2	3,52	3,07	2,74	2,4	2,1	1,86	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,96
	I-III	a	40	40	40	40	42	44	44	44	44	44	44	44	45	45	46	47	47	48	48	
		L	7,66	5,33	4,2	3,52	3,07	2,74	2,4	2,1	1,86	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,96
	I-III	b	60	65	72	78	83	88	89	88	87	87	87	88	89	90	91	92	93	94	96	97
		L	7,66	5,33	4,2	3,52	3,07	2,74	2,4	2,1	1,86	1,68	1,54	1,43	1,33	1,25	1,18	1,13	1,08	1,03	0,99	0,96


Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																			
				-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I			7,82	7,73	6,11	5,22	4,63	4,22	3,89	3,63	3,43	3,25	3,1	2,97	2,85	2,76	2,67	2,58	2,51	2,44	2,38	2,29
	II	L		7,82	7,73	6,1	5,22	4,63	4,22	3,89	3,63	3,43	3,25	3,1	2,97	2,85	2,76	2,67	2,58	2,51	2,44	2,38	2,29
	III			7,82	6,86	6,1	5,21	4,63	4,21	3,89	3,63	3,43	3,25	3,1	2,97	2,85	2,76	2,67	2,58	2,51	2,44	2,38	2,29
	I			8,92	7,64	5,29	4,15	3,48	3,02	2,7	2,45	2,24	2,08	1,95	1,83	1,74	1,65	1,57	1,5	1,44	1,39	1,34	1,3
	II	L		8,92	7,17	4,95	3,89	3,27	2,85	2,55	2,32	2,14	1,99	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52	1,46	1,4	1,35	1,3	1,26
	III			8,92	6,42	4,42	3,5	2,96	2,6	2,34	2,14	1,99	1,86	1,75	1,66	1,57	1,5	1,44	1,38	1,33	1,29	1,25	1,21
	I			11,74	7,73	6,11	4,8	3,97	3,42	3,02	2,72	2,48	2,29	2,13	2	1,89	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51	1,45	1,4
	II	L		11,74	7,73	5,92	4,6	3,81	3,28	2,9	2,61	2,38	2,2	2,06	1,93	1,83	1,74	1,65	1,58	1,52	1,46	1,41	1,37
	III			11,74	7,72	5,54	4,29	3,55	3,06	2,71	2,45	2,24	2,08	1,94	1,83	1,73	1,65	1,58	1,51	1,46	1,4	1,36	1,31




Stützweite [m] → **a** — Endauflagerbreite [mm]
L —
b — Zwischenaflagerbreite [mm]



ARPANEL D PIR **120** 0,60/0,50 T/L

Dachsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Trapez/Linie

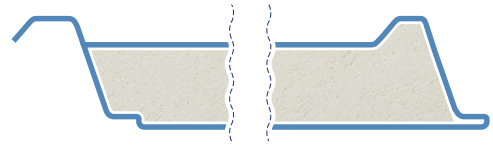

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	43	48	50	51	50	50	49	49	49	49	49	50	50	51	51	52	53	54	54
	L	7,91	6,83	5,47	4,44	3,67	3,08	2,64	2,3	2,05	1,85	1,7	1,57	1,47	1,38	1,31	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06	
	I-III	a	40	40	40	40	42	44	47	49	49	49	49	49	50	50	51	51	52	53	54	54
	L	7,22	5,13	4,08	3,45	3,02	2,71	2,47	2,29	2,05	1,85	1,7	1,57	1,47	1,38	1,31	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06	
	I-III	b	60	65	72	78	83	88	93	97	97	97	98	98	99	100	101	102	104	105	107	108
	L	8,17	5,76	4,57	3,84	3,36	3,01	2,64	2,3	2,05	1,85	1,7	1,57	1,47	1,38	1,31	1,24	1,19	1,14	1,1	1,06	
		b	63	73	81	87	93	98	99	98	97	97	98	98	99	100	101	102	104	105	107	108

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																			
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I		7,91	7,91	7,26	6,18	5,48	4,98	4,59	4,29	4,04	3,83	3,65	3,5	3,36	3,24	3,13	3,04	2,95	2,81	2,68	2,56
	II	L	7,91	7,91	7,17	6,18	5,48	4,98	4,59	4,29	4,04	3,83	3,65	3,5	3,36	3,24	3,13	3,04	2,95	2,81	2,68	2,56
	III		7,91	7,15	6,37	5,85	5,38	4,97	4,59	4,29	4,04	3,83	3,65	3,5	3,36	3,24	3,13	3,04	2,95	2,81	2,68	2,56
	I		10,87	8,75	5,97	4,67	3,9	3,38	3,01	2,72	2,5	2,32	2,17	2,04	1,93	1,83	1,75	1,67	1,61	1,54	1,49	1,44
	II	L	10,87	8,2	5,58	4,36	3,65	3,18	2,84	2,58	2,38	2,21	2,07	1,96	1,85	1,76	1,69	1,62	1,55	1,5	1,45	1,4
	III		10,87	7,31	4,96	3,91	3,3	2,9	2,6	2,38	2,21	2,06	1,94	1,84	1,75	1,67	1,6	1,54	1,48	1,43	1,38	1,34
	I		12,22	9,23	6,98	5,39	4,45	3,82	3,37	3,03	2,76	2,55	2,37	2,22	2,1	1,99	1,9	1,81	1,74	1,67	1,61	1,56
	II	L	12,22	9,23	6,69	5,16	4,26	3,66	3,22	2,9	2,65	2,45	2,28	2,14	2,03	1,92	1,84	1,76	1,69	1,62	1,57	1,52
	III		12,22	9,24	6,24	4,8	3,96	3,4	3,01	2,72	2,49	2,3	2,16	2,03	1,92	1,83	1,75	1,68	1,61	1,56	1,5	1,46

Stützweite [m] — L — Endauflagerbreite [mm]
 — b — Zwischenaflagerbreite [mm]

S

SU

D


CH

MTWo

ARPANEL D PIR **160** 0,50/0,50 T/L

Dachsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Trapez/Linie

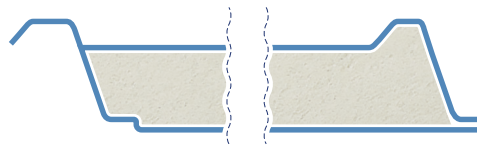

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	48	53	56	57	56	55	53	52	50	49	49	48	48	48	48	49	49	49	50
		L	9,34	7,51	5,98	4,92	4,12	3,47	2,95	2,52	2,18	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98
	I-III	a	40	40	40	40	40	42	44	46	48	50	49	49	48	48	48	48	49	49	49	50
		L	7,14	5,04	3,99	3,35	2,92	2,61	2,37	2,19	2,03	1,91	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98
	I-III	b	60	64	70	76	80	85	89	93	96	100	99	97	97	96	97	97	97	98	99	100
		L	8,04	5,63	4,43	3,7	3,22	2,87	2,6	2,4	2,18	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98
	I-III	a	40	40	40	42	44	47	49	51	52	50	49	49	48	48	48	48	49	49	49	50
		L	8,04	5,63	4,43	3,7	3,22	2,87	2,6	2,4	2,18	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98
	I-III	b	62	72	78	84	89	93	97	102	103	101	99	97	97	96	97	97	97	98	99	100


Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m³																			
				-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I			9,58	9,58	7,72	6,56	5,80	5,26	4,86	4,53	4,26	4,04	3,85	3,68	3,53	3,40	3,29	3,18	3,09	3,01	2,92	2,85
	II	L		9,58	9,58	7,72	6,56	5,80	5,26	4,86	4,53	4,26	4,04	3,85	3,68	3,53	3,40	3,29	3,18	3,09	3,01	2,92	2,85
	III			9,58	9,08	7,72	6,55	5,80	5,26	4,86	4,53	4,26	4,04	3,85	3,68	3,53	3,40	3,29	3,18	3,09	3,01	2,92	2,85
	I			10,03	8,39	5,63	4,36	3,63	3,15	2,80	2,53	2,32	2,15	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,47	1,42	1,36	1,32
	II	L		10,04	7,69	5,15	4,02	3,36	2,93	2,62	2,38	2,19	2,04	1,91	1,80	1,70	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,27
	III			10,03	6,52	4,06	3,32	2,92	2,63	2,37	2,18	2,02	1,89	1,77	1,68	1,60	1,52	1,46	1,40	1,35	1,30	1,26	1,22
	I			13,08	9,85	6,63	5,05	4,14	3,53	3,10	2,78	2,53	2,33	2,17	2,03	1,91	1,81	1,72	1,64	1,58	1,51	1,46	1,41
	II	L		13,08	9,51	6,27	4,77	3,90	3,34	2,94	2,64	2,41	2,22	2,07	1,94	1,83	1,74	1,66	1,58	1,52	1,46	1,41	1,36
	III			13,09	8,72	5,70	4,33	3,55	3,05	2,69	2,43	2,23	2,07	1,93	1,82	1,72	1,64	1,57	1,50	1,44	1,40	1,35	1,30

Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
 — L —
 — b — Zwischenaflagerbreite [mm]

ARPANEL D PIR **160** 0,50/0,40 T/L

Dachsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Trapez/Linie

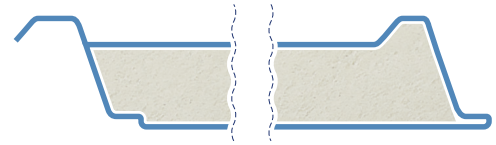

Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m ²																		
				0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75
	I-III	a	40	47	52	55	56	56	55	53	51	50	49	49	48	48	48	48	49	49	49	50
		L	9,09	7,43	5,91	4,87	4,07	3,44	2,92	2,5	2,18	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98
	I-III	a	40	40	40	40	41	43	45	47	48	50	49	49	48	48	48	48	49	49	49	50
		L	7,32	5,15	4,06	3,4	2,96	2,64	2,39	2,2	2,05	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98
	I-III	b	60	65	71	76	81	85	89	93	97	100	98	97	96	96	96	97	97	98	99	100
		a	40	40	40	42	45	47	49	51	51	50	49	49	48	48	48	48	49	49	49	50
		L	8,26	5,74	4,5	3,76	3,26	2,9	2,63	2,42	2,18	1,92	1,72	1,56	1,44	1,34	1,25	1,18	1,12	1,07	1,02	0,98
		b	63	72	79	84	89	94	98	102	103	100	98	97	96	96	96	97	97	98	99	100


Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																			
				-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I			9,46	8,59	6,75	5,74	5,09	4,62	4,27	3,98	3,74	3,55	3,38	3,24	3,11	3,00	2,90	2,80	2,72	2,65	2,58	2,52
	II	L		9,46	8,59	6,75	5,74	5,09	4,62	4,27	3,98	3,74	3,55	3,38	3,24	3,11	3,00	2,90	2,80	2,72	2,65	2,58	2,52
	III			9,46	8,58	6,75	5,74	5,09	4,62	4,27	3,98	3,74	3,55	3,38	3,24	3,11	3,00	2,90	2,80	2,72	2,65	2,58	2,52
	I			7,91	7,90	5,66	4,39	3,65	3,16	2,80	2,54	2,32	2,15	2,01	1,88	1,78	1,69	1,61	1,54	1,47	1,41	1,36	1,31
	II	L		7,90	7,79	5,24	4,08	3,40	2,96	2,64	2,39	2,20	2,04	1,91	1,80	1,70	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,27
	III			7,91	6,84	4,59	3,61	3,04	2,67	2,40	2,20	2,03	1,90	1,78	1,69	1,60	1,53	1,46	1,40	1,35	1,30	1,26	1,22
	I			10,58	8,59	6,63	5,08	4,16	3,56	3,12	2,80	2,55	2,34	2,18	2,04	1,92	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,46	1,41
	II	L		10,58	8,59	6,33	4,84	3,96	3,39	2,98	2,67	2,43	2,24	2,09	1,96	1,85	1,75	1,67	1,59	1,53	1,47	1,42	1,37
	III			10,58	8,59	5,85	4,46	3,65	3,13	2,76	2,48	2,27	2,10	1,96	1,84	1,74	1,66	1,58	1,52	1,46	1,40	1,36	1,31

Stützweite [m] — **a** — Endauflagerbreite [mm]
 — **L** — Zwischenaflagerbreite [mm]
 — **b** —

ARPANEL D PIR **160** 0,60/0,50 T/L

Dachsandwichpaneel mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Trapez/Linie

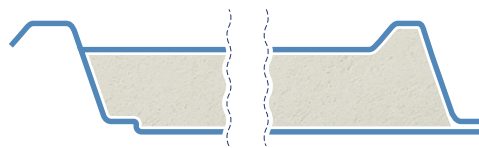

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	52	58	61	62	62	60	59	57	55	54	54	53	53	53	54	54	54
		L	9,48	8,12	6,48	5,34	4,47	3,78	3,2	2,75	2,39	2,11	1,89	1,72	1,59	1,48	1,38	1,3	1,24	1,18
	I-III	a	40	40	40	42	45	47	49	52	54	55	54	54	53	53	53	54	54	54
		L	7,82	5,57	4,42	3,72	3,24	2,89	2,63	2,42	2,26	2,11	1,89	1,72	1,59	1,48	1,38	1,3	1,24	1,18
	I-III	a	40	40	44	47	50	52	54	57	57	55	54	54	53	53	53	54	54	54
		L	8,8	6,21	4,9	4,11	3,57	3,18	2,89	2,66	2,39	2,11	1,89	1,72	1,59	1,48	1,38	1,3	1,24	1,18
		b	70	80	87	94	99	104	109	113	114	111	109	107	107	107	107	107	108	109


Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																			
				-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I			9,61	9,61	7,75	6,58	5,82	5,28	4,87	4,54	4,27	4,05	3,86	3,69	3,55	3,42	3,30	3,20	3,10	3,02	2,94	2,87
	II	L		9,61	9,61	7,75	6,58	5,82	5,28	4,87	4,54	4,27	4,05	3,86	3,69	3,55	3,42	3,30	3,20	3,10	3,02	2,94	2,87
	III			9,61	9,30	7,75	6,58	5,82	5,28	4,87	4,54	4,27	4,05	3,86	3,69	3,55	3,42	3,30	3,20	3,10	3,02	2,94	2,87
	I			8,92	8,92	6,39	4,93	4,08	3,53	3,13	2,83	2,59	2,40	2,23	2,10	1,98	1,88	1,79	1,71	1,64	1,57	1,51	1,46
	II	L		8,93	8,92	5,90	4,57	3,80	3,30	2,94	2,67	2,45	2,28	2,13	2,00	1,90	1,80	1,72	1,65	1,58	1,52	1,46	1,42
	III			8,92	7,80	5,15	4,03	3,39	2,97	2,67	2,44	2,26	2,11	1,98	1,87	1,78	1,70	1,62	1,56	1,50	1,45	1,40	1,35
	I			11,74	9,93	7,51	5,71	4,66	3,97	3,48	3,12	2,84	2,61	2,42	2,27	2,13	2,02	1,92	1,83	1,75	1,68	1,62	1,56
	II	L		11,74	9,93	7,16	5,43	4,43	3,78	3,32	2,97	2,71	2,50	2,32	2,18	2,05	1,94	1,85	1,77	1,70	1,63	1,57	1,52
	III			11,74	9,93	6,60	4,99	4,07	3,48	3,06	2,76	2,52	2,33	2,18	2,05	1,94	1,84	1,76	1,68	1,62	1,56	1,50	1,46

Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
 — L —
 — b — Zwischenaflagerbreite [mm]

ARPANEL CH PIR **120** 0,50/0,50 M*/L

Sandwichpaneele für Kühlräume mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

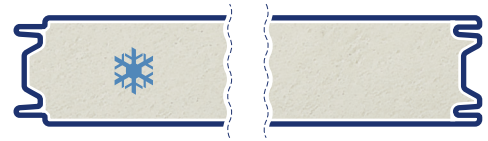

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,18	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	I	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82
		L	9,28	8,23	7,52	6,99	6,58	6,26	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15
	II	b	60	65	74	83	91	99	106	113	129	142	154	164
		a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82
	III	L	9,28	8,23	7,52	6,99	6,58	6,26	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15
		b	60	65	74	83	91	99	106	113	129	142	154	164
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
	II	b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164
		a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
	III	L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15
		b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		III	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
	I	a	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		L	8,96	7,97	7,29	6,79	6,4	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		III	5,93	5,52	5,22	4,99	4,8	4,65	4,52	4,4	4,16	3,98	3,83	3,7
	I	a	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		L	9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82
		III	8,26	7,29	6,63	6,15	5,78	5,48	5,23	5,02	4,61	4,31	4,08	3,82


Stützweite [m] → $\overbrace{\text{a} \text{ — Endauflagerbreite [mm]}}$
 $\overbrace{\text{b} \text{ — Zwischenaflagerbreite [mm]}}$



*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **140** 0,50/0,50 M*/L

Sandwichpaneele für Kühlräume mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

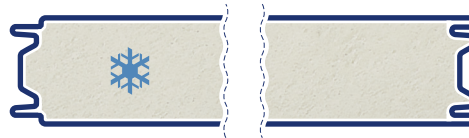

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49	
	II	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49	
	III	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49	
	I	a	40	40	40	43	47	51	55	59	68	76	83	89	
		L	9,39	8,38	7,68	7,17	6,77	6,46	6,19	5,96	5,49	5,12	4,8	4,49	
	II	b	60	66	76	85	94	102	110	118	136	152	166	178	
		a	40	40	40	43	47	51	55	59	68	76	83	89	
	III	L	9,39	8,38	7,68	7,17	6,77	6,46	6,19	5,96	5,49	5,12	4,8	4,49	
		b	60	66	76	85	94	102	110	118	136	152	166	178	
	IV	a	40	40	40	43	47	51	55	59	68	76	83	89	
		L	9,4	8,38	7,68	7,17	6,77	6,45	6,18	5,96	5,49	5,12	4,8	4,49	
	V	b	60	66	76	85	94	102	110	118	136	152	166	178	
		a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		I	L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49
			b	69	80	89	97	105	112	119	126	141	154	166	178
II		a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49	
III		b	69	80	89	97	105	112	119	126	141	154	166	178	
		a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
IV		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49	
		b	69	80	89	97	105	112	119	126	141	154	166	178	
V		a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49	
VI		b	69	80	89	97	105	112	119	126	141	154	166	178	
		a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
		L	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	III	a	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	I	a	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
		L	9,28	8,28	7,6	7,1	6,71	6,4	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	III	a	6,08	5,71	5,44	5,22	5,04	4,88	4,75	4,64	4,4	4,22	4,07	3,94
	I	a	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
		L	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05
	III	a	8,32	7,38	6,74	6,28	5,92	5,63	5,38	5,18	4,78	4,48	4,25	4,05


Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]

*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **160** 0,50/0,50 M*/L

Sandwichpaneele für Kühlräume mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie

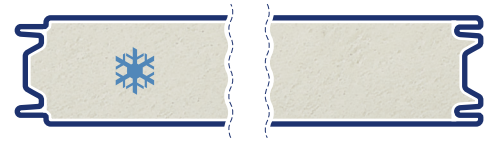

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	43	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,4	10,74	9,6	8,77	8,12	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	II	a	40	43	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,4	10,74	9,6	8,77	8,12	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	III	a	40	43	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,4	10,74	9,6	8,77	8,12	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	I	a	40	40	40	43	48	52	56	60	70	79	87	95
		L	9,35	8,4	7,75	7,26	6,88	6,58	6,32	6,11	5,68	5,34	5,05	4,8
		b	60	67	77	86	95	104	113	121	141	159	175	190
		a	40	40	40	43	48	52	56	60	70	79	87	95
	II	L	9,35	8,4	7,75	7,26	6,88	6,58	6,32	6,11	5,68	5,34	5,05	4,8
		b	60	67	77	86	95	104	113	121	141	159	175	190
	III	a	40	40	40	43	48	52	56	60	70	79	87	95
		L	9,35	8,4	7,75	7,26	6,88	6,58	6,32	6,11	5,68	5,34	5,05	4,8
		b	60	67	77	86	95	104	113	121	140	159	175	190
	I	a	40	41	46	51	55	59	63	67	75	82	89	95
		L	11,89	10,36	9,32	8,55	7,96	7,48	7,09	6,76	6,07	5,54	5,13	4,8
		b	71	82	92	102	110	119	126	134	150	165	178	190
	I	a	40	41	46	51	55	59	63	67	75	82	89	95
		L	11,89	10,36	9,32	8,55	7,96	7,48	7,09	6,76	6,07	5,54	5,13	4,8
		b	71	82	92	102	110	119	126	134	150	165	178	190
		a	40	41	46	51	55	59	63	67	75	82	89	95
	II	L	11,89	10,36	9,32	8,55	7,96	7,48	7,09	6,76	6,07	5,54	5,13	4,8
		b	71	82	92	102	110	119	126	134	150	165	178	190
	III	a	40	41	46	51	55	59	63	67	75	82	89	95
		L	11,89	10,36	9,32	8,55	7,96	7,48	7,09	6,76	6,07	5,54	5,13	4,8
		b	71	82	92	102	110	118	126	134	150	165	178	190

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
		L	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
		III	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
	I	a	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
		L	9,48	8,51	7,84	7,35	6,96	6,64	6,32	6	5,37	4,9	4,54	4,24
		III	6,19	5,86	5,6	5,4	5,23	5,08	4,96	4,85	4,62	4,43	4,28	4,16
	I	a	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
		L	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24
		III	8,22	7,35	6,76	6,32	5,98	5,71	5,48	5,28	4,9	4,62	4,39	4,21

Stützweite [m] → $\overbrace{\text{a}}^{\text{Endauflagerbreite [mm]}}$
 $\overbrace{\text{L}}^{\text{Zwischenaflagerbreite [mm]}}$

*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **200** 0,50/0,50 M*/L

Sandwichpaneele für Kühlräume mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/Linie



Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	100	106
		L	13,87	12,01	10,75	9,81	9,08	8,5	8,01	7,6	6,8	6,2	5,74	5,37
	II	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	100	106
		L	13,87	12,01	10,75	9,81	9,08	8,5	8,01	7,6	6,8	6,2	5,74	5,37
	III	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	100	106
		L	13,87	12,01	10,75	9,81	9,08	8,5	8,01	7,6	6,8	6,2	5,74	5,37
	I	a	40	40	40	43	48	53	58	62	73	83	93	102
		L	8,96	8,2	7,67	7,26	6,94	6,68	6,45	6,26	5,88	5,59	5,35	5,16
		b	60	65	76	86	96	106	115	124	146	166	186	204
		a	40	40	40	43	48	53	58	62	73	83	93	102
	II	L	8,96	8,2	7,67	7,26	6,94	6,68	6,45	6,26	5,88	5,59	5,35	5,16
		b	60	65	76	86	96	106	115	124	146	166	186	204
	III	a	40	40	40	43	48	53	58	62	73	83	93	102
		L	8,28	8,2	7,66	7,26	6,94	6,68	6,45	6,27	5,88	5,59	5,36	5,16
		b	60	65	76	86	96	106	115	124	146	166	186	204
	I	a	40	40	45	50	55	59	63	67	77	87	95	103
		L	11,32	9,98	9,06	8,39	7,87	7,45	7,11	6,81	6,25	5,84	5,51	5,21
		b	67	79	90	100	109	118	127	135	155	173	191	206
	I	a	40	40	45	50	55	59	63	67	77	87	95	103
		L	11,32	9,98	9,06	8,39	7,87	7,45	7,11	6,81	6,25	5,84	5,51	5,21
		b	67	79	90	100	109	118	127	135	155	173	191	206
	II	a	40	40	45	50	55	59	63	68	77	87	95	103
		L	11,33	9,97	9,06	8,39	7,87	7,45	7,11	6,82	6,25	5,84	5,5	5,21
		b	67	79	90	100	109	118	127	135	155	173	191	206

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
		L	11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	III	a	11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	I	a	11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
		L	9,68	8,79	8,17	7,71	7,35	7,05	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
		III	6,39	6,11	5,9	5,72	5,57	5,43	5,32	5,22	5	4,82	4,68	4,54
	I	a	11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
		L	11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
		III	7,75	7,08	6,61	6,26	5,98	5,75	5,55	5,38	5,05	4,8	4,59	4,42


Stützweite [m] → **a** — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]

*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **120** 0,50/0,50 M*/M20

Sandwichpaneele für Kühlräume mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/ Micro20

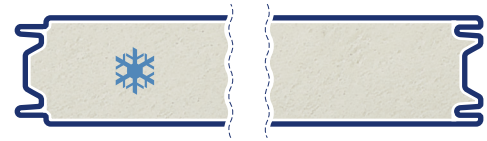

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	I	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	II	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15
	III	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82
		L	10,72	9,28	8,3	7,58	7,02	6,56	6,19	5,87	5,25	4,79	4,44	4,15

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	11,32	10,01	8,96	8,18	7,57	7,08	6,68	6,33	5,66	5,17	4,79	4,48
		L	10,89	9,95	8,96	8,18	7,57	7,08	6,68	6,33	5,66	5,17	4,79	4,48
	III	a	9,91	9,32	8,82	8,18	7,57	7,08	6,68	6,33	5,66	5,17	4,79	4,48
	I	a	10,19	8,91	8,05	7,42	6,94	6,54	6,22	5,95	5,42	5,03	4,73	4,48
		L	8,96	7,96	7,28	6,78	6,39	6,08	5,82	5,61	5,13	4,77	4,5	4,28
	III	a	5,92	5,52	5,22	4,99	4,8	4,64	4,51	4,4	4,16	3,98	3,83	3,7
	I	a	11,56	10,01	8,95	8,18	7,57	7,08	6,68	6,33	5,66	5,17	4,79	4,48
		L	10,94	9,51	8,55	7,83	7,28	6,84	6,47	6,16	5,56	5,12	4,78	4,48
	III	a	8,25	7,28	6,63	6,15	5,78	5,48	5,23	5,02	4,61	4,31	4,08	3,88

Stützweite [m] → $\overbrace{\text{a}}^{\text{Endauflagerbreite [mm]}}$ $\overbrace{\text{L}}^{\text{Zwischenaflagerbreite [mm]}}$



*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **140** 0,50/0,50 M*/M20

Sandwichpaneele für Kühlräume mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/ Micro20



Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
	II	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
	III	a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
	I	a	40	40	43	48	52	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,04	9,68	8,76	8,09	7,56	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
	II	b	66	77	87	96	105	112	119	126	140	154	166	178	
		a	40	40	43	48	52	56	60	63	70	77	83	89	
	III	L	11,03	9,68	8,76	8,08	7,56	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
		b	66	77	87	96	105	112	119	126	140	154	166	178	
	I	a	40	40	43	48	52	56	60	63	70	77	83	89	
		L	11,04	9,69	8,76	8,09	7,56	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
	II	b	66	77	87	96	105	112	119	126	140	154	166	178	
		a	40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
	III	L	11,58	10,03	8,97	8,19	7,58	7,09	6,69	6,34	5,68	5,18	4,8	4,49	
		b	69	79	89	97	105	112	119	126	140	154	166	178	

Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
				-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I			12,24	10,6	9,48	8,66	8,01	7,5	7,07	6,7	6	5,48	5,07	4,74
	II	L		12,17	10,6	9,48	8,66	8,01	7,5	7,07	6,7	6	5,48	5,07	4,74
	III			11,24	10,55	9,48	8,66	8,01	7,5	7,07	6,7	6	5,48	5,07	4,74
	I			10,76	9,43	8,53	7,87	7,36	6,94	6,61	6,32	5,77	5,36	5,04	4,74
	II	L		9,27	8,28	7,6	7,1	6,7	6,39	6,13	5,91	5,46	5,09	4,8	4,57
	III			6,08	5,71	5,43	5,21	5,03	4,88	4,75	4,64	4,4	4,22	4,07	3,94
	I			12,24	10,6	9,48	8,66	8,01	7,5	7,07	6,7	6	5,48	5,07	4,74
	II	L		11,52	10,02	9	8,26	7,68	7,22	6,83	6,51	5,88	5,42	5,06	4,74
	III			8,31	7,38	6,74	6,28	5,92	5,62	5,38	5,18	4,78	4,48	4,25	4,06


Stützweite [m] → **a** — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]

*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **160** 0,50/0,50 M*/M20

Sandwichpaneele für Kühlräume mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/ Micro20

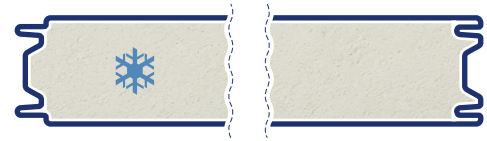

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,39	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	II	a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,39	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	III	a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
		L	12,39	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	I	a	40	40	43	48	53	57	62	66	75	82	89	95
		L	10,66	9,47	8,67	8,08	7,62	7,25	6,91	6,63	6,07	5,54	5,13	4,8
	II	b	63	75	86	96	106	115	123	131	150	165	178	190
		a	40	40	43	48	53	57	62	66	75	82	89	95
	III	L	10,66	9,47	8,67	8,08	7,62	7,25	6,91	6,63	6,07	5,54	5,13	4,8
		b	63	75	86	96	106	115	123	131	150	165	178	190
	I	a	40	40	43	48	53	57	62	66	75	82	89	95
		L	9,91	9,47	8,68	8,08	7,62	7,25	6,91	6,63	6,06	5,54	5,13	4,8
	II	b	60	75	86	96	106	115	123	131	150	165	178	190
		a	40	42	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
	III	L	12,39	10,73	9,6	8,76	8,11	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
		b	74	85	95	104	112	120	128	134	150	165	178	190

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	12,81	11,1	9,93	9,06	8,39	7,85	7,4	7,02	6,28	5,73	5,3	4,96
		L	12,81	11,1	9,93	9,06	8,39	7,85	7,4	7,02	6,28	5,73	5,3	4,96
	III	a	12,52	11,1	9,93	9,06	8,39	7,85	7,4	7,02	6,28	5,73	5,3	4,96
	I	a	11,24	9,86	8,94	8,25	7,73	7,3	6,95	6,66	6,08	5,66	5,3	4,96
		L	9,48	8,51	7,84	7,34	6,96	6,64	6,38	6,16	5,73	5,37	5,07	4,83
	III	a	6,19	5,86	5,6	5,4	5,22	5,08	4,95	4,84	4,62	4,43	4,28	4,15
	I	a	12,8	11,1	9,93	9,06	8,39	7,85	7,4	7,02	6,28	5,73	5,3	4,96
		L	11,98	10,43	9,38	8,61	8,01	7,53	7,14	6,8	6,15	5,67	5,3	4,96
	III	a	8,21	7,35	6,75	6,32	5,98	5,7	5,47	5,28	4,9	4,61	4,39	4,2


Stützweite [m] → $\overbrace{\text{a} \text{ — Endauflagerbreite [mm]}}$
 $\overbrace{\text{b} \text{ — Zwischenaflagerbreite [mm]}}$

*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **200** 0,50/0,50 M*/M20

Sandwichpaneele für Kühlräume mit Polyisocyanurat-Kern

Profilierung: Micro/ Micro20

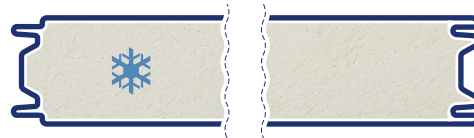

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	99	106
		L	13,87	12,01	10,74	9,81	9,08	8,49	8,01	7,6	6,79	6,2	5,74	5,37
	II	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	99	106
		L	13,87	12,01	10,74	9,81	9,08	8,49	8,01	7,6	6,79	6,2	5,74	5,37
	III	a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	99	106
		L	13,87	12,01	10,74	9,81	9,08	8,49	8,01	7,6	6,79	6,2	5,74	5,37
	I	a	40	40	40	44	49	54	59	63	74	84	94	103
		L	9,24	8,43	7,86	7,44	7,1	6,82	6,59	6,39	5,99	5,69	5,44	5,22
	II	b	60	67	78	88	98	108	117	127	148	169	189	207
		a	40	40	40	44	49	54	59	63	74	84	94	103
	III	L	9,24	8,43	7,86	7,44	7,1	6,82	6,59	6,39	5,99	5,69	5,44	5,22
		b	60	67	78	88	98	108	117	127	148	169	189	207
	I	a	40	40	40	44	49	54	59	63	74	84	94	103
		L	8,28	8,28	7,87	7,44	7,1	6,82	6,59	6,39	5,99	5,68	5,44	5,21
	II	b	60	66	78	88	98	108	117	127	148	169	189	206
		a	40	41	46	51	56	61	65	69	79	88	97	105
	III	L	11,69	10,27	9,32	8,62	8,08	7,64	7,29	6,98	6,39	5,95	5,58	5,28
		b	69	81	92	102	112	121	130	138	158	177	193	209


Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		13,69	11,85	10,6	9,68	8,96	8,38	7,9	7,5	6,71	6,12	5,67	5,3
	II	L	13,69	11,85	10,6	9,68	8,96	8,38	7,9	7,5	6,71	6,12	5,67	5,3
	III		13,69	11,85	10,6	9,68	8,96	8,38	7,9	7,5	6,71	6,12	5,67	5,3
	I		11,99	10,56	9,59	8,88	8,33	7,9	7,53	7,22	6,62	6,12	5,67	5,3
	II	L	9,68	8,79	8,17	7,71	7,35	7,05	6,79	6,58	6,16	5,84	5,55	5,3
	III		6,38	6,11	5,89	5,72	5,57	5,43	5,32	5,22	5	4,82	4,68	4,55
	I		13,6	11,84	10,6	9,68	8,96	8,38	7,9	7,5	6,71	6,12	5,67	5,3
	II	L	12,22	10,73	9,72	8,97	8,4	7,94	7,56	7,24	6,58	6,08	5,67	5,3
	III		7,75	7,08	6,61	6,26	5,98	5,74	5,55	5,38	5,05	4,8	4,59	4,42



Stützweite [m] → **a** — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]



*Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **120** 0,50/0,50 M**/L

Sandwichpaneele für Kühlräume mit Polyisocyanurat-Kern
 Profilierung: Micro/Linie

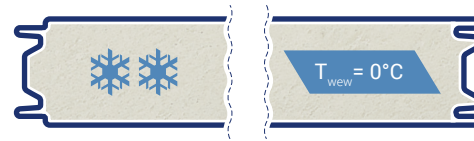

Felder		Farbgruppe* Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
L	L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,18	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	
	a	40	40	40	42	46	50	53	56	65	71	77	82	
I	L	9,28	8,23	7,51	6,99	6,58	6,25	5,96	5,71	5,22	4,8	4,44	4,15	
b	b	60	65	74	83	91	99	106	113	129	142	154	164	
	a	40	40	41	45	49	52	55	58	65	71	77	82	
L	L	10,72	9,29	8,31	7,58	7,02	6,57	6,19	5,87	5,25	4,8	4,44	4,15	
b	b	64	74	82	90	97	104	110	116	130	142	154	164	

Felder		Farbgruppe* Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²												
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	L		9,87	8,55	7,65	6,98	6,46	6,05	5,7	5,41	4,84	4,42	4,09	3,82	
	I	L	5,93	5,52	5,22	4,99	4,8	4,65	4,52	4,4	4,16	3,98	3,83	3,7	
	L		8,26	7,29	6,63	6,15	5,78	5,48	5,23	5,02	4,61	4,31	4,08	3,82	

Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
 — L —
 — b — Zwischenaflagerbreite [mm]



* Berechnungen für die II. und III. Farbgruppe werden für einzelne Projekte individuell und nach Absprache mit einem Vertreter von ARPANEL erstellt.



** Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **140** 0,50/0,50 M**/L

Sandwichpaneele für Kühlräume mit Polyisocyanurat-Kern
 Profilierung: Micro/Linie



Felder		Farbgruppe*	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
				0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	a		40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
	L		11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49	
	a		40	40	40	41	47	51	55	59	68	76	83	89	
	L		6,97	6,97	6,97	6,97	6,78	6,45	6,19	5,96	5,49	5,12	4,8	4,49	
	b		60	60	69	83	94	102	110	118	136	152	166	178	
	a		40	40	44	49	53	56	60	63	70	77	83	89	
	L		11,59	10,04	8,98	8,2	7,59	7,1	6,69	6,35	5,68	5,18	4,8	4,49	
	b		69	80	89	97	105	112	119	126	141	154	166	178	

Felder	Farbgruppe*	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²												
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I	L	10,46	9,06	8,11	7,4	6,85	6,41	6,04	5,73	5,13	4,68	4,33	4,05	
	II	L	5,26	5,03	4,85	4,7	4,57	4,46	4,36	4,27	4,09	3,94	3,82	3,72	
	III	L	6,99	6,31	5,84	5,49	5,22	4,99	4,81	4,65	4,33	4,1	3,91	3,76	


Stützweite [m] → **L**
 a — Endauflagerbreite [mm]
 b — Zwischenaflagerbreite [mm]

* Berechnungen für die II. und III. Farbgruppe werden für einzelne Projekte individuell und nach Absprache mit einem Vertreter von ARPANEL erstellt.



** Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **160** 0,50/0,50 M**/L

Sandwichpaneele für Kühlräume mit Polyisocyanurat-Kern
 Profilierung: Micro/Linie

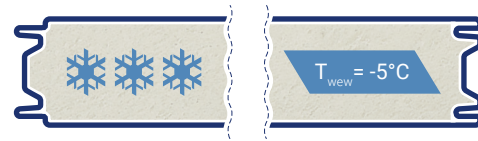

Felder		Farbgruppe* Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	a		40	43	48	52	56	60	64	67	75	82	89	95
L			12,4	10,74	9,6	8,77	8,12	7,59	7,16	6,79	6,07	5,54	5,13	4,8
	a		40	40	40	40	46	52	56	60	70	79	87	95
L			6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,58	6,32	6,1	5,68	5,34	5,05	4,8
b			60	60	66	80	93	104	113	121	141	159	175	190
	a		40	41	46	51	55	59	63	67	75	82	89	95
L			11,9	10,36	9,32	8,55	7,96	7,48	7,09	6,76	6,07	5,54	5,13	4,8
b			71	82	92	102	110	119	126	134	150	165	178	190

Felder		Farbgruppe* Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²												
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	L	10,96	9,49	8,49	7,75	7,18	6,71	6,33	6	5,37	4,9	4,54	4,24		
	I L	5,4	5,19	5,02	4,88	4,76	4,65	4,56	4,47	4,3	4,15	4,03	3,93		
	L	6,82	6,22	5,81	5,5	5,25	5,04	4,88	4,73	4,43	4,21	4,03	3,88		

Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
 — L —
 — b — Zwischenaflagerbreite [mm]

* Berechnungen für die II. und III. Farbgruppe werden für einzelne Projekte individuell und nach Absprache mit einem Vertreter von ARPANEL erstellt.

** Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL CH PIR **200** 0,50/0,50 M**/L

Sandwichpaneele für Kühlräume mit Polyisocyanurat-Kern
Profilierung: Micro/Linie



Felder	Farbgruppe*	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
		a	41	48	53	58	63	67	71	75	84	92	100	106
		L	13,87	12,01	10,75	9,81	9,08	8,5	8,01	7,6	6,8	6,2	5,74	5,37
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	44	55	66	77	88
		L	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
		b	60	60	60	60	62	71	79	88	110	132	154	176
	L	a	40	40	40	40	40	40	40	41	51	61	71	82
		L	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12	4,12
		b	60	60	60	60	60	65	73	82	102	122	143	163

Felder	Farbgruppe*	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
		L	11,73	10,16	9,09	8,3	7,68	7,18	6,77	6,42	5,75	5,25	4,86	4,54
	I	L	4,27	4,22	4,17	4,13	4,09	4,05	4,01	3,98	3,9	3,83	3,77	3,71
		L	3,89	3,82	3,77	3,72	3,67	3,63	3,59	3,55	3,46	3,39	3,33	3,27

Stützweite [m] → $\overbrace{\quad}^a$ — Endauflagerbreite [mm]
 $\overbrace{\quad}^L$ — Zwischenaflagerbreite [mm]


* Berechnungen für die II. und III. Farbgruppe werden für einzelne Projekte individuell und nach Absprache mit einem Vertreter von ARPANEL erstellt.

** Betrifft die externe Profilierung Mikro 14 und Mikro 8.

ARPANEL S MiWo **80** 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneele mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

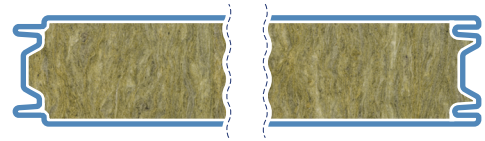

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	40	43	47	49	49	49	49	49	49	49
		L	7,3	6,32	5,66	5,16	4,78	4,37	3,89	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	II	a	40	40	40	43	47	49	49	49	49	49	49	49
		L	7,3	6,32	5,66	5,16	4,78	4,37	3,89	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	III	a	40	40	40	43	47	49	49	49	49	49	49	49
		L	7,3	6,32	5,66	5,16	4,78	4,37	3,89	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	I	a	40	40	40	40	40	40	43	47	49	49	49	49
		L	4,66	4,29	4,03	3,82	3,67	3,54	3,42	3,33	2,8	2,33	2	1,75
	II	b	60	60	60	64	72	79	86	93	98	98	98	98
		a	40	40	40	40	40	40	43	47	49	49	49	49
	III	L	3,98	3,98	3,98	3,83	3,67	3,54	3,42	3,33	2,8	2,33	2	1,75
		b	60	60	60	64	72	79	86	93	98	98	98	98
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	44	49	49
		L	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2	1,75
	II	b	60	60	60	60	60	60	60	60	73	87	98	98
		a	40	40	40	41	44	48	49	49	49	49	49	49
	III	L	6,58	5,78	5,23	4,83	4,52	4,27	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
		b	60	65	73	81	89	96	98	98	98	98	98	98
	I	a	40	40	40	41	44	48	49	49	49	49	49	49
		L	6,59	5,78	5,24	4,83	4,52	4,28	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	II	b	60	65	73	81	89	96	98	98	98	98	98	98
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	47	49
	III	L	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,75
		b	60	60	60	60	60	60	60	60	67	81	94	98

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	7,05	6,1	5,46	4,98	4,61	4,32	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
		L	7,05	6,1	5,46	4,98	4,61	4,32	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	III	a	7,05	6,1	5,46	4,98	4,61	4,32	3,88	3,5	2,8	2,33	2	1,75
	I	a	5,04	4,57	4,24	3,99	3,8	3,65	3,52	3,4	2,8	2,33	2	1,75
		L	3,18	3,06	2,95	2,87	2,8	2,73	2,68	2,63	2,52	2,33	2	1,75
	III	a	2,01	1,99	1,97	1,96	1,94	1,93	1,92	1,9	1,87	1,84	1,82	1,75
	I	a	6,7	5,87	5,3	4,88	4,57	4,31	3,89	3,5	2,8	2,33	2	1,75
		L	4,21	3,82	3,55	3,35	3,19	3,06	2,95	2,85	2,67	2,33	2	1,75
	III	a	1,84	1,82	1,8	1,78	1,76	1,74	1,73	1,71	1,68	1,65	1,62	1,6


Stützweite [m] → L — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]



*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.



ARPANEL S MiWo **100** 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneele mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

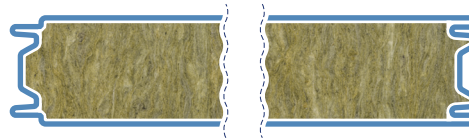

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62	
		L	8,22	7,12	6,37	5,82	5,38	5,04	4,75	4,39	3,51	2,92	2,5	2,19	
	II	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62	
		L	8,22	7,12	6,37	5,82	5,38	5,04	4,75	4,39	3,51	2,92	2,5	2,19	
	III	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62	
		L	8,22	7,12	6,37	5,82	5,38	5,04	4,75	4,39	3,51	2,92	2,5	2,19	
	I	a	40	40	40	40	40	40	43	47	56	62	62	62	
		L	4,35	4,09	3,9	3,74	3,62	3,51	3,42	3,34	3,17	2,92	2,5	2,19	
	II	b	60	60	60	63	71	79	86	94	111	123	123	123	
		a	40	40	40	40	40	40	43	47	56	62	62	62	
		L	4,35	4,09	3,9	3,74	3,62	3,51	3,42	3,34	3,17	2,92	2,5	2,19	
	III	b	60	60	60	63	71	79	86	94	111	123	123	123	
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	42	50	58	62	
		L	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,19	
	III	b	60	60	60	60	60	60	60	66	83	100	116	123	
		a	40	40	40	40	43	46	50	53	62	62	62	62	
		I	L	6,15	5,45	4,98	4,63	4,36	4,14	3,96	3,81	3,51	2,92	2,51	2,19
			b	60	61	70	78	86	93	100	107	123	123	123	123
II		a	40	40	40	40	43	46	50	53	62	62	62	62	
		L	6,15	5,45	4,97	4,63	4,36	4,14	3,96	3,81	3,51	2,92	2,51	2,19	
		b	60	61	70	78	86	93	100	107	123	123	123	123	
III		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	47	55	62	
		L	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,19	
		b	60	60	60	60	60	60	60	63	78	94	110	123	

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²												
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I		7,58	6,56	5,87	5,36	4,96	4,64	4,38	4,15	3,51	2,92	2,51	2,19	
	II	L	7,58	6,56	5,87	5,36	4,96	4,64	4,38	4,15	3,51	2,92	2,51	2,19	
	III		7,58	6,56	5,87	5,36	4,96	4,64	4,38	4,15	3,51	2,92	2,51	2,19	
	I		5,78	5,23	4,85	4,56	4,34	4,16	4	3,88	3,51	2,92	2,5	2,19	
	II	L	3,66	3,51	3,39	3,29	3,2	3,12	3,06	3	2,88	2,77	2,5	2,19	
	III		2,29	2,27	2,25	2,23	2,21	2,2	2,18	2,17	2,13	2,1	2,07	2,04	
	I		7,58	6,56	5,87	5,36	4,96	4,64	4,38	4,15	3,51	2,92	2,51	2,19	
	II	L	4,93	4,45	4,12	3,87	3,68	3,52	3,39	3,28	3,06	2,9	2,5	2,19	
	III		2,13	2,1	2,07	2,05	2,03	2,01	1,99	1,97	1,93	1,89	1,86	1,83	


Stützweite [m] → **a** — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]

*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.

ARPANEL S MiWo **120** 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneele mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

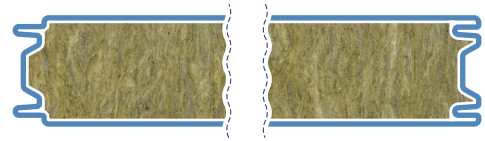

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74
		L	9,02	7,81	6,98	6,38	5,9	5,52	5,21	4,94	4,22	3,51	3,01	2,64
	II	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74
		L	9,02	7,81	6,98	6,38	5,9	5,52	5,21	4,94	4,22	3,51	3,01	2,64
	III	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74
		L	9,02	7,81	6,98	6,38	5,9	5,52	5,21	4,94	4,22	3,51	3,01	2,64
	I	a	40	40	40	40	40	43	47	51	61	70	74	74
		L	4,77	4,49	4,27	4,11	3,97	3,85	3,75	3,66	3,48	3,34	3,01	2,64
	II	b	60	60	60	69	78	86	95	103	122	140	148	148
		a	40	40	40	40	40	43	47	51	61	70	74	74
	III	L	4,72	4,49	4,27	4,11	3,97	3,85	3,75	3,66	3,48	3,34	3,01	2,64
		b	60	60	60	69	78	86	95	103	122	140	148	148
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	44	53	62	70
		L	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
	II	b	60	60	60	60	60	60	63	70	88	106	123	141
		a	40	40	40	43	47	51	55	59	67	74	74	74
	III	L	6,74	5,98	5,46	5,08	4,78	4,54	4,34	4,17	3,85	3,52	3,01	2,64
		b	60	67	77	85	94	102	110	117	135	148	148	148
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	49	57	65
		L	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,31	2,31
	II	b	60	60	60	60	60	60	60	65	81	97	113	129
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	III	L	6,74	5,98	5,46	5,07	4,78	4,54	4,34	4,17	3,85	3,52	3,01	2,64
		b	60	67	77	85	94	102	110	117	135	148	148	148

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	8,31	7,2	6,44	5,88	5,44	5,09	4,8	4,55	4,07	3,51	3,01	2,64
		L	8,31	7,2	6,44	5,88	5,44	5,09	4,8	4,55	4,07	3,51	3,01	2,64
	III	a	8,31	7,2	6,44	5,88	5,44	5,09	4,8	4,55	4,07	3,51	3,01	2,64
	I	a	6,09	5,52	5,14	4,85	4,62	4,43	4,27	4,14	3,87	3,51	3,01	2,64
		L	3,84	3,69	3,57	3,48	3,39	3,32	3,25	3,19	3,07	2,96	2,88	2,64
	III	a	2,44	2,42	2,4	2,38	2,36	2,34	2,33	2,31	2,28	2,24	2,22	2,19
	I	a	8,12	7,11	6,42	5,88	5,44	5,09	4,8	4,55	4,07	3,51	3,01	2,64
		L	5,03	4,58	4,26	4,02	3,84	3,68	3,55	3,44	3,22	3,06	2,93	2,64
	III	a	2,22	2,19	2,17	2,15	2,13	2,11	2,09	2,07	2,03	2	1,96	1,94


Stützweite [m] → L — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]

*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.

ARPANEL S MiWo **150** 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneele mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

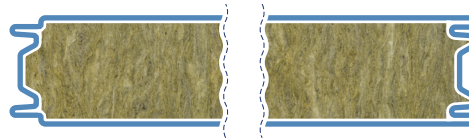

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	43	48	53	57	61	64	68	76	81	81	81
		L	10,09	8,74	7,82	7,14	6,61	6,18	5,83	5,53	4,94	4,4	3,78	3,3
	II	a	40	43	48	53	57	61	64	68	76	81	81	81
		L	10,09	8,74	7,82	7,14	6,61	6,18	5,83	5,53	4,94	4,4	3,78	3,3
	III	a	40	43	48	53	57	61	64	68	76	81	81	81
		L	10,09	8,74	7,82	7,14	6,61	6,18	5,83	5,53	4,94	4,4	3,78	3,3
	I	a	40	40	40	40	40	42	46	50	60	69	77	81
		L	5,34	5,02	4,78	4,59	4,44	4,3	4,19	4,09	3,89	3,73	3,6	3,3
		b	60	60	60	68	76	85	93	101	119	137	155	162
		a	40	40	40	40	40	42	46	50	60	69	77	81
	II	L	4,68	4,68	4,68	4,59	4,44	4,31	4,19	4,09	3,89	3,73	3,6	3,3
		b	60	60	60	68	76	85	93	101	119	137	155	162
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	49	57	66
		L	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
		b	60	60	60	60	60	60	60	66	82	98	115	131
	I	a	40	40	40	42	46	50	54	57	66	74	81	81
		L	7,54	6,68	6,1	5,67	5,34	5,07	4,86	4,67	4,3	4,04	3,78	3,3
		b	60	66	75	84	92	100	107	115	132	149	162	162
	I	a	40	40	40	42	46	50	54	57	66	74	81	81
		L	7,54	6,68	6,1	5,67	5,34	5,08	4,86	4,67	4,3	4,03	3,77	3,3
		b	60	66	75	84	92	100	107	115	132	149	162	162
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	44	51	58
	II	L	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
		b	60	60	60	60	60	60	60	60	73	87	102	117

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9,3	8,06	7,2	6,58	6,09	5,7	5,37	5,1	4,56	4,16	3,78	3,3
	II	L	9,3	8,06	7,2	6,58	6,09	5,7	5,37	5,1	4,56	4,16	3,78	3,3
	III		9,3	8,06	7,2	6,58	6,09	5,7	5,37	5,1	4,56	4,16	3,78	3,3
	I		6,36	5,82	5,44	5,15	4,92	4,73	4,57	4,43	4,16	3,96	3,78	3,3
	II	L	4	3,88	3,77	3,68	3,6	3,53	3,47	3,41	3,29	3,19	3,1	3,03
	III		2,61	2,58	2,57	2,55	2,53	2,52	2,5	2,49	2,45	2,42	2,39	2,36
	I		8,54	7,49	6,79	6,27	5,87	5,55	5,28	5,05	4,56	4,16	3,77	3,3
	II	L	5	4,61	4,34	4,13	3,96	3,82	3,7	3,59	3,39	3,22	3,1	2,99
	III		2,3	2,28	2,26	2,25	2,23	2,21	2,2	2,18	2,14	2,11	2,08	2,06


Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]

*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.



ARPANEL S MiWo **160** 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneele mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

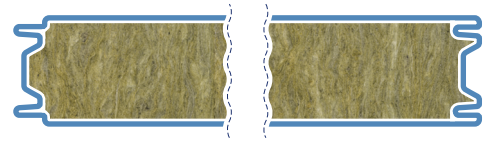

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	46	53	59	65	70	75	79	84	94	103	103	103
		L	10,42	9,03	8,08	7,37	6,82	6,38	6,02	5,71	5,11	4,66	4,03	3,52
	II	a	46	53	59	65	70	75	79	84	94	103	103	103
		L	10,42	9,03	8,08	7,37	6,82	6,38	6,02	5,71	5,11	4,66	4,03	3,52
	III	a	46	53	59	65	70	75	79	84	94	103	103	103
		L	10,42	9,03	8,08	7,37	6,82	6,38	6,02	5,71	5,11	4,66	4,03	3,52
	I	a	40	40	40	42	47	52	57	62	74	85	95	103
		L	5,51	5,18	4,94	4,74	4,58	4,45	4,33	4,23	4,02	3,85	3,72	3,52
	II	b	60	61	72	83	94	104	114	124	147	169	191	207
		a	40	40	40	42	47	52	57	62	74	85	95	103
	III	L	4,84	4,84	4,84	4,74	4,58	4,44	4,33	4,23	4,02	3,85	3,72	3,52
		b	60	60	71	83	94	104	114	124	147	170	191	207
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	51	61	71	81
		L	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
	II	b	60	60	60	60	62	65	73	81	101	121	141	162
		a	40	40	46	52	57	61	66	71	81	92	101	103
	III	L	7,78	6,9	6,3	5,86	5,51	5,24	5,02	4,82	4,44	4,16	3,95	3,52
		b	68	81	92	103	113	123	132	141	163	183	203	207
	I	a	40	40	46	52	57	61	66	71	81	92	101	103
		L	7,78	6,9	6,3	5,86	5,52	5,24	5,02	4,82	4,44	4,17	3,95	3,52
	II	b	68	81	92	103	113	123	132	141	163	183	203	207
		a	40	40	40	40	40	40	40	41	45	54	63	72
	III	L	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
		b	60	60	60	60	60	60	65	72	90	108	126	144

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m³											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9,61	8,32	7,44	6,8	6,29	5,88	5,55	5,26	4,71	4,3	3,98	3,52
	II	L	9,61	8,32	7,44	6,8	6,29	5,88	5,55	5,26	4,71	4,3	3,98	3,52
	III		9,61	8,32	7,44	6,8	6,29	5,88	5,55	5,26	4,71	4,3	3,98	3,52
	I		6,58	6,01	5,61	5,32	5,08	4,89	4,72	4,58	4,3	4,09	3,91	3,52
	II	L	4,14	4,01	3,9	3,8	3,72	3,65	3,58	3,52	3,39	3,29	3,2	3,13
	III		2,69	2,67	2,65	2,63	2,62	2,6	2,58	2,57	2,53	2,5	2,47	2,44
	I		8,82	7,74	7,01	6,48	6,06	5,73	5,45	5,22	4,71	4,3	3,98	3,52
	II	L	5,17	4,76	4,48	4,26	4,09	3,94	3,82	3,71	3,5	3,33	3,2	3,09
	III		2,38	2,36	2,34	2,32	2,3	2,28	2,27	2,25	2,22	2,18	2,15	2,13


Stützweite [m] → a — Endauflagerbreite [mm]
 b — Zwischenaflagerbreite [mm]

*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.

ARPANEL S MiWo **180** 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneele mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

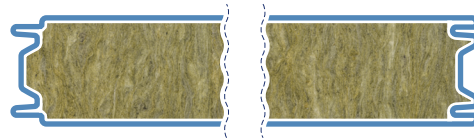

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	53	61	68	74	80	86	91	96	107	118	126	126
		L	11,06	9,58	8,57	7,82	7,24	6,77	6,39	6,06	5,42	4,95	4,54	3,97
	II	a	53	61	68	74	80	86	91	96	107	118	126	126
		L	11,06	9,58	8,57	7,82	7,24	6,77	6,39	6,06	5,42	4,95	4,54	3,97
	III	a	53	61	68	74	80	86	91	96	107	118	126	126
		L	11,06	9,58	8,57	7,82	7,24	6,77	6,39	6,06	5,42	4,95	4,54	3,97
	I	a	40	40	41	48	54	60	66	71	84	97	109	121
		L	5,84	5,5	5,24	5,03	4,86	4,72	4,6	4,48	4,26	4,08	3,94	3,82
	II	b	60	70	83	96	108	120	131	142	169	194	219	242
		a	40	40	41	48	54	60	66	71	84	97	109	121
	III	L	5,13	5,13	5,13	5,03	4,86	4,72	4,6	4,49	4,26	4,09	3,94	3,82
		b	60	65	81	96	108	120	131	142	169	194	219	242
	I	a	40	40	40	40	41	42	44	46	58	70	81	93
		L	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
	II	b	60	60	64	68	71	75	83	93	116	139	162	185
		a	40	46	53	59	65	70	76	81	93	105	116	126
	III	L	8,26	7,32	6,68	6,22	5,86	5,56	5,32	5,12	4,72	4,42	4,19	3,97
		b	78	93	106	118	130	141	152	162	187	210	232	251
	I	a	40	46	53	59	65	70	76	81	93	105	116	126
		L	8,26	7,32	6,68	6,22	5,85	5,56	5,32	5,12	4,71	4,42	4,19	3,97
	II	b	78	93	106	118	130	141	152	162	187	210	232	252
		a	40	41	42	43	44	45	46	47	52	62	72	83
	III	L	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
		b	60	60	60	60	60	66	74	83	103	124	144	165

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,2	8,83	7,9	7,21	6,68	6,24	5,89	5,58	5	4,56	4,22	3,95
		L	10,2	8,83	7,9	7,21	6,68	6,24	5,89	5,58	5	4,56	4,22	3,95
	III	a	10,2	8,83	7,9	7,21	6,68	6,24	5,89	5,58	5	4,56	4,22	3,95
	I	a	6,97	6,38	5,95	5,64	5,39	5,19	5,01	4,86	4,56	4,34	4,15	3,95
		L	4,39	4,25	4,13	4,03	3,95	3,87	3,8	3,74	3,6	3,49	3,4	3,32
	III	a	2,85	2,83	2,81	2,79	2,77	2,76	2,74	2,72	2,69	2,65	2,62	2,59
	I	a	9,36	8,21	7,44	6,87	6,43	6,07	5,79	5,54	5	4,56	4,22	3,95
		L	5,48	5,06	4,75	4,52	4,33	4,18	4,05	3,94	3,71	3,53	3,39	3,28
	III	a	2,53	2,5	2,48	2,46	2,44	2,42	2,41	2,39	2,35	2,32	2,28	2,26


Stützweite [m] → **a** — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenauflegerbreite [mm]

*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.

ARPANEL S MiWo **200** 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneele mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

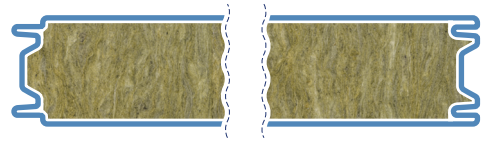

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,66	10,1	9,04	8,25	7,64	7,14	6,74	6,39	5,72	5,22	4,83	4,41
	II	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,66	10,1	9,04	8,25	7,64	7,14	6,74	6,39	5,72	5,22	4,83	4,41
	III	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,66	10,1	9,04	8,25	7,64	7,14	6,74	6,39	5,72	5,22	4,83	4,41
	I	a	40	41	48	56	63	70	77	83	99	113	128	141
		L	6,16	5,8	5,52	5,3	5,12	4,97	4,84	4,73	4,49	4,31	4,16	4,03
	II	b	67	81	97	112	126	140	153	166	197	227	255	283
		a	40	40	47	56	63	70	77	83	99	113	128	141
	III	L	5,41	5,41	5,41	5,3	5,13	4,97	4,84	4,73	4,5	4,31	4,16	4,03
		b	65	76	95	112	126	140	153	166	197	227	255	283
	I	a	42	43	45	46	48	49	51	54	68	81	95	108
		L	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
	II	b	67	71	75	79	83	87	97	108	135	162	189	216
		a	46	54	62	69	76	82	89	95	109	123	136	148
	III	L	8,7	7,72	7,04	6,55	6,17	5,86	5,61	5,39	4,97	4,66	4,42	4,22
		b	92	108	124	138	151	165	177	189	218	245	271	296
	I	a	46	54	62	69	76	82	89	95	109	123	136	148
		L	8,7	7,71	7,04	6,55	6,17	5,86	5,61	5,39	4,97	4,66	4,42	4,22
	II	b	92	108	124	138	152	165	177	189	218	245	271	296
		a	46	47	49	50	51	53	54	55	60	72	84	96
	III	L	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
		b	60	60	60	60	67	77	87	96	120	144	168	192

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,75	9,31	8,33	7,6	7,04	6,58	6,21	5,89	5,27	4,81	4,45	4,16
		L	10,75	9,31	8,33	7,6	7,04	6,58	6,21	5,89	5,27	4,81	4,45	4,16
	III	a	10,75	9,31	8,33	7,6	7,04	6,58	6,21	5,89	5,27	4,81	4,45	4,16
	I	a	7,35	6,72	6,28	5,95	5,68	5,47	5,28	5,12	4,81	4,57	4,38	4,16
		L	4,63	4,48	4,36	4,25	4,16	4,08	4,01	3,94	3,8	3,68	3,58	3,5
	III	a	3,01	2,99	2,97	2,95	2,93	2,91	2,89	2,87	2,83	2,8	2,76	2,73
	I	a	9,87	8,66	7,84	7,24	6,78	6,41	6,1	5,84	5,27	4,81	4,45	4,16
		L	5,77	5,33	5,01	4,76	4,57	4,41	4,27	4,15	3,91	3,72	3,58	3,45
	III	a	2,66	2,64	2,62	2,59	2,57	2,55	2,54	2,52	2,48	2,44	2,41	2,38


Stützweite [m] → **L** — Endauflagerbreite [mm]
 — Zwischenaflagerbreite [mm]



*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.

ARPANEL S MiWo **220*** 0,60/0,50 M/L**

Wandsandwichpaneele mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

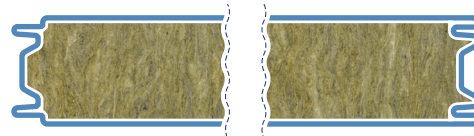

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²												
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2	
	I	a	72	83	93	102	110	118	125	132	147	161	174	186	
		L	12,24	10,6	9,48	8,65	8,01	7,49	7,06	6,7	6	5,47	5,07	4,74	
	II	a	72	83	93	102	110	118	125	132	147	161	174	186	
		L	12,24	10,6	9,48	8,65	8,01	7,49	7,06	6,7	6	5,47	5,07	4,74	
	III	a	72	83	93	102	110	118	125	132	147	161	174	186	
		L	12,24	10,6	9,48	8,65	8,01	7,49	7,06	6,7	6	5,47	5,07	4,74	
	I	a	40	48	57	66	74	82	90	98	116	133	150	166	
		L	6,49	6,1	5,81	5,58	5,39	5,23	5,1	4,97	4,72	4,53	4,37	4,23	
		b	78	96	114	132	148	164	180	195	232	267	300	333	
		a	40	45	56	66	74	82	90	98	116	133	150	166	
	II	L	5,71	5,71	5,71	5,58	5,39	5,23	5,1	4,97	4,72	4,53	4,37	4,24	
		b	76	90	112	132	148	164	180	195	232	267	300	333	
		a	44	44	44	44	45	51	57	64	80	96	112	127	
		L	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	
		b	78	83	88	93	97	103	115	127	159	191	223	255	
		a	54	64	73	81	89	97	104	112	129	145	160	174	
		I	L	9,18	8,14	7,42	6,9	6,5	6,18	5,9	5,68	5,23	4,9	4,65	4,44
			b	108	128	146	163	179	194	209	223	257	289	320	349
		a	54	64	73	81	89	97	104	112	128	144	160	174	
		L	9,18	8,13	7,43	6,9	6,5	6,17	5,9	5,68	5,23	4,9	4,64	4,44	
		b	108	128	146	163	179	194	209	223	257	289	319	349	
		a	54	55	57	59	60	62	63	65	71	85	99	114	
III	L	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89	2,89		
	b	60	60	60	68	80	91	102	114	142	170	199	227		

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	11,28	9,77	8,74	7,98	7,38	6,91	6,51	6,18	5,53	5,04	4,67	4,37
		L	11,28	9,77	8,74	7,98	7,38	6,91	6,51	6,18	5,53	5,04	4,67	4,37
	III	a	11,28	9,77	8,74	7,98	7,38	6,91	6,51	6,18	5,53	5,04	4,67	4,37
	I	a	7,74	7,07	6,6	6,25	5,97	5,75	5,55	5,38	5,05	4,8	4,6	4,37
		L	4,87	4,71	4,58	4,47	4,38	4,29	4,21	4,14	3,99	3,87	3,76	3,67
	III	a	3,16	3,14	3,12	3,1	3,08	3,06	3,04	3,02	2,98	2,94	2,9	2,87
	I	a	10,39	9,11	8,25	7,62	7,13	6,74	6,42	6,14	5,52	5,04	4,67	4,37
		L	6,1	5,62	5,28	5,03	4,82	4,64	4,5	4,37	4,12	3,92	3,76	3,63
	III	a	2,8	2,78	2,75	2,73	2,71	2,69	2,67	2,65	2,61	2,57	2,53	2,5

Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
 — L — Stützweite [m]
 — b — Zwischenaflagerbreite [mm]


*Die Stärke 220 mm wird auf Sonderbestellung hergestellt, nach Rücksprache mit dem Hersteller.

**Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.



ARPANEL S MiWo MXL 100 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneele mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

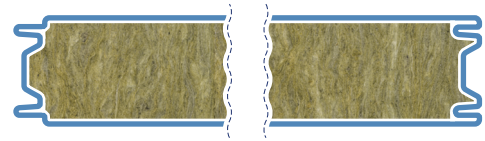

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53
		L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	II	a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53
		L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	III	a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53
		L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	I	a	40	40	40	40	40	44	47	51	53	53	53	53
		L	7,27	6,49	5,96	5,57	5,26	5,02	4,82	4,64	3,9	3,25	2,78	2,44
	II	b	60	60	65	73	80	88	95	101	106	106	106	106
		a	40	40	40	40	40	44	47	51	53	53	53	53
	III	L	7,27	6,49	5,96	5,57	5,26	5,02	4,82	4,64	3,9	3,25	2,78	2,44
		b	60	60	65	73	80	88	95	101	106	106	106	106
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	45	52	53
		L	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,44
	II	b	60	60	60	60	60	60	60	60	75	90	104	106
		a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53
	III	L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
		b	63	72	81	89	96	103	106	106	106	106	106	106
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	47	53	53
		L	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,78	2,44
	II	b	60	60	60	60	60	60	60	63	78	94	106	106
		a	40	40	41	44	48	51	53	53	53	53	53	53
	III	L	9,58	8,3	7,42	6,78	6,28	5,87	5,41	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
		b	63	72	81	89	96	103	106	106	106	106	106	106

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9,17	7,94	7,1	6,48	6	5,62	5,29	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	II	L	9,17	7,94	7,1	6,48	6	5,62	5,29	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	III		8,73	7,94	7,1	6,48	6	5,62	5,29	4,87	3,9	3,25	2,78	2,44
	I		6,56	5,88	5,41	5,06	4,79	4,58	4,39	4,24	3,9	3,25	2,78	2,44
	II	L	4,32	4,07	3,89	3,74	3,62	3,51	3,42	3,34	3,18	3,05	2,78	2,44
	III		2,61	2,58	2,54	2,51	2,49	2,46	2,44	2,42	2,37	2,32	2,28	2,24
	I		8,51	7,4	6,65	6,1	5,67	5,33	5,04	4,81	3,9	3,25	2,78	2,44
	II	L	6	5,33	4,87	4,54	4,29	4,08	3,9	3,76	3,47	3,25	2,78	2,44
	III		2,6	2,54	2,49	2,44	2,4	2,36	2,33	2,3	2,23	2,17	2,12	2,08


Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
— L — Stützweite [m]
— b — Zwischenaflagerbreite [mm]

*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.

ARPANEL S MiWo MXL 120 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneele mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

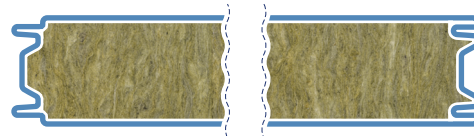

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67
		L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,75	4,69	3,9	3,35	2,93
	II	a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67
		L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,75	4,69	3,9	3,35	2,93
	III	a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67
		L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,75	4,69	3,9	3,35	2,93
	I	a	40	40	40	42	46	50	54	58	67	67	67	67
		L	7,97	7,12	6,54	6,11	5,77	5,5	5,28	5,09	4,69	3,9	3,35	2,93
		b	60	65	75	84	92	101	109	116	134	134	134	134
		a	40	40	40	42	46	50	54	58	67	67	67	67
	II	L	7,98	7,12	6,54	6,11	5,77	5,5	5,28	5,09	4,69	3,91	3,35	2,93
		b	60	65	75	84	92	101	109	116	134	134	134	134
	III	a	40	40	40	40	40	40	40	40	43	51	60	67
		L	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,93
		b	60	60	60	60	60	60	62	69	86	103	120	134
		a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67
	I	L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,76	4,69	3,9	3,35	2,93
		b	72	83	93	102	110	118	125	132	134	134	134	134
		a	40	42	47	51	55	59	62	66	67	67	67	67
		L	10,51	9,1	8,14	7,43	6,88	6,44	6,07	5,76	4,69	3,91	3,35	2,93
		b	72	83	93	102	110	118	125	132	134	134	134	134
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	45	54	63	67
	III	L	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	2,93
		b	60	60	60	60	60	60	65	72	90	108	126	134

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,05	8,71	7,79	7,11	6,58	6,16	5,8	5,51	4,69	3,91	3,35	2,93
		L	10,05	8,71	7,79	7,11	6,58	6,16	5,8	5,51	4,69	3,91	3,35	2,93
		III	10,05	8,71	7,79	7,11	6,58	6,16	5,8	5,51	4,69	3,91	3,35	2,93
	I	a	7,2	6,44	5,93	5,55	5,25	5,02	4,82	4,65	4,32	3,9	3,35	2,93
		L	4,74	4,47	4,26	4,1	3,97	3,85	3,75	3,67	3,49	3,35	3,23	2,93
		III	2,86	2,82	2,79	2,76	2,73	2,7	2,68	2,65	2,59	2,54	2,5	2,46
	I	a	9,33	8,12	7,3	6,69	6,22	5,85	5,53	5,27	4,69	3,9	3,35	2,93
		L	6,58	5,84	5,35	4,98	4,7	4,47	4,28	4,12	3,81	3,58	3,35	2,93
		III	2,86	2,79	2,73	2,68	2,63	2,59	2,56	2,52	2,44	2,38	2,32	2,28


Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]

*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.

ARPANEL S MiWo MXL 150 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneele mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

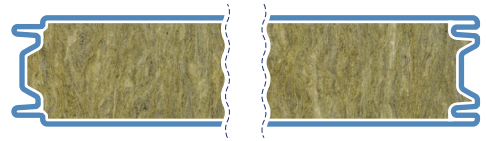

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
		L	11,76	10,19	9,11	8,32	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
	II	a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
		L	11,76	10,19	9,11	8,32	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
	III	a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
		L	11,76	10,19	9,11	8,32	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
	I	a	40	40	45	50	56	60	65	70	81	90	90	90
		L	8,92	7,96	7,31	6,83	6,46	6,15	5,91	5,69	5,27	4,89	4,19	3,67
	II	b	66	78	90	101	111	121	131	140	162	180	180	180
		a	40	40	45	50	56	61	65	70	81	90	90	90
	III	L	8,92	7,96	7,31	6,83	6,46	6,16	5,91	5,69	5,27	4,89	4,19	3,67
		b	66	78	90	101	111	121	131	140	162	180	180	180
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	41	51	62	72	82
		L	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
	II	b	60	60	60	60	60	66	74	82	103	124	144	165
		a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
	III	L	11,76	10,19	9,11	8,31	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
		b	87	100	112	122	132	142	150	158	177	180	180	180
	I	a	43	50	56	61	66	71	75	79	88	90	90	90
		L	11,75	10,19	9,11	8,32	7,7	7,2	6,79	6,44	5,76	4,89	4,19	3,67
	II	b	87	100	112	123	132	142	150	158	177	180	180	180
		a	40	40	40	40	40	40	40	43	54	65	75	86
	III	L	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51	3,51
		b	60	60	60	60	60	69	78	86	108	129	151	172

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	11,25	9,74	8,72	7,96	7,37	6,89	6,5	6,16	5,51	4,89	4,19	3,67
		L	11,25	9,74	8,72	7,96	7,37	6,89	6,5	6,16	5,51	4,89	4,19	3,67
		III	11,25	9,74	8,72	7,96	7,37	6,89	6,5	6,16	5,51	4,89	4,19	3,67
	I	a	8,05	7,2	6,63	6,21	5,88	5,61	5,39	5,2	4,83	4,55	4,19	3,67
		L	5,3	4,99	4,77	4,58	4,44	4,31	4,2	4,1	3,9	3,74	3,62	3,5
		III	3,2	3,16	3,12	3,08	3,05	3,02	2,99	2,96	2,9	2,85	2,8	2,75
	I	a	10,45	9,08	8,16	7,48	6,96	6,54	6,19	5,9	5,33	4,89	4,19	3,67
		L	7,35	6,53	5,98	5,57	5,25	5	4,79	4,61	4,26	4	3,79	3,63
		III	3,19	3,12	3,05	2,99	2,94	2,9	2,86	2,82	2,73	2,66	2,6	2,55


Stützweite [m] → L — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]

*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.

ARPANEL S MiWo MXL 160 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneele mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

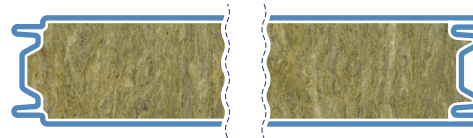

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,48	3,91
	II	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,48	3,91
	III	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,48	3,91
	I	a	40	40	46	52	57	62	67	72	84	94	96	96
		L	9,21	8,22	7,55	7,06	6,67	6,36	6,1	5,88	5,45	5,13	4,48	3,91
	II	b	68	81	93	104	115	125	135	144	167	189	192	192
		a	40	40	46	52	57	62	67	72	84	94	96	96
	III	L	9,21	8,22	7,55	7,06	6,67	6,36	6,1	5,88	5,45	5,13	4,48	3,91
		b	68	81	93	104	115	125	135	144	167	189	192	192
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	43	53	64	74	85
		L	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
	II	b	60	60	60	60	60	68	77	85	106	128	149	170
		a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96
	III	L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,48	3,92
		b	90	103	116	127	137	146	155	163	183	192	192	192
	I	a	45	52	58	63	68	73	78	82	91	96	96	96
		L	12,15	10,52	9,41	8,59	7,96	7,44	7,02	6,66	5,95	5,22	4,48	3,92
	II	b	90	103	116	127	137	146	155	163	183	192	192	192
		a	40	40	40	40	40	40	40	45	56	67	78	89
	III	L	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
		b	60	60	60	60	62	71	80	89	111	134	156	178

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	11,62	10,07	9	8,22	7,61	7,12	6,71	6,37	5,7	5,2	4,48	3,92
	II	L	11,62	10,07	9	8,22	7,61	7,12	6,71	6,37	5,7	5,2	4,48	3,92
	III	a	11,62	10,07	9	8,22	7,61	7,12	6,71	6,37	5,7	5,2	4,48	3,92
	I	a	8,31	7,44	6,85	6,41	6,07	5,8	5,56	5,37	4,99	4,7	4,47	3,91
	II	L	5,47	5,16	4,92	4,73	4,58	4,45	4,34	4,24	4,03	3,87	3,73	3,62
	III	b	3,31	3,26	3,22	3,18	3,15	3,12	3,09	3,06	3	2,94	2,89	2,84
	I	a	10,79	9,38	8,43	7,73	7,19	6,76	6,39	6,09	5,5	5,07	4,47	3,92
	II	L	7,59	6,74	6,18	5,75	5,43	5,16	4,94	4,76	4,4	4,13	3,92	3,75
	III	b	3,29	3,22	3,15	3,09	3,04	2,99	2,95	2,91	2,82	2,75	2,68	2,63


Stützweite [m] → a — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]

*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.

ARPANEL S MiWo MXL 180 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneele mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

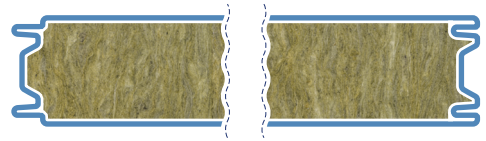

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	48	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
		L	12,9	11,17	9,99	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,77	5,04	4,41
	II	a	48	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
		L	12,9	11,17	9,99	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,77	5,04	4,41
	III	a	48	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
		L	12,9	11,17	9,99	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,77	5,04	4,41
	I	a	40	43	49	55	61	66	72	77	89	100	108	108
		L	9,77	8,72	8,01	7,49	7,08	6,74	6,47	6,24	5,78	5,44	5,04	4,41
	II	b	72	86	98	110	122	133	143	153	177	201	217	217
		a	40	43	49	55	61	66	72	77	89	100	108	108
	III	L	9,77	8,72	8,01	7,49	7,08	6,75	6,47	6,24	5,78	5,44	5,04	4,41
		b	72	86	98	110	122	133	143	153	177	200	217	217
	I	a	40	40	40	40	40	40	41	45	56	68	79	90
		L	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,68	3,68	3,68	3,68
	II	b	60	60	60	60	63	72	81	90	113	135	158	181
		a	47	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
	III	L	12,89	11,17	9,98	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,77	5,04	4,41
		b	95	110	123	134	145	155	165	173	194	212	217	217
	I	a	48	55	61	67	73	78	82	87	97	106	108	108
		L	12,9	11,17	9,99	9,12	8,44	7,9	7,44	7,06	6,32	5,76	5,04	4,41
	II	b	95	110	123	134	145	155	165	173	194	212	217	217
		a	40	40	40	40	40	40	43	47	59	71	83	94
	III	L	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
		b	60	60	60	60	66	76	85	94	118	142	165	189

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	12,33	10,68	9,55	8,72	8,08	7,55	7,12	6,76	6,04	5,52	5,04	4,41
		L	12,33	10,68	9,55	8,72	8,08	7,55	7,12	6,76	6,04	5,52	5,04	4,41
		III	12,33	10,68	9,55	8,72	8,08	7,55	7,12	6,76	6,04	5,52	5,04	4,41
	I	a	8,82	7,9	7,27	6,8	6,44	6,15	5,9	5,7	5,29	4,98	4,75	4,41
		L	5,8	5,47	5,22	5,02	4,86	4,72	4,6	4,5	4,28	4,1	3,96	3,84
		III	3,51	3,46	3,42	3,38	3,34	3,31	3,28	3,25	3,18	3,12	3,07	3,02
	I	a	11,45	9,96	8,95	8,2	7,63	7,17	6,78	6,46	5,84	5,38	5,02	4,41
		L	8,05	7,16	6,55	6,1	5,76	5,48	5,24	5,05	4,67	4,38	4,16	3,98
		III	3,5	3,41	3,34	3,28	3,23	3,18	3,13	3,09	3	2,92	2,85	2,79


Stützweite [m] → $\overbrace{\text{a}}^{\text{a}}$ — Endauflagerbreite [mm]
 $\overbrace{\text{b}}^{\text{b}}$ — Zwischenaflagerbreite [mm]

*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.

ARPANEL S MiWo MXL 200 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneele mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

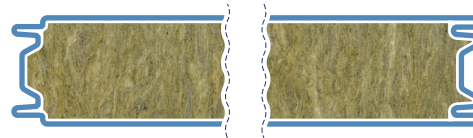

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120
		L	13,6	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9
	II	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120
		L	13,6	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9
	III	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120
		L	13,6	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9
	I	a	40	45	52	58	64	70	75	81	94	106	117	120
		L	10,3	9,19	8,45	7,89	7,46	7,11	6,82	6,58	6,09	5,73	5,45	4,9
		b	76	90	104	116	128	140	151	162	187	211	234	241
		a	40	45	52	58	64	70	75	81	94	106	117	120
	II	L	10,3	9,2	8,45	7,89	7,46	7,11	6,82	6,58	6,09	5,74	5,45	4,9
		b	76	90	104	116	128	140	151	162	187	211	234	241
	III	a	40	40	40	40	40	40	43	48	59	71	83	95
		L	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
		b	60	60	60	60	67	76	86	95	119	143	166	190
	I	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120
		L	13,59	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9
		b	100	116	129	142	153	164	174	183	205	224	241	241
	I	a	50	58	65	71	77	82	87	91	102	112	120	120
		L	13,6	11,78	10,53	9,61	8,9	8,33	7,85	7,45	6,66	6,08	5,6	4,9
		b	100	116	129	142	153	164	174	183	205	224	241	241
		a	40	40	40	40	40	40	45	50	62	75	87	99
	II	L	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
		b	60	60	60	60	70	80	90	99	124	149	174	199

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		13,01	11,26	10,07	9,2	8,51	7,96	7,51	7,12	6,37	5,82	5,38	4,9
	II	L	13,01	11,26	10,07	9,2	8,51	7,96	7,51	7,12	6,37	5,82	5,38	4,9
	III		13,01	11,26	10,07	9,2	8,51	7,96	7,51	7,12	6,37	5,82	5,38	4,9
	I		9,29	8,33	7,66	7,17	6,8	6,48	6,22	6,01	5,58	5,26	5	4,76
	II	L	6,12	5,77	5,51	5,3	5,13	4,98	4,85	4,74	4,51	4,33	4,18	4,05
	III		3,7	3,65	3,6	3,56	3,52	3,49	3,46	3,42	3,35	3,29	3,23	3,18
	I		12,07	10,5	9,44	8,65	8,04	7,56	7,15	6,82	6,16	5,67	5,3	4,9
	II	L	8,48	7,54	6,9	6,43	6,07	5,77	5,53	5,32	4,92	4,62	4,38	4,19
	III		3,68	3,6	3,52	3,46	3,4	3,35	3,3	3,26	3,16	3,08	3	2,94


Stützweite [m] → a — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]

*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.

ARPANEL SU MiWo **100** 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneel mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

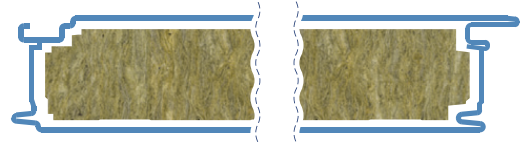

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62
		L	8,25	7,14	6,39	5,83	5,4	5,05	4,76	4,42	3,53	2,94	2,52	2,21
	II	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62
		L	8,25	7,14	6,39	5,83	5,4	5,05	4,76	4,42	3,53	2,94	2,52	2,21
	III	a	40	40	45	49	53	57	60	62	62	62	62	62
		L	8,25	7,14	6,39	5,83	5,4	5,05	4,76	4,42	3,53	2,94	2,52	2,21
	I	a	40	40	40	40	40	40	43	47	55	62	62	62
		L	4,3	4,05	3,86	3,71	3,59	3,48	3,4	3,31	3,15	2,94	2,52	2,21
	II	b	60	60	60	63	71	78	86	93	111	124	124	124
		a	40	40	40	40	40	40	43	47	55	62	62	62
	III	L	4,3	4,05	3,86	3,71	3,59	3,48	3,4	3,31	3,15	2,94	2,52	2,21
		b	60	60	60	63	71	78	86	93	111	124	124	124
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	42	50	59	62	62
		L	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39	2,21
	II	b	60	60	60	60	60	60	60	67	84	101	117	124
		a	40	40	40	40	42	46	50	53	61	62	62	62
	III	L	6,07	5,39	4,92	4,58	4,32	4,1	3,92	3,77	3,48	2,94	2,52	2,21
		b	60	60	69	77	85	92	99	106	122	124	124	124
	I	a	40	40	40	40	42	46	50	53	61	62	62	62
		L	6,08	5,38	4,92	4,58	4,31	4,1	3,92	3,77	3,48	2,94	2,52	2,21
	II	b	60	60	69	77	85	92	99	106	122	124	124	124
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	40	48	56	62
	III	L	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,21
		b	60	60	60	60	60	60	60	64	80	95	111	124

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog für verdecktes Befestigung (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	7,19	5,39	4,32	3,59	3,08	2,7	2,4	2,16	1,72	1,44	1,23	1,08
		L	7,19	5,39	4,32	3,59	3,08	2,7	2,4	2,16	1,72	1,44	1,23	1,08
	III	a	7,19	5,39	4,32	3,59	3,08	2,7	2,4	2,16	1,72	1,44	1,23	1,08
	I	a	1,34	1,23	1,15	1,09	1,03	0,99	0,95	0,91	0,84	0,78	0,73	0,69
		L	1,34	1,23	1,15	1,09	1,03	0,99	0,95	0,91	0,84	0,78	0,73	0,69
	III	a	1,05	1,01	0,97	0,93	0,9	0,87	0,85	0,82	0,78	0,73	0,7	0,66
	I	a	0,57	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,5	0,5	0,48	0,46	0,44	0,42
		L	0,57	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,5	0,5	0,48	0,46	0,44	0,42
	III	a	0,57	0,56	0,55	0,53	0,52	0,51	0,5	0,5	0,48	0,46	0,44	0,42

Stützweite [m] → $\overbrace{a \text{ — Endauflagerbreite [mm]}}$
 $\overbrace{b \text{ — Zwischenaflagerbreite [mm]}}$


*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.

Verdecktes Befestigungssystem

ARPANEL SU MiWo **100** 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneel mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

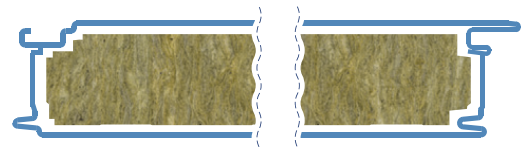

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsoq (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		7,56	6,54	5,85	5,34	4,95	4,63	4,36	4,14	3,53	2,94	2,52	2,21
	II	L	7,56	6,54	5,85	5,34	4,95	4,63	4,36	4,14	3,53	2,94	2,52	2,21
	III		7,56	6,54	5,85	5,34	4,95	4,63	4,36	4,14	3,53	2,94	2,52	2,21
	I		5,85	5,28	4,89	4,6	4,37	4,19	4,03	3,9	3,53	2,94	2,52	2,21
	II	L	3,71	3,55	3,42	3,32	3,23	3,15	3,08	3,02	2,89	2,79	2,52	2,21
	III		2,31	2,29	2,27	2,25	2,23	2,21	2,2	2,18	2,14	2,11	2,08	2,05
	I		7,56	6,54	5,85	5,34	4,95	4,63	4,36	4,14	3,53	2,94	2,52	2,21
	II	L	5,01	4,52	4,18	3,92	3,73	3,57	3,43	3,32	3,09	2,92	2,52	2,21
	III		2,16	2,13	2,1	2,07	2,05	2,03	2,01	1,99	1,94	1,91	1,87	1,84


Stützweite [m] → **L** — Endauflagerbreite [mm]
 — Zwischenauflagerbreite [mm]

*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.

ARPANEL SU MiWo **120** 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneel mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

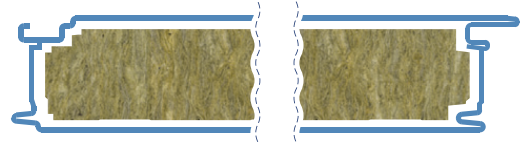

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74
		L	9,04	7,83	7	6,39	5,92	5,54	5,22	4,95	4,24	3,53	3,03	2,65
	II	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74
		L	9,04	7,83	7	6,39	5,92	5,54	5,22	4,95	4,24	3,53	3,03	2,65
	III	a	40	44	49	54	58	62	66	69	74	74	74	74
		L	9,04	7,83	7	6,39	5,92	5,54	5,22	4,95	4,24	3,53	3,03	2,65
	I	a	40	40	40	40	40	43	47	51	61	70	74	74
		L	4,72	4,44	4,23	4,07	3,93	3,82	3,72	3,63	3,45	3,31	3,03	2,65
	II	b	60	60	60	69	77	86	94	102	121	139	149	149
		a	40	40	40	40	40	43	47	51	61	70	74	74
	III	L	4,72	4,44	4,24	4,07	3,93	3,82	3,72	3,63	3,45	3,31	3,03	2,65
		b	60	60	60	69	77	86	94	102	121	139	149	149
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	44	53	62	71
		L	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
	II	b	60	60	60	60	60	60	64	71	89	106	124	142
		a	40	40	40	42	46	50	54	58	67	74	74	74
	III	L	6,66	5,9	5,39	5,02	4,73	4,5	4,3	4,13	3,81	3,54	3,03	2,65
		b	60	66	76	85	93	101	109	116	134	149	149	149
	I	a	40	40	40	42	46	50	54	58	67	74	74	74
		L	6,66	5,9	5,39	5,02	4,73	4,49	4,3	4,13	3,81	3,53	3,03	2,65
	II	b	60	66	76	84	93	101	109	116	134	149	149	149
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	41	49	57	66
	III	L	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
		b	60	60	60	60	60	60	60	66	82	98	115	131

Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog für verdecktes Befestigung (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²												Verdecktes Befestigung
				-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	
	I			7,63	5,73	4,58	3,82	3,27	2,86	2,54	2,29	1,83	1,53	1,31	1,14	
	II	L		7,63	5,73	4,58	3,82	3,27	2,86	2,54	2,29	1,83	1,53	1,31	1,14	
	III			7,63	5,73	4,58	3,82	3,27	2,86	2,54	2,29	1,83	1,53	1,31	1,14	
	I			1,35	1,26	1,18	1,12	1,07	1,03	0,99	0,96	0,88	0,82	0,77	0,73	
	II	L		1,35	1,26	1,18	1,12	1,07	1,03	0,99	0,96	0,88	0,82	0,77	0,73	
	III			1,02	0,98	0,95	0,92	0,89	0,87	0,85	0,82	0,78	0,74	0,7	0,67	
	I			0,6	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,5	0,48	0,46	0,44	
	II	L		0,6	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,5	0,48	0,46	0,44	
	III			0,6	0,58	0,57	0,56	0,55	0,54	0,53	0,52	0,5	0,48	0,46	0,44	

Stützweite [m] → L — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]


*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.

Verdecktes Befestigungssystem

ARPANEL SU MiWo **120** 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneel mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

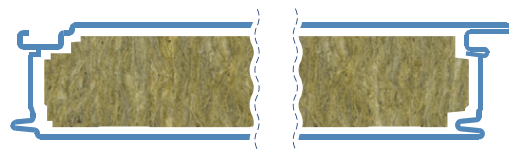

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		8,28	7,17	6,42	5,86	5,42	5,07	4,78	4,54	4,06	3,53	3,03	2,65
	II	L	8,28	7,17	6,42	5,86	5,42	5,07	4,78	4,54	4,06	3,53	3,03	2,65
	III		8,28	7,17	6,42	5,86	5,42	5,07	4,78	4,54	4,06	3,53	3,03	2,65
	I		6,14	5,57	5,18	4,88	4,65	4,46	4,3	4,16	3,89	3,54	3,03	2,65
	II	L	3,88	3,73	3,61	3,5	3,42	3,34	3,27	3,21	3,08	2,98	2,89	2,65
	III		2,46	2,44	2,42	2,39	2,38	2,36	2,34	2,33	2,29	2,26	2,23	2,2
	I		8,19	7,17	6,41	5,86	5,42	5,07	4,78	4,54	4,06	3,53	3,03	2,65
	II	L	5,12	4,65	4,32	4,08	3,88	3,73	3,59	3,48	3,26	3,08	2,95	2,65
	III		2,24	2,22	2,19	2,17	2,15	2,13	2,11	2,09	2,05	2,01	1,98	1,95


Stützweite [m] → **L** — Endauflagerbreite [mm]
 — Zwischenauflagerbreite [mm]

*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.

ARPANEL SU MiWo 150 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneel mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

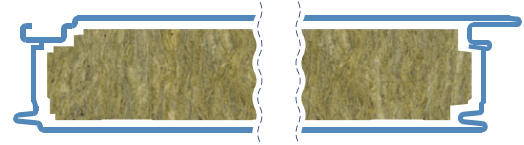

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	43	49	55	60	65	70	74	78	87	93	93	93
		L	10,11	8,76	7,83	7,15	6,62	6,19	5,84	5,54	4,95	4,42	3,79	3,32
	II	a	43	49	55	60	65	70	74	78	87	93	93	93
		L	10,11	8,76	7,83	7,15	6,62	6,19	5,84	5,54	4,95	4,42	3,79	3,32
	III	a	43	49	55	60	65	70	74	78	87	93	93	93
		L	10,11	8,76	7,83	7,15	6,62	6,19	5,84	5,54	4,95	4,42	3,79	3,32
	I	a	40	40	40	40	43	48	53	57	68	78	88	93
		L	5,27	4,96	4,73	4,55	4,4	4,27	4,16	4,06	3,86	3,7	3,57	3,32
	II	b	60	60	66	77	86	96	105	114	135	156	176	186
		a	40	40	40	40	43	48	52	57	68	78	88	93
	III	L	4,76	4,76	4,73	4,55	4,4	4,27	4,16	4,06	3,86	3,7	3,57	3,32
		b	60	60	66	77	86	96	105	114	136	156	176	186
	I	a	40	40	40	40	40	40	40	40	47	57	66	75
		L	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
	II	b	60	60	60	60	60	61	68	75	94	113	132	151
		a	40	40	42	47	52	56	61	65	75	84	93	93
	III	L	7,43	6,6	6,02	5,61	5,28	5,02	4,8	4,62	4,26	4	3,79	3,32
		b	63	74	85	94	104	113	121	130	149	168	186	186
	I	a	40	40	42	47	52	56	61	65	75	84	93	93
		L	7,43	6,6	6,02	5,6	5,28	5,02	4,8	4,62	4,26	4	3,79	3,32
	II	b	63	74	85	94	104	113	121	130	150	168	186	186
		a	40	40	40	40	40	40	40	40	42	51	59	67
	III	L	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
		b	60	60	60	60	60	60	61	67	84	101	118	135

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog für verdecktes Befestigung (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	8,21	6,16	4,93	4,1	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
		L	8,21	6,16	4,93	4,1	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
	III	a	8,21	6,16	4,93	4,1	3,52	3,08	2,74	2,46	1,97	1,64	1,41	1,23
	I	a	1,38	1,3	1,23	1,18	1,13	1,08	1,05	1,01	0,94	0,88	0,82	0,78
		L	1,38	1,3	1,23	1,18	1,13	1,08	1,05	1,01	0,94	0,88	0,82	0,78
	III	a	1,01	0,97	0,94	0,92	0,89	0,87	0,85	0,83	0,79	0,75	0,71	0,68
	I	a	0,63	0,62	0,6	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47
		L	0,63	0,62	0,6	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47
	III	a	0,63	0,62	0,6	0,59	0,58	0,57	0,56	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47


Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
— L — Stützweite [m]
— b — Zwischenaflagerbreite [mm]

*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.

ARPANEL SU MiWo **150** 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneel mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

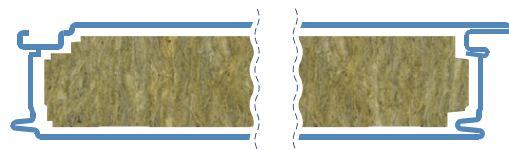

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		9,26	8,02	7,18	6,55	6,06	5,67	5,35	5,07	4,54	4,14	3,79	3,32
	II	L	9,26	8,02	7,18	6,55	6,06	5,67	5,35	5,07	4,54	4,14	3,79	3,32
	III		9,26	8,02	7,18	6,55	6,06	5,67	5,35	5,07	4,54	4,14	3,79	3,32
	I		6,43	5,87	5,48	5,18	4,95	4,76	4,6	4,46	4,18	3,97	3,79	3,32
	II	L	4,04	3,91	3,8	3,71	3,63	3,55	3,49	3,43	3,3	3,2	3,11	3,04
	III		2,62	2,6	2,58	2,56	2,55	2,53	2,51	2,5	2,46	2,43	2,4	2,37
	I		8,62	7,56	6,84	6,32	5,91	5,59	5,32	5,07	4,54	4,14	3,79	3,32
	II	L	5,1	4,69	4,4	4,18	4	3,86	3,74	3,63	3,42	3,25	3,12	3,01
	III		2,33	2,31	2,28	2,27	2,25	2,23	2,21	2,2	2,16	2,13	2,1	2,07


Stützweite [m] → **L** — Endauflagerbreite [mm]
 — Zwischenauflagerbreite [mm]

*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.

ARPANEL SU MiWo 200 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneel mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

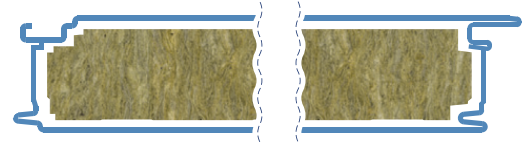

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,68	10,11	9,05	8,26	7,64	7,15	6,74	6,4	5,72	5,22	4,84	4,43
	II	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,68	10,11	9,05	8,26	7,64	7,15	6,74	6,4	5,72	5,22	4,84	4,43
	III	a	61	71	79	87	94	100	106	112	125	137	148	155
		L	11,68	10,11	9,05	8,26	7,64	7,15	6,74	6,4	5,72	5,22	4,84	4,43
	I	a	40	40	48	55	62	69	76	82	98	112	127	140
		L	6,08	5,72	5,46	5,25	5,08	4,93	4,8	4,69	4,46	4,27	4,13	4
	II	b	66	80	96	111	125	138	152	164	195	225	253	281
		a	40	40	48	55	62	69	76	82	98	113	127	140
	III	L	5,49	5,49	5,46	5,25	5,08	4,93	4,8	4,69	4,46	4,28	4,13	4
		b	65	77	96	111	125	138	152	165	196	225	253	281
	I	a	42	43	45	46	48	49	51	54	68	82	95	109
		L	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
	II	b	66	71	75	79	83	87	98	109	136	163	190	218
		a	45	53	61	68	75	81	88	94	108	121	134	147
	III	L	8,58	7,61	6,95	6,47	6,1	5,8	5,55	5,33	4,92	4,61	4,37	4,18
		b	90	107	122	136	150	163	175	187	216	243	269	294
	I	a	45	53	61	68	75	81	88	94	108	121	134	147
		L	8,58	7,61	6,95	6,47	6,1	5,8	5,55	5,34	4,92	4,62	4,38	4,18
	II	b	90	107	122	136	150	163	175	187	216	243	269	293
		a	46	47	42	50	51	52	54	55	61	73	85	97
	III	L	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
		b	60	60	60	60	68	78	88	97	122	146	170	195

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog für verdecktes Befestigung (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	9,28	6,96	5,57	4,64	3,97	3,48	3,09	2,78	2,23	1,86	1,59	1,39
		L	9,28	6,96	5,57	4,64	3,97	3,48	3,09	2,78	2,23	1,86	1,59	1,39
	III	a	9,28	6,96	5,57	4,64	3,97	3,48	3,09	2,78	2,23	1,86	1,59	1,39
	I	a	1,52	1,44	1,37	1,31	1,26	1,21	1,17	1,13	1,05	0,98	0,92	0,87
		L	1,52	1,44	1,37	1,31	1,26	1,21	1,17	1,13	1,05	0,98	0,92	0,87
	III	a	1,02	0,99	0,96	0,94	0,92	0,89	0,87	0,86	0,81	0,77	0,74	0,71
	I	a	0,7	0,69	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53
		L	0,7	0,69	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53
	III	a	0,7	0,69	0,68	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	0,59	0,57	0,55	0,53


Stützweite [m] → a — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]

*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.

ARPANEL SU MiWo **200** 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneel mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

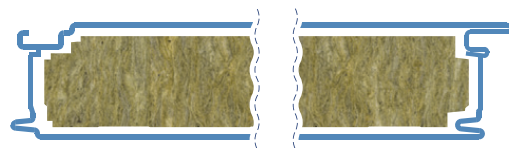

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsoq (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	L	10,7	9,27	8,29	7,57	7	6,55	6,18	5,86	5,24	4,78	4,43	4,14
			10,7	9,27	8,29	7,57	7	6,55	6,18	5,86	5,24	4,78	4,43	4,14
			10,7	9,27	8,29	7,57	7	6,55	6,18	5,86	5,24	4,78	4,43	4,14
	I	L	7,42	6,77	6,33	5,98	5,71	5,5	5,31	5,15	4,83	4,59	4,39	4,14
			4,67	4,52	4,39	4,28	4,19	4,1	4,03	3,96	3,82	3,7	3,6	3,51
			3,02	3	2,98	2,96	2,94	2,92	2,9	2,88	2,84	2,81	2,77	2,74
	I	L	9,95	8,73	7,9	7,3	6,82	6,45	6,14	5,86	5,24	4,78	4,43	4,14
			5,88	5,41	5,08	4,82	4,62	4,45	4,31	4,19	3,94	3,75	3,6	3,48
			2,69	2,66	2,64	2,62	2,6	2,58	2,56	2,54	2,5	2,46	2,42	2,39


Stützweite [m] → **L** — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenauflegerbreite [mm]

*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.

ARPANEL SU MiWo **242** 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneel mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

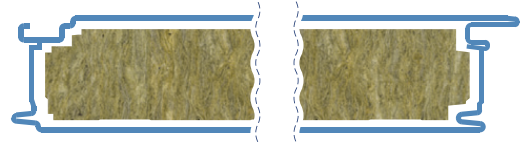

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Winddruck (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,25	1,5	1,75	2
	I	a	75	87	97	107	115	123	131	138	154	169	182	195
		L	12,8	11,08	9,91	9,05	8,38	7,84	7,39	7,01	6,27	5,72	5,3	4,96
	II	a	75	87	97	107	115	123	131	138	154	169	182	195
		L	12,8	11,08	9,91	9,05	8,38	7,84	7,39	7,01	6,27	5,72	5,3	4,96
	III	a	75	87	97	107	115	123	131	138	154	169	182	195
		L	12,8	11,08	9,91	9,05	8,38	7,84	7,39	7,01	6,27	5,72	5,3	4,96
	I	a	40	50	59	68	77	85	93	101	120	138	156	172
		L	6,7	6,3	6,01	5,77	5,58	5,41	5,28	5,15	4,89	4,69	4,53	4,39
	II	b	81	99	118	136	153	170	187	202	240	277	312	345
		a	40	48	59	68	77	85	93	101	120	138	156	172
	III	L	6,07	6,07	6,01	5,77	5,58	5,41	5,27	5,15	4,89	4,7	4,53	4,39
		b	80	95	118	136	153	170	186	202	240	277	311	345
	I	a	51	53	55	57	59	60	62	67	84	100	117	134
		L	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
	II	b	81	86	92	97	102	107	121	134	167	201	234	268
		a	56	66	75	84	92	100	108	115	133	149	165	181
	III	L	9,46	8,39	7,66	7,13	6,71	6,37	6,1	5,87	5,41	5,07	4,8	4,59
		b	111	132	150	168	185	200	216	231	266	299	330	361
	I	a	56	66	75	84	92	100	108	115	133	149	165	181
		L	9,46	8,39	7,66	7,12	6,71	6,38	6,1	5,87	5,41	5,07	4,81	4,59
	II	b	111	132	150	168	185	201	216	231	266	299	331	361
		a	56	57	59	61	62	64	66	68	75	90	105	120
	III	L	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
		b	60	60	60	72	84	96	108	120	150	180	210	240

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog für verdecktes Befestigung (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I	a	10,07	7,56	6,05	5,04	4,32	3,78	3,36	3,02	2,42	2,02	1,73	1,51
		L	10,07	7,56	6,05	5,04	4,32	3,78	3,36	3,02	2,42	2,02	1,73	1,51
		III	10,07	7,56	6,05	5,04	4,32	3,78	3,36	3,02	2,42	2,02	1,73	1,51
	I	a	1,64	1,56	1,48	1,42	1,36	1,31	1,27	1,23	1,14	1,06	1	0,95
		L	1,61	1,52	1,45	1,38	1,33	1,28	1,24	1,2	1,11	1,04	0,98	0,92
		III	1,04	1,01	0,99	0,96	0,94	0,92	0,9	0,88	0,84	0,8	0,76	0,73
	I	a	0,76	0,74	0,73	0,72	0,7	0,69	0,68	0,67	0,64	0,62	0,6	0,58
		L	0,76	0,74	0,73	0,72	0,7	0,69	0,68	0,67	0,64	0,62	0,6	0,58
		III	0,76	0,74	0,73	0,72	0,7	0,69	0,68	0,67	0,64	0,62	0,6	0,58


Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
L — b — Zwischenaflagerbreite [mm]

*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.

ARPANEL SU MiWo **242** 0,60/0,50 M/L*

Wandsandwichpaneel mit Steinwolle-Kern

Profilierung: Micro/Linie

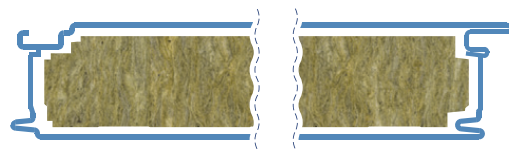

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²											
			-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,7	-0,8	-0,9	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2
	I		11,72	10,15	9,08	8,29	7,68	7,18	6,77	6,42	5,74	5,24	4,85	4,54
	II	L	11,72	10,15	9,08	8,29	7,68	7,18	6,77	6,42	5,74	5,24	4,85	4,54
	III		11,72	10,15	9,08	8,29	7,68	7,18	6,77	6,42	5,74	5,24	4,85	4,54
	I		8,16	7,45	6,95	6,58	6,28	6,04	5,83	5,65	5,3	5,04	4,82	4,54
	II	L	5,14	4,97	4,82	4,7	4,6	4,51	4,43	4,35	4,19	4,06	3,95	3,85
	III		3,32	3,3	3,27	3,25	3,23	3,21	3,18	3,17	3,12	3,08	3,04	3,01
	I		10,94	9,59	8,69	8,02	7,5	7,09	6,74	6,42	5,74	5,24	4,85	4,54
	II	L	6,49	5,97	5,6	5,31	5,09	4,9	4,75	4,61	4,34	4,12	3,96	3,82
	III		2,96	2,93	2,9	2,88	2,86	2,83	2,81	2,79	2,75	2,7	2,66	2,63


Stützweite [m] → **L** — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenauflegerbreite [mm]



*Betrifft die Außenprofilierung: Mikro 14, Mikro 8, Linie, Glatt und Innenprofilierung: Mikro 20, Linie, Glatt.




ARPANEL D MiWo **80** 0,60/0,50 T/L*

Dachsandwichpaneel mit Kern aus Steinwolle

Profilierung: Trapez/Linie

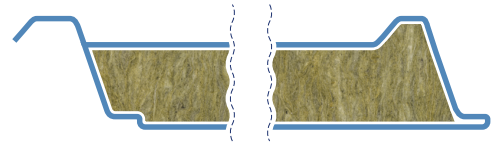

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	40	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	69	71	73	75	76	78
		L	5,77	4,73	3,60	2,95	2,53	2,23	2,02	1,85	1,71	1,60	1,51	1,44	1,37	1,31	1,26	1,22	1,18	1,14	1,11	1,08
	I-III	a	40	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	69	71	73	75	76	78
		L	4,86	4,73	3,60	2,95	2,53	2,23	2,02	1,85	1,71	1,60	1,51	1,44	1,37	1,31	1,26	1,22	1,18	1,14	1,11	1,08
	I-III	b	60	89	93	97	101	105	109	112	116	120	124	128	131	135	139	142	146	149	153	156
		a	40	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	69	71	73	75	76	78
		L	6,58	4,73	3,60	2,95	2,53	2,23	2,02	1,85	1,71	1,60	1,51	1,43	1,37	1,31	1,26	1,22	1,18	1,14	1,11	1,08
		b	77	89	93	97	101	105	109	112	116	120	124	128	131	135	139	142	146	149	153	156

Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																			
				-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I			5,77	5,77	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	II	L		5,77	5,77	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	III			5,77	5,50	4,94	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	I			4,86	4,86	4,86	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	II	L		4,86	4,86	4,86	4,23	3,53	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	III			4,86	4,86	4,86	3,81	3,19	2,78	2,49	2,27	2,10	1,96	1,83	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	I			6,58	6,58	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,83	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	II	L		6,58	6,58	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,83	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20
	III			6,58	6,58	5,14	4,36	3,61	3,04	2,65	2,36	2,14	1,97	1,82	1,71	1,61	1,53	1,46	1,39	1,34	1,29	1,24	1,20


Stützweite [m] — **L** — a — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]

* Betrifft die Innenprofilierung Linie, Glatt oder Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **100** 0,60/0,50 T/L*

Dachsandwichpaneel mit Kern aus Steinwolle

Profilierung: Trapez/Linie

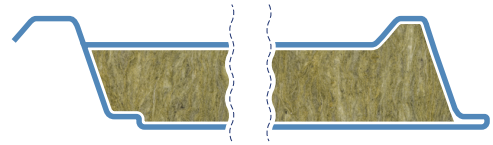

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	40	52	54	56	58	60	61	63	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81
		L	6,58	5,40	4,10	3,35	2,86	2,51	2,26	2,06	1,90	1,78	1,67	1,58	1,50	1,43	1,37	1,32	1,28	1,23
	I-III	a	40	46	54	56	58	60	61	63	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81
		L	4,79	4,79	4,10	3,35	2,86	2,51	2,26	2,06	1,90	1,78	1,67	1,58	1,50	1,43	1,37	1,32	1,28	1,23
	I-III	a	40	52	54	56	58	60	61	63	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81
		L	6,24	5,40	4,10	3,35	2,86	2,52	2,26	2,06	1,90	1,78	1,67	1,58	1,50	1,43	1,37	1,32	1,28	1,23
		b	77	104	108	112	115	119	123	127	130	134	137	141	145	148	152	155	159	162

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I		6,58	6,58	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,85	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48
	II	L	6,58	6,58	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,85	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48
	III		6,58	6,58	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,85	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48
	I		4,79	4,79	4,79	4,72	3,96	3,41	3,02	2,73	2,50	2,31	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48
	II	L	4,79	4,79	4,79	4,48	3,70	3,20	2,84	2,57	2,36	2,19	2,05	1,93	1,83	1,74	1,66	1,60	1,53	1,48
	III		4,79	4,79	4,79	3,98	3,31	2,88	2,57	2,34	2,16	2,02	1,90	1,80	1,71	1,63	1,56	1,50	1,45	1,40
	I		6,24	6,24	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,84	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48
	II	L	6,24	6,24	5,59	4,72	4,17	3,72	3,22	2,84	2,56	2,34	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48
	III		6,24	6,24	5,59	4,72	4,09	3,50	3,07	2,76	2,52	2,32	2,16	2,01	1,89	1,78	1,69	1,61	1,54	1,48


Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
— L —
— b — Zwischenaflagerbreite [mm]

* Betrifft die Innenprofilierung Linie, Glatt oder Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **120** 0,60/0,50 T/L*

Dachsandwichpaneel mit Kern aus Steinwolle

Profilierung: Trapez/Linie

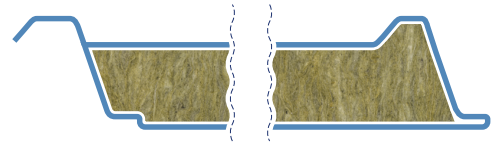

Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																		
				0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75
	I-III	a	47	60	62	64	65	67	69	71	73	74	76	78	79	81	83	85	86	88	90	91
		L	7,34	6,06	4,60	3,76	3,20	2,80	2,51	2,28	2,10	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,49	1,43	1,38	1,33	1,29	1,25
	I-III	a	40	47	62	64	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81	83	85	86	88	90	91
		L	4,74	4,74	4,61	3,76	3,20	2,80	2,51	2,28	2,10	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,49	1,43	1,38	1,33	1,29	1,25
	I-III	b	61	94	124	127	131	134	138	141	145	148	152	155	159	162	166	169	173	176	179	183
		a	40	58	62	64	65	67	69	71	72	74	76	78	79	81	83	85	86	88	90	91
	I-III	L	5,86	5,86	4,60	3,76	3,20	2,80	2,51	2,28	2,10	1,95	1,83	1,73	1,64	1,56	1,49	1,43	1,38	1,33	1,29	1,25
		b	75	116	124	127	131	134	138	141	145	148	152	155	159	162	166	169	173	176	179	183

Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen KN/m²																			
				-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I			7,34	7,34	5,99	5,04	4,44	4,02	3,70	3,34	3,00	2,72	2,50	2,32	2,17	2,04	1,93	1,83	1,75	1,67	1,60	1,54
	II	L		7,34	7,34	5,99	5,04	4,44	4,02	3,70	3,34	3,00	2,72	2,50	2,32	2,17	2,04	1,93	1,83	1,75	1,67	1,60	1,54
	III			7,34	7,34	5,99	5,04	4,44	4,02	3,70	3,34	3,00	2,72	2,50	2,32	2,17	2,04	1,93	1,83	1,75	1,67	1,60	1,54
	I			4,74	4,74	4,75	4,75	4,10	3,51	3,10	2,80	2,55	2,36	2,20	2,06	1,95	1,85	1,76	1,68	1,62	1,55	1,49	1,44
	II	L		4,75	4,75	4,75	4,64	3,81	3,28	2,91	2,63	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62	1,55	1,49	1,44	1,39
	III			4,75	4,75	4,75	4,10	3,39	2,94	2,62	2,39	2,20	2,05	1,93	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,46	1,41	1,36	1,32
	I			5,86	5,86	5,86	5,04	4,44	4,02	3,52	3,15	2,86	2,62	2,43	2,27	2,14	2,02	1,92	1,83	1,75	1,67	1,60	1,54
	II	L		5,86	5,86	5,86	5,04	4,44	3,84	3,36	3,00	2,73	2,51	2,33	2,18	2,05	1,94	1,85	1,76	1,69	1,62	1,56	1,51
	III			5,86	5,86	5,86	5,04	4,19	3,55	3,11	2,79	2,54	2,34	2,18	2,04	1,93	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54	1,49	1,44


Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]

* Betrifft die Innenprofilierung Linie, Glatt oder Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **150** 0,60/0,50 T/L*

Dachsandwichpaneel mit Kern aus Steinwolle

Profilierung: Trapez/Linie

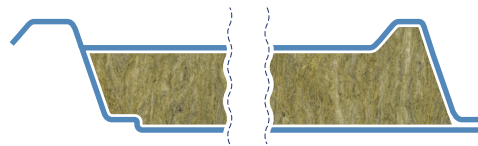

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	57	72	74	76	77	79	81	82	84	86	87	89	91	92	94	96	98	99
		L	8,34	7,00	5,35	4,36	3,71	3,24	2,90	2,63	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61	1,55	1,49
	I-III	a	40	49	65	76	77	79	81	82	84	86	87	89	91	92	94	96	97	99
		L	4,72	4,72	4,72	4,36	3,71	3,24	2,90	2,63	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61	1,55	1,49
	I-III	a	64	98	131	151	155	158	161	165	168	171	175	178	182	185	188	192	195	198
		L	5,30	5,30	5,30	4,36	3,71	3,24	2,90	2,62	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61	1,55	1,49
		b	72	109	147	151	155	158	161	165	168	172	175	178	182	185	188	192	195	198
		L	7,20	6,00	4,50	3,60	3,12	2,70	2,40	2,16	1,98	1,80	1,68	1,56	1,44	1,32	1,20	1,08	0,96	0,84

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I		8,34	8,34	6,51	5,45	4,78	4,32	3,97	3,69	3,47	3,28	3,04	2,80	2,61	2,44	2,30	2,18	2,07	1,98
	II	L	8,34	8,34	6,51	5,45	4,78	4,32	3,97	3,69	3,47	3,28	3,04	2,80	2,61	2,44	2,30	2,18	2,07	1,98
	III		8,34	8,34	6,51	5,45	4,78	4,32	3,97	3,69	3,47	3,28	3,04	2,80	2,61	2,44	2,30	2,18	2,07	1,98
	I		4,72	4,72	4,72	4,72	4,21	3,59	3,16	2,84	2,59	2,39	2,22	2,08	1,96	1,86	1,77	1,69	1,61	1,55
	II	L	4,72	4,72	4,72	4,72	3,89	3,33	2,94	2,66	2,44	2,25	2,10	1,98	1,87	1,77	1,69	1,62	1,55	1,49
	III		4,72	4,72	4,72	4,16	3,43	2,97	2,65	2,41	2,22	2,07	1,94	1,83	1,74	1,66	1,59	1,52	1,47	1,41
	I		5,30	5,30	5,30	5,30	4,78	4,09	3,56	3,16	2,86	2,62	2,42	2,26	2,12	2,00	1,90	1,81	1,73	1,66
	II	L	5,30	5,30	5,30	5,30	4,61	3,88	3,37	3,00	2,72	2,50	2,31	2,16	2,03	1,92	1,83	1,74	1,67	1,61
	III		5,30	5,30	5,30	5,29	4,22	3,55	3,10	2,77	2,51	2,32	2,15	2,02	1,91	1,81	1,72	1,65	1,58	1,52


Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
— L —
— b — Zwischenaflagerbreite [mm]



* Betrifft die Innenprofilierung Linie, Glatt oder Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **160** 0,60/0,50 T/L*

Dachsandwichpaneel mit Kern aus Steinwolle

Profilierung: Trapez/Linie

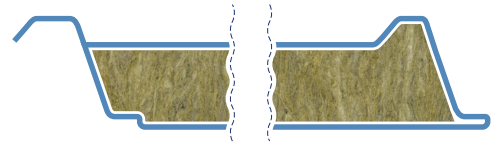

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	64	78	80	82	84	86	87	89	91	93	94	96	98	100	102	103	105	107	108	110
		L	8,65	7,08	5,42	4,43	3,77	3,29	2,94	2,67	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51	1,46	1,41
	I-III	a	40	53	71	82	84	86	87	89	91	93	94	96	98	100	102	103	105	107	108	110
		L	4,79	4,79	4,79	4,42	3,76	3,29	2,94	2,67	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51	1,46	1,41
	I-III	b	71	106	142	164	168	171	175	178	182	185	189	192	196	199	203	207	210	213	217	220
		a	40	58	78	82	84	86	87	89	91	93	94	96	98	100	102	103	105	107	108	110
	I-III	L	5,24	5,24	5,24	4,42	3,76	3,29	2,94	2,67	2,45	2,27	2,12	1,99	1,88	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51	1,46	1,41
		b	77	116	155	164	168	171	175	178	182	185	189	192	196	199	203	207	210	213	217	220

Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen KN/m²																			
				-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I			8,65	8,65	6,70	5,60	4,90	4,42	4,06	3,78	3,55	3,36	3,15	2,91	2,71	2,53	2,38	2,26	2,14	2,04	1,95	1,87
	II	L		8,65	8,65	6,70	5,60	4,90	4,42	4,06	3,78	3,55	3,36	3,15	2,91	2,71	2,53	2,38	2,26	2,14	2,04	1,95	1,87
	III			8,65	8,65	6,70	5,60	4,90	4,42	4,06	3,78	3,55	3,36	3,15	2,91	2,71	2,53	2,38	2,26	2,14	2,04	1,95	1,87
	I			4,79	4,79	4,79	4,79	4,21	3,58	3,15	2,83	2,58	2,38	2,21	2,07	1,95	1,85	1,76	1,68	1,60	1,54	1,48	1,43
	II	L		4,79	4,79	4,79	4,78	3,88	3,32	2,94	2,65	2,42	2,24	2,09	1,97	1,86	1,76	1,68	1,61	1,54	1,48	1,43	1,38
	III			4,78	4,79	4,79	4,12	3,41	2,95	2,64	2,40	2,22	2,06	1,94	1,83	1,74	1,65	1,58	1,52	1,46	1,40	1,36	1,31
	I			5,25	5,25	5,25	5,25	4,86	4,08	3,54	3,14	2,84	2,60	2,40	2,24	2,10	1,98	1,88	1,80	1,72	1,65	1,58	1,53
	II	L		5,25	5,25	5,25	5,25	4,60	3,85	3,34	2,98	2,69	2,47	2,29	2,14	2,02	1,91	1,81	1,73	1,66	1,59	1,53	1,48
	III			5,24	5,24	5,24	5,24	4,18	3,52	3,06	2,74	2,49	2,29	2,13	2,00	1,89	1,79	1,71	1,63	1,57	1,51	1,46	1,41


Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
 — L —
 — b — Zwischenaflagerbreite [mm]

* Betrifft die Innenprofilierung Linie, Glatt oder Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **180** 0,60/0,50 T/L*

Dachsandwichpaneel mit Kern aus Steinwolle

Profilierung: Trapez/Linie

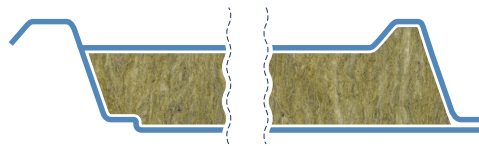

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																	
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5
	I-III	a	80	93	95	97	99	101	103	105	107	109	110	113	114	116	118	120	122	124
		L	9,22	7,16	5,51	4,51	3,84	3,37	3,01	2,73	2,50	2,32	2,16	2,04	1,92	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54
	I-III	a	43	64	85	97	99	101	103	105	107	109	111	112	114	116	118	120	122	124
		L	4,93	4,93	4,93	4,51	3,84	3,37	3,00	2,73	2,50	2,32	2,17	2,03	1,92	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54
	I-III	a	86	127	169	193	197	201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249
		L	5,16	5,16	5,16	4,51	3,84	3,37	3,01	2,72	2,50	2,32	2,17	2,03	1,92	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54
	I-III	a	45	67	89	97	99	101	103	104	107	109	111	112	114	116	118	120	122	124
		L	5,16	5,16	5,16	4,51	3,84	3,37	3,01	2,72	2,50	2,32	2,17	2,03	1,92	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54
	I-III	a	90	134	177	193	197	201	205	209	213	217	221	225	229	233	237	241	245	249
		L	5,16	5,16	5,16	4,51	3,84	3,37	3,01	2,72	2,50	2,32	2,17	2,03	1,92	1,83	1,74	1,67	1,60	1,54

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																	
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5
	I		9,22	9,22	7,06	5,87	5,14	4,63	4,25	3,95	3,71	3,50	3,33	3,10	2,88	2,70	2,53	2,39	2,27	2,16
	II	L	9,22	9,22	7,06	5,87	5,14	4,63	4,25	3,95	3,71	3,50	3,33	3,10	2,88	2,70	2,53	2,39	2,27	2,16
	III		9,22	9,22	7,06	5,87	5,14	4,63	4,25	3,95	3,71	3,50	3,33	3,10	2,88	2,70	2,53	2,39	2,27	2,16
	I		4,93	4,93	4,93	4,93	4,18	3,54	3,11	2,79	2,54	2,34	2,18	2,03	1,92	1,81	1,72	1,64	1,57	1,51
	II	L	4,93	4,93	4,93	4,73	3,83	3,28	2,90	2,61	2,39	2,21	2,06	1,94	1,83	1,73	1,65	1,58	1,51	1,45
	III		4,93	4,93	4,93	3,95	3,33	2,92	2,61	2,37	2,19	2,04	1,91	1,80	1,71	1,63	1,56	1,49	1,43	1,38
	I		5,16	5,16	5,16	5,16	4,80	4,00	3,46	3,07	2,77	2,53	2,34	2,18	2,05	1,94	1,84	1,75	1,68	1,60
	II	L	5,16	5,16	5,16	5,16	4,51	3,77	3,26	2,90	2,63	2,41	2,23	2,09	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62	1,55
	III		5,16	5,16	5,16	5,16	4,07	3,42	2,98	2,66	2,42	2,23	2,08	1,95	1,84	1,75	1,67	1,60	1,53	1,48


Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
 — L —
 — b — Zwischenaflagerbreite [mm]

* Betrifft die Innenprofilierung Linie, Glatt oder Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **200** 0,60/0,50 T/L*

Dachsandwichpaneel mit Kern aus Steinwolle

Profilierung: Trapez/Linie

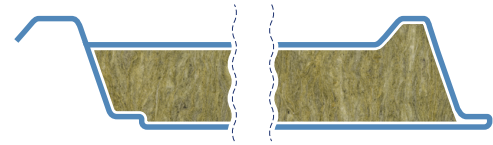

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25
	I-III	a	100	110	112	114	116	119	121	123	126	128	130	133	135	137	140	142	144
		L	9,92	7,30	5,62	4,60	3,92	3,43	3,06	2,77	2,54	2,36	2,20	2,07	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62
	I-III	a	52	77	102	114	116	119	121	123	126	128	130	133	135	137	140	142	144
		L	5,13	5,13	5,12	4,59	3,92	3,43	3,06	2,77	2,54	2,36	2,20	2,07	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62
	I-III	a	52	78	103	114	116	119	121	123	126	128	130	133	135	137	140	142	144
		L	5,18	5,18	5,18	4,60	3,91	3,43	3,06	2,77	2,54	2,36	2,20	2,07	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62
		b	103	154	204	228	233	238	242	247	251	256	261	265	270	275	279	284	288
		a	52	78	103	114	116	119	121	123	126	128	130	133	135	137	140	142	144
		L	5,18	5,18	5,18	4,60	3,91	3,43	3,06	2,77	2,54	2,36	2,20	2,07	1,96	1,86	1,77	1,69	1,62
		b	105	155	206	228	233	238	242	247	251	256	261	265	270	275	279	284	288


Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25
	I		9,92	9,85	7,31	6,08	5,32	4,79	4,39	4,08	3,84	3,62	3,45	3,26	3,02	2,83	2,65	2,51	2,38
	II	L	9,92	9,85	7,31	6,08	5,32	4,79	4,39	4,08	3,84	3,62	3,45	3,26	3,02	2,83	2,65	2,51	2,38
	III		9,92	9,85	7,31	6,08	5,32	4,79	4,39	4,08	3,84	3,62	3,45	3,26	3,02	2,83	2,65	2,51	2,38
	I		5,13	5,13	5,12	5,01	4,04	3,44	3,02	2,71	2,46	2,27	2,11	1,97	1,86	1,76	1,67	1,59	1,52
	II	L	5,12	5,12	5,12	4,55	3,70	3,18	2,81	2,54	2,32	2,15	2,00	1,88	1,78	1,68	1,60	1,53	1,47
	III		5,12	5,12	4,83	3,70	3,20	2,83	2,54	2,31	2,13	1,99	1,86	1,76	1,66	1,58	1,51	1,45	1,40
	I		5,18	5,18	5,18	5,18	4,60	3,83	3,32	2,94	2,66	2,44	2,25	2,10	1,98	1,87	1,77	1,69	1,62
	II	L	5,18	5,18	5,18	5,18	4,30	3,60	3,12	2,78	2,52	2,32	2,15	2,01	1,89	1,79	1,71	1,63	1,56
	III		5,18	5,18	5,18	4,88	3,86	3,25	2,84	2,55	2,32	2,15	2,00	1,88	1,78	1,69	1,61	1,54	1,49

Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]

* Betrifft die Innenprofilierung Linie, Glatt oder Mikro 20.

ARPANEL D MiWo **220*** 0,60/0,50 T/L**

Dachsandwichpaneel mit Kern aus Steinwolle
 Profilierung: Trapez/Linie

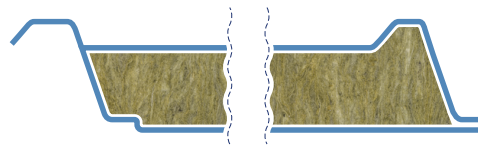

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																			
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25	4,5	4,75	5
	I-III	a	90	106	108	109	111	112	114	115	117	119	120	122	123	125	126	128	129	131	132	134
		L	10,65	8,55	6,57	5,37	4,56	3,97	3,53	3,19	2,91	2,69	2,5	2,34	2,2	2,08	1,98	1,88	1,8	1,73	1,66	1,6
	I-III	a	57	84	99	105	111	112	114	115	117	118	120	122	123	125	126	128	129	131	132	134
		L	6,75	6,75	6,04	5,17	4,55	3,97	3,53	3,19	2,91	2,69	2,5	2,34	2,2	2,08	1,98	1,88	1,8	1,73	1,66	1,6
	I-III	a	69	102	108	109	111	112	114	115	117	118	120	122	123	125	126	128	129	131	132	134
		L	8,2	8,2	6,57	5,36	4,56	3,97	3,53	3,19	2,91	2,69	2,5	2,34	2,2	2,08	1,98	1,88	1,8	1,73	1,66	1,6
		b	138	203	215	218	221	224	228	231	234	237	240	243	246	249	252	256	259	262	265	268

Felder		Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																			
				-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25	-4,5	-4,75	-5
	I			10,65	10,65	9,09	7,52	6,56	5,89	5,4	5,01	4,7	4,44	4,14	3,8	3,52	3,27	3,06	2,88	2,73	2,59	2,46	2,36
	II	L		10,65	10,65	9,09	7,52	6,56	5,89	5,4	5,01	4,7	4,44	4,14	3,8	3,52	3,27	3,06	2,88	2,73	2,59	2,46	2,36
	III			10,65	10,65	9,09	7,52	6,56	5,89	5,4	5,01	4,7	4,44	4,14	3,8	3,52	3,27	3,06	2,88	2,73	2,59	2,46	2,36
	I			6,75	6,74	6,74	5,39	4,3	3,63	3,18	2,85	2,59	2,38	2,21	2,07	1,95	1,84	1,74	1,66	1,59	1,52	1,46	1,41
	II	L		6,75	6,75	6,75	4,82	3,88	3,31	2,92	2,63	2,41	2,23	2,08	1,95	1,84	1,74	1,66	1,59	1,52	1,46	1,4	1,35
	III			6,75	6,75	4,39	3,42	2,99	2,71	2,51	2,35	2,17	2,02	1,9	1,79	1,7	1,62	1,55	1,48	1,42	1,37	1,32	1,28
	I			8,2	8,2	8,2	6,42	5,01	4,15	3,57	3,15	2,83	2,58	2,38	2,22	2,08	1,96	1,86	1,76	1,68	1,61	1,55	1,49
	II	L		8,2	8,2	8,2	5,98	4,66	3,86	3,33	2,94	2,66	2,43	2,25	2,1	1,97	1,86	1,77	1,69	1,61	1,55	1,49	1,44
	III			8,2	8,2	7,66	5,28	4,12	3,43	2,97	2,65	2,41	2,22	2,06	1,94	1,82	1,73	1,65	1,58	1,52	1,46	1,41	1,36

Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
 — L —
 — b — Zwischenaflagerbreite [mm]


*Die Stärke 220 mm wird auf Sonderbestellung hergestellt, nach Rücksprache mit dem Hersteller.

**Betrifft die Innenprofilierung Linie, Glatt oder Mikro 20.

ARPANEL D MiWo 250* 0,60/0,50 T/L**

Dachsandwichpaneel mit Kern aus Steinwolle

Profilierung: Trapez/Linie

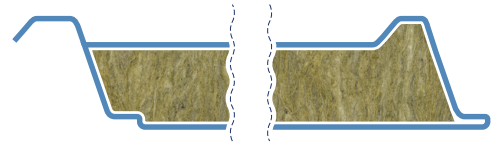

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Wind- und Schnee-Last (Belastung in Richtung Auflager) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																
			0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75	4	4,25
	I-III	a	76	90	102	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
		L	11,01	9,05	7,82	6,59	5,59	4,86	4,31	3,88	3,53	3,24	3	2,8	2,63	2,48	2,34	2,23	2,12
	I-III	a	68	82	88	94	98	102	106	109	111	112	113	114	115	116	117	118	119
		L	9,85	8,19	6,77	5,81	5,12	4,6	4,18	3,85	3,53	3,24	3	2,8	2,63	2,48	2,34	2,23	2,12
	I-III	a	136	163	177	187	196	204	212	218	222	224	226	228	230	232	234	236	238
		L	11	9,05	7,74	6,59	5,58	4,86	4,31	3,88	3,53	3,24	3	2,8	2,63	2,48	2,34	2,23	2,12
	I-III	a	76	90	101	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
		L	152	180	202	212	214	216	218	220	222	224	226	228	230	232	234	236	238

Felder	Farbgruppe	Stützweite [m]	Windsog (Belastung aus der Richtung des Auflagers) maximale charakteristische Belastungen kN/m²																
			-0,25	-0,5	-0,75	-1	-1,25	-1,5	-1,75	-2	-2,25	-2,5	-2,75	-3	-3,25	-3,5	-3,75	-4	-4,25
	I		11,6	11,6	11,6	9,61	8,35	7,49	6,85	6,35	5,94	5,6	5,11	4,67	4,31	4	3,74	3,51	3,31
	II	L	11,6	11,6	11,6	9,61	8,35	7,49	6,85	6,35	5,94	5,6	5,11	4,67	4,31	4	3,74	3,51	3,31
	III		11,6	11,6	11,6	9,61	8,35	7,49	6,85	6,35	5,94	5,6	5,11	4,67	4,31	4	3,74	3,51	3,31
	I		9,85	9,86	8,47	5,84	4,58	3,84	3,34	2,98	2,7	2,48	2,31	2,16	2,03	1,92	1,82	1,73	1,66
	II	L	9,85	9,85	7,44	5,12	4,04	3,42	3	2,7	2,47	2,28	2,13	2	1,89	1,79	1,7	1,63	1,56
	III		9,86	9,85	3,48	2,92	2,63	2,42	2,27	2,14	2,04	1,95	1,87	1,8	1,71	1,63	1,56	1,49	1,44
	I		12,41	12,42	10,41	7,14	5,5	4,51	3,85	3,38	3,02	2,74	2,52	2,34	2,19	2,06	1,94	1,84	1,76
	II	L	12,41	12,41	9,71	6,6	5,07	4,15	3,55	3,12	2,8	2,55	2,35	2,18	2,05	1,93	1,83	1,74	1,66
	III		12,42	12,42	8,57	5,75	4,39	3,6	3,1	2,74	2,48	2,27	2,1	1,97	1,86	1,76	1,67	1,6	1,53

Stützweite [m] — a — Endauflagerbreite [mm]
b — Zwischenaflagerbreite [mm]

*Die Stärke 250 mm wird auf Sonderbestellung hergestellt, nach Rücksprache mit dem Hersteller.

**Betrifft die Innenprofilierung Linie, Glatt oder Mikro 20.



Der Umwelt zuliebe wurde dieser
Katalog auf Recyclingpapier gedruckt.

Adamietz Sp. z o.o. als Hersteller der
Sandwichpaneele ARPANEL haftet
nicht für die Abweichungen des Inhalts
des Katalogs von den tatsächlichen
Parameter der Produkte.

Der Hersteller behält sich das Recht
vor diesen Katalog zu ändern oder zu
korrigieren, ohne vorherige Ankündigung.

Der Inhalt dieses Katalogs stellt
entsprechend den Vorschriften
des BGB kein bindendes Angebot dar.